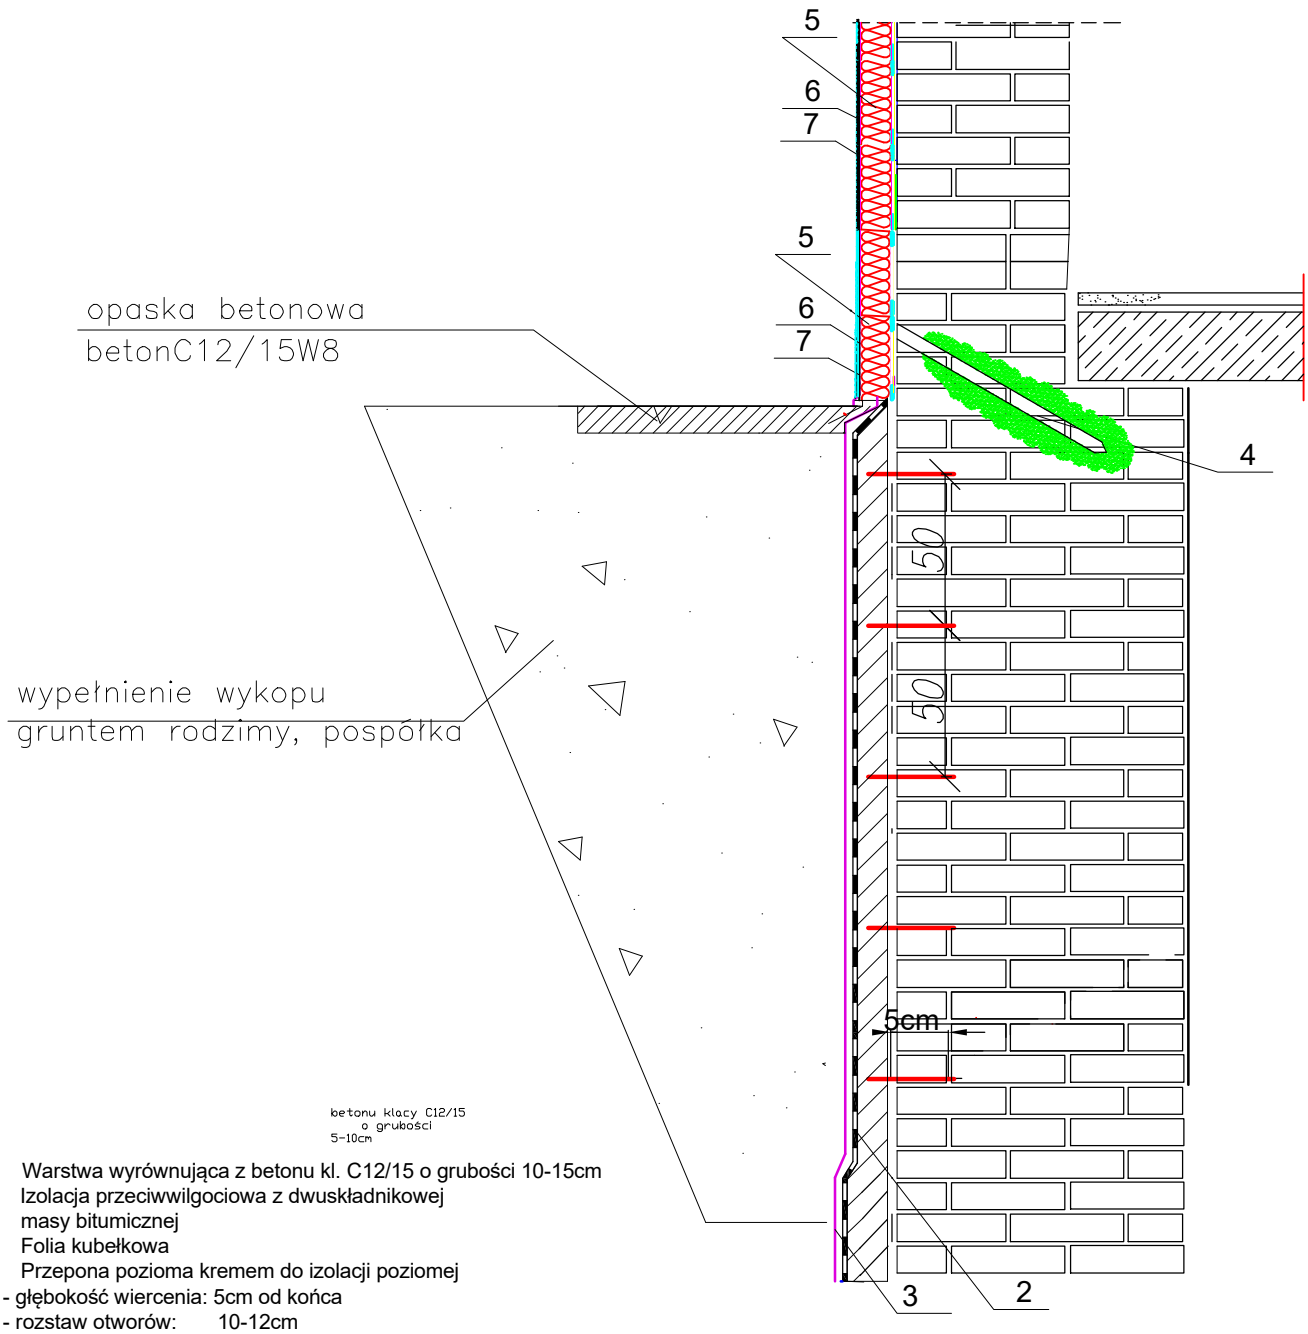

1. Warstwa wyrównująca z betonu kl. C12/15 o grubości 10-15cm
2. Izolacja przeciwwilgociowa z dwuskładnikowej masy bitumicznej
3. Folia kubełkowa
4. Przepona pozioma kremem do izolacji poziomej
   - głębokość wiercenia: 5cm od końca
   - rozstaw otworów: 10-12cm
   - kąt wiercenia: 10-15°
   - średnica otworu: Ø12-18mm
5. Styropian
6. Warstwa zbrojona siatka
6. Tynk cienkowarstwowy
7. Cokół cienkowarstwowy

Uwagi:

1. Warstwę wyrównawczą połączyć z istniejącym murem za pośrednictwem szpliek o średnicy ø6mm układanych na przemiennie w szachownicę w odstępach poziomych i pionowych co 0,50m (4szt/m2) i mocowanej do niej siatki z prętów %%6mm o oczku 150x150mm
2. Wzdłuż ścian szczytowych ułżyć korytka betonowe szerokości 50cm

BPU
NIP 886-129-41-60
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58–260 Bielawa	Stadium PT
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Pl. Wolności 88A dz. nr 586 Obręb nr 0002 Południe	Branża Budowlana
Projektant:	mgrinż.Arch Krzysztof Jasiak NBGP.V-7342/3/94/98 11.2025	Skala _____
Asystent:		
Tytuł rysunku	Szczegół wykonania izolacji ścian fundamentowych	Nr. rys. 9A