


Ochrona przeciwporażeniowa  
na napięciu 0,4 kV - samoczynne wyłączenie  
zasilania oraz obudowy w II klasie ochronności  
**Układ sieci TN-S**

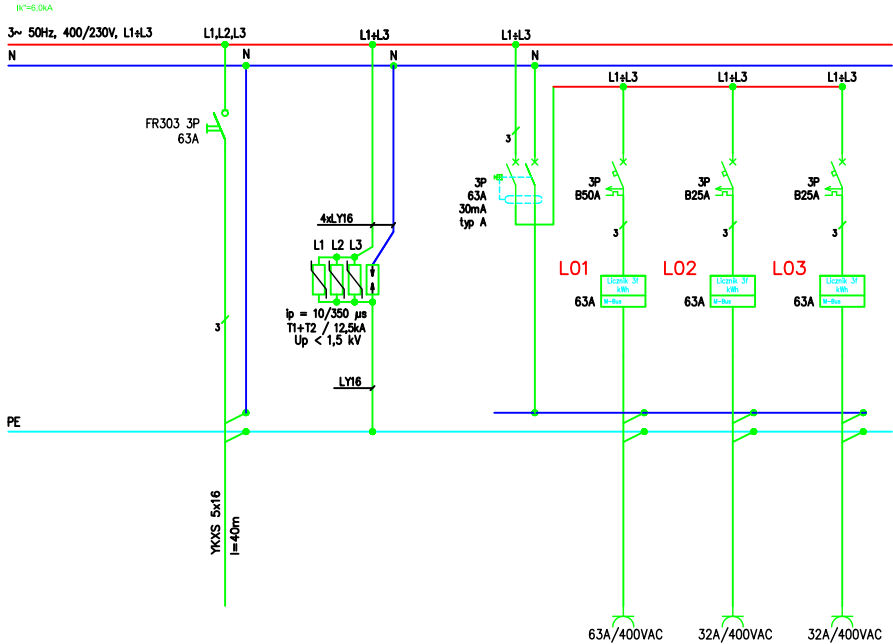

Nr obwodu	—	—	—	ZFT—1	ZFT—2	ZFT—3
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG	Ochrona przepięciowa	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	Gniazdo 3f 63A Kontenery #1	Gniazdo 3f 32A FoodTruck #1	Gniazdo 3f 32A FoodTruck #2
Moc zainst. [kW]	30,0*	—	—	30,0	15,0	15,0
Moc oblicz. [kW]	24,0	—	—	—	—	—

Uwaga!  
\*Moc przeznaczona dla złącza ZFT wynosi 30 kW.  
Istnieje możliwość podłączenia:  
1) Jednego kontenera o mocy maksymalnej 30 kW  
lub  
2) Dwóch FoodTrucków o mocy maksymalnej 15 kW każdy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Maple

Architecture  
& Design

Maple sp. z o.o.  
Al. Korfanteo 76  
40-161 Katowice  
info@maplestudio.eu  
NIP 634 291 1067



maplestudio.eu

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa intermodalnego centrum przesiadkowego z parkingiem oraz świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Wapnicy

ADRES INWESTYCJI:

Wapnica, ul. Turkusowa  
dz. ew. nr: 196/3

INWESTOR:

Gmina Międzyzdroje  
Plac Ratuszowy 1  
72-500 Międzyzdroje

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

OPRACOWAŁ:		PODPIS:
mgr inż. Łukasz Banach upr. bud. nr ZAP/0088/PWBE/25 w specjalności elektrycznej		
OPRACOWAŁ:		PODPIS:
mgr inż. Paweł Felisiak upr. bud. nr ZAP/0201/PBE/22 w specjalności elektrycznej		
FAZA:	SKALA:	DATA:
PW	-,-	10.2025
NR RYS.:	TEMAT RYSUNKU:	
IEZ-03 rev.00	PZT - SCHEMAT ZŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO ZEWN. ZEZ	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.  
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM, KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.