

LEGENDA:


- niwelacja terenu projektowanego
  - niwelacja terenu istniejącego
  - instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej
- OZNACZENIA ŚREDNIC:**


(rury kielichowe Wavin PVC - U typ SDR 34,

SN8-instalacja zewnętrzna kanalizacji)

UWAGA:

- NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH, NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZYM PROFILU OBIEKTÓW PODZIEMNYCH, KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTORYCH BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH
- W MIEJSZACH SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ SIECI Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI WYKOPI NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PROJEKTOWANEGO PRZECIĄGA NALEŻY W MIEJSZACH KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI DOKONAĆ RĘCZNIE WYKOPÓW CELEM POTWIERDZENIA RZĘDNOŚCI.

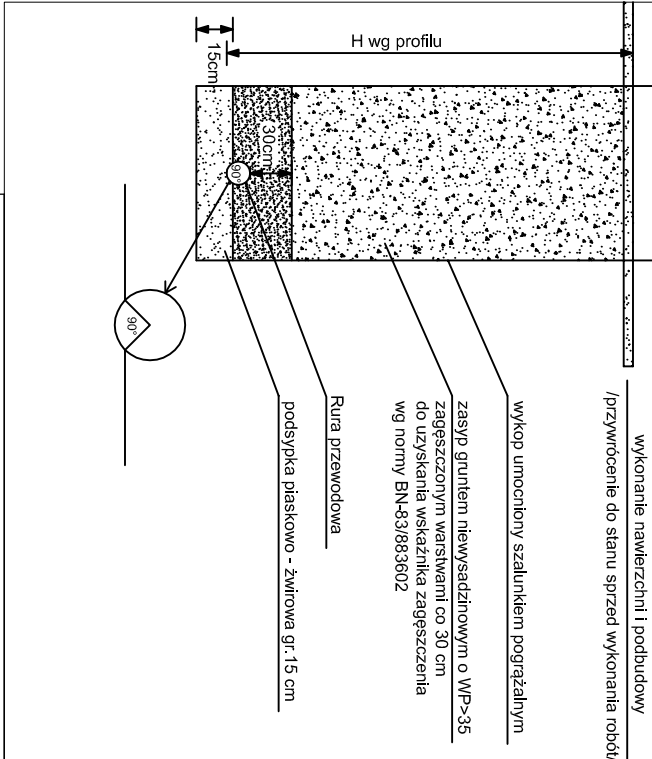

	<b>V - C A D</b> ul. Przemysłowa 14 31-228 KRAKÓW tel. 12 415-98-59
Rysunek:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.4
Temat:	ROZBUDOWA OBIĘTARZA KOMUNALNEGO W WADOWICACH 280/8, 279/3, 280/7, 275/6, 275/10, 292/82, 275/5, 277/7 obr. 0001 w Wadowicach
Adres:	Ul. Wojska Polskiego, Wadowice, obr. 0001, jedn. ew. 121809_4 DZ NR 275/6, 280/2, 278/4, 277/3, 280/9, 280/8, 279/3, 280/7, 279/6, 275/8, 275/10, 292/82, 275/5, 277/7
Investor:	Gmina Wadowice pł. Jana Pawła II 23 34-100 Wadowice
Projektant:	mgr inż. Mateusz Mleko SWK/0126/PBS/15
Opracował:	mgr inż. Jacek Malcher
Bransz:	Faza: Data: Skala: Nr Rys.:
SANITARNA	PW 05.2018 1:100/250 <b>S5</b>