


RURA OSŁONOWA Z PE

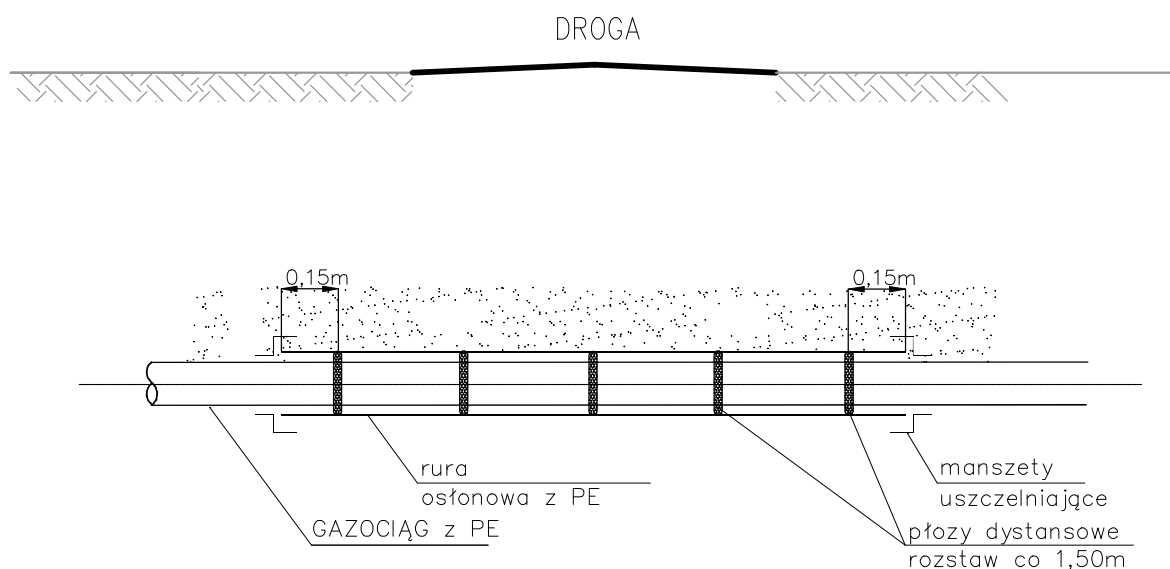

Średnica rury przewodowej	Średnica rury osłonowej
[mm]	[mm]
PE dn90 SDR17,0 PE100	PE dn160 SDR17,0 PE100
PE dn63 SDR11 PE100	PE dn110 SDR17,0 PE100
PE dn25 SDR11 PE100	PE dn90 SDR17,0 PE100

		mgr inż. Marcin Walkiewicz 39-400 TARNOBRZEG, ul. Tarnowskiego 28/3 NIP: 658525699 REGON: 520496783		
Inwestor:		GMINA STALOWA WOLA 37- 450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7		Nr Rys. 20
Temat		BRANŻA INSTALACYJNA SANITARNA PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ DROGI GMINNEJ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI UL. CYPRYSOWEJ, TOROWEJ I BRATKOWEJ W STALOWEJ WOLI		
Nazwa rysunku		RURA OSŁONOWA Z PE		
Faza:		Projekt techniczny	Data: 10.2024	Skala: B/S
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
sanitarna	Projektant	mgr inż. Adam Szwed	PDK/0063/POOS/06	
sanitarna	Sprawdzający	mgr inż. Arkadiusz Ślęzak	PDK/0043/POOS/12	