ZŁĄCZE KABLOWO–POMIAROWE
WŁASNOŚCI ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO

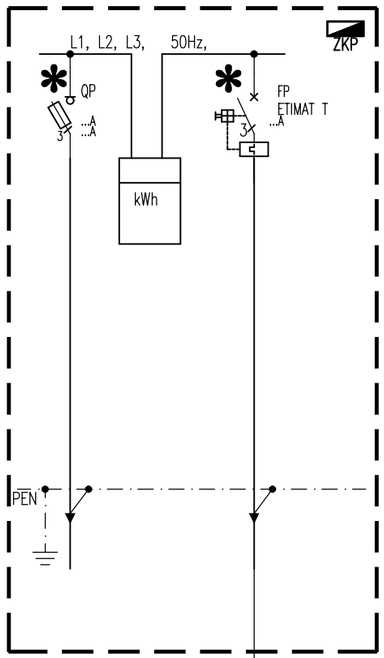

WYŚWIETLACZ
230V
1,5kW

✱ Przystosowane do plombowania

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN–C
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa inwestycji:

Przebudowa istniejącej drogi

adres inwestycji:
działka nr **50/1**; ul. **Spacerowa**; 55-200 **Oława**
województwo: **dolnośląskie**; powiat: **oławski**
obręb ewid.: **021501_1.0003 Oława**
jednostka ewid.: **021501_1 Oława**

jednostka projektowa:
An Archi Group Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl

projektant:
mgr inż. elektr. Krzysztof Tomanek
upr. do proj. w specj. elektrycznej
bez ograniczeń | upr. nr SLK/8297/PWBE/19

projektant sprawdzający:
mgr inż. elektr. Łukasz Wawrzyczek
upr. do proj. w specj. elektrycznej
bez ograniczeń | upr. nr SLK/5604/PWBE/15

numer projektu: 24_0005

data sporządzenia: 07.2025

koordynacja / opracowanie:

skala rysunku: -

tytuł rysunku: **Schemat zasilania**

numer rysunku: **SEN-011**

wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie str.

A3