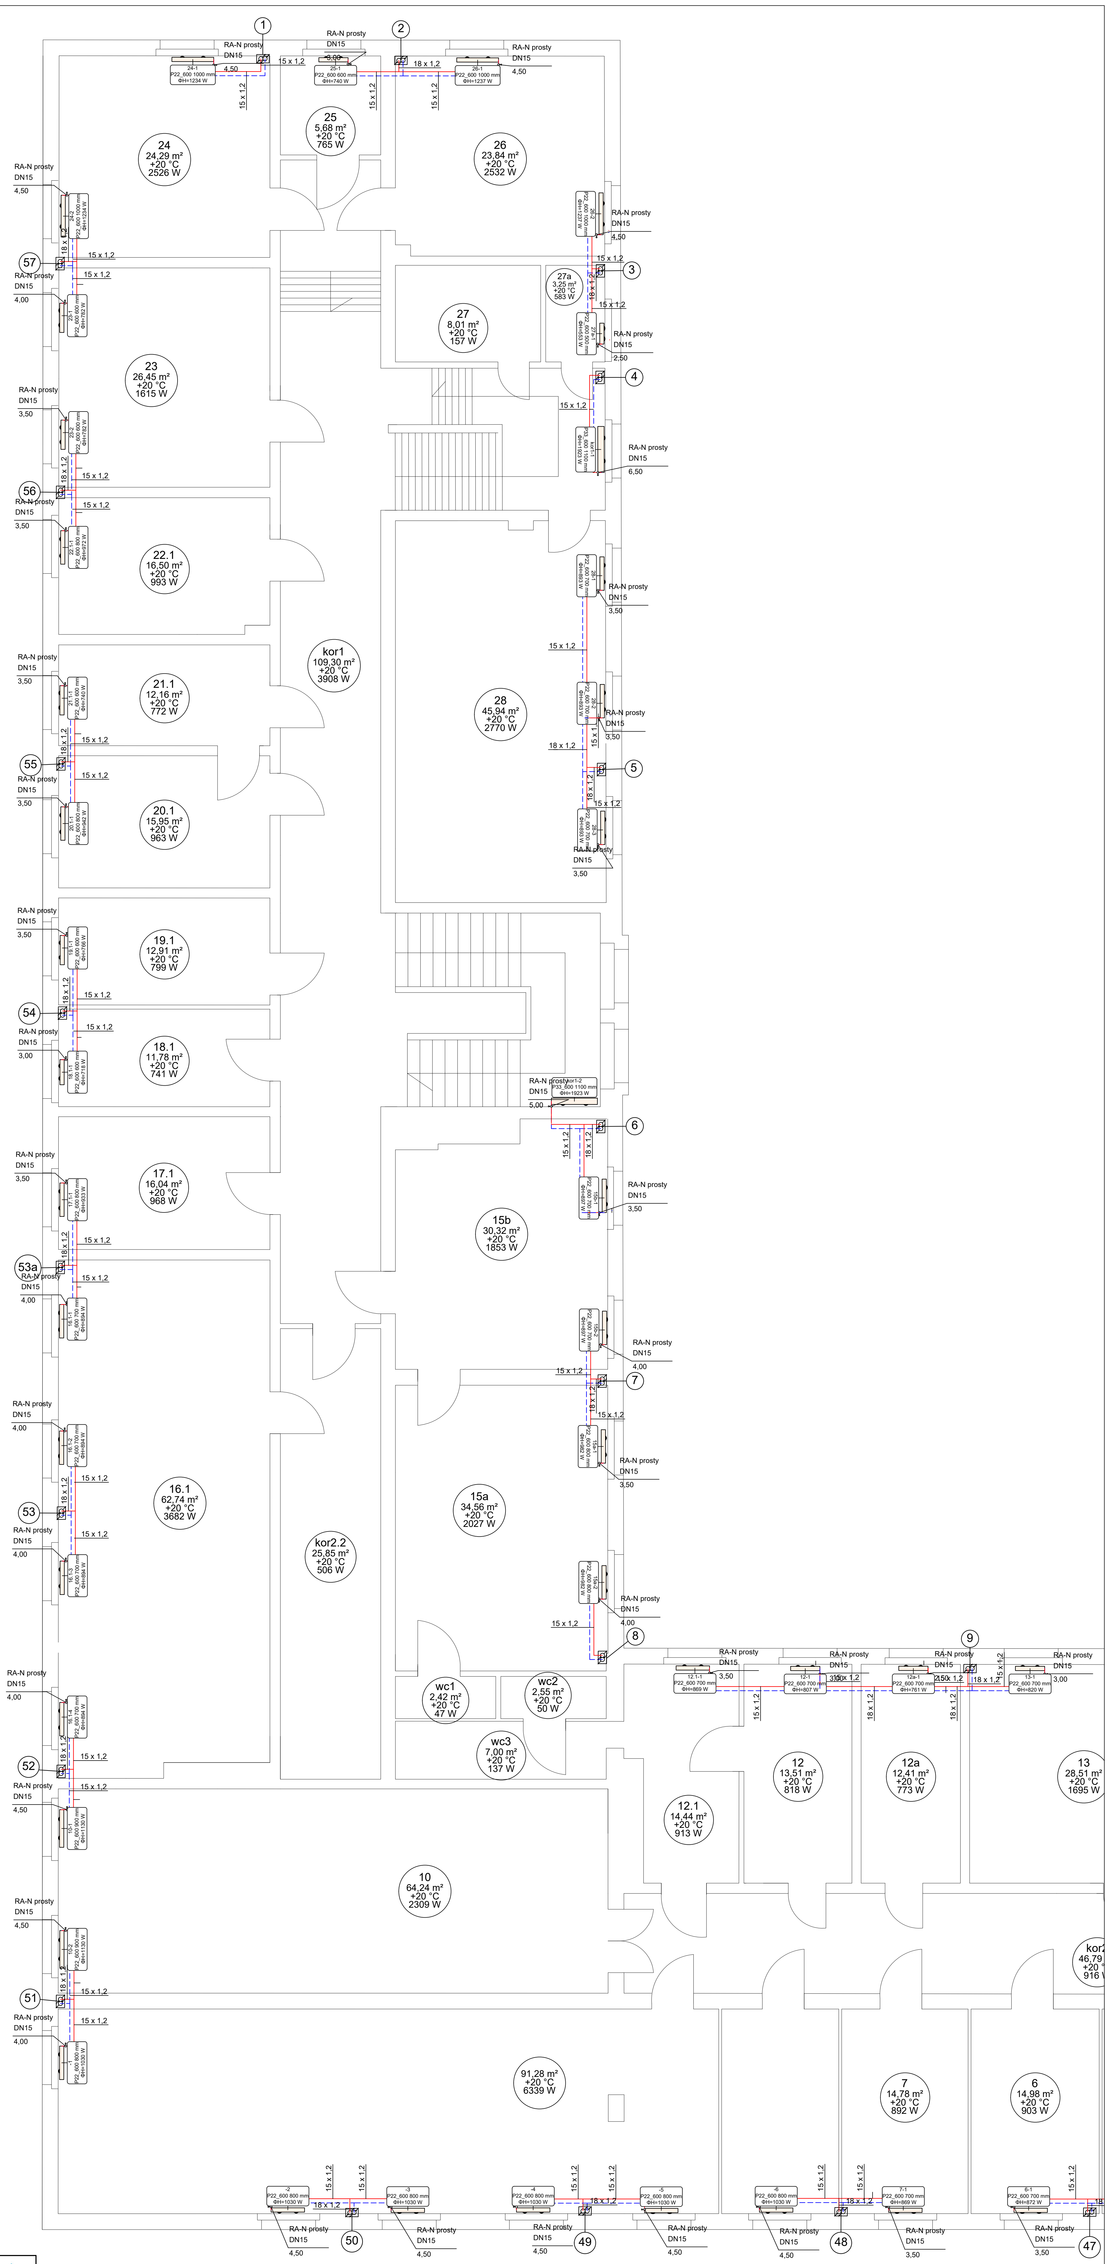
1
2
RA-N prosty DN15
4,50
15 x 1,2
18 x 1,2
24-1 P22_600 1000 mm 6H=1234 W
25-1 P22_600 600 mm 6H=742 W
26-1 P22_600 1000 mm 6H=1227 W
24 24,29 m² +20 °C 2526 W
25 5,68 m² +20 °C 765 W
26 23,84 m² +20 °C 2532 W
27 8,01 m² +20 °C 157 W
27a 3,25 m² +20 °C 583 W
28 45,94 m² +20 °C 2770 W
23 26,45 m² +20 °C 1615 W
22.1 16,50 m² +20 °C 993 W
21.1 12,16 m² +20 °C 772 W
20.1 15,95 m² +20 °C 963 W
19.1 12,91 m² +20 °C 799 W
18.1 11,78 m² +20 °C 741 W
17.1 16,04 m² +20 °C 968 W
16.1 62,74 m² +20 °C 3682 W
15a 34,56 m² +20 °C 2027 W
15b 30,32 m² +20 °C 1853 W
kor1 109,30 m² +20 °C 3908 W
kor2.2 25,85 m² +20 °C 506 W
wc1 2,42 m² +20 °C 47 W
wc2 2,55 m² +20 °C 50 W
wc3 7,00 m² +20 °C 137 W
12 13,51 m² +20 °C 818 W
12a 12,41 m² +20 °C 773 W
12.1 14,44 m² +20 °C 913 W
13 28,51 m² +20 °C 1695 W
10 64,24 m² +20 °C 2309 W
91,28 m² +20 °C 6339 W
7 14,78 m² +20 °C 892 W
6 14,98 m² +20 °C 903 W
kor2 46,79 +20 °C 916 W
3
4
5
6
7
8
9
47
48
49
50
51
52
53
53a
54
55
56
57
LEGENDA
- rura grzejna prywny
- rura zasilająca c.o. - zasilanie
- rura powrotna c.o. - powrót
- rura zasilająca zaworu termostatycznego
- ustawienie zaworu termostatycznego
ADKON
Wentylacja mieszkaniowa grawitacyjna
Instalacja c.o. (część rysunkowa 1 z 1)
S2.1