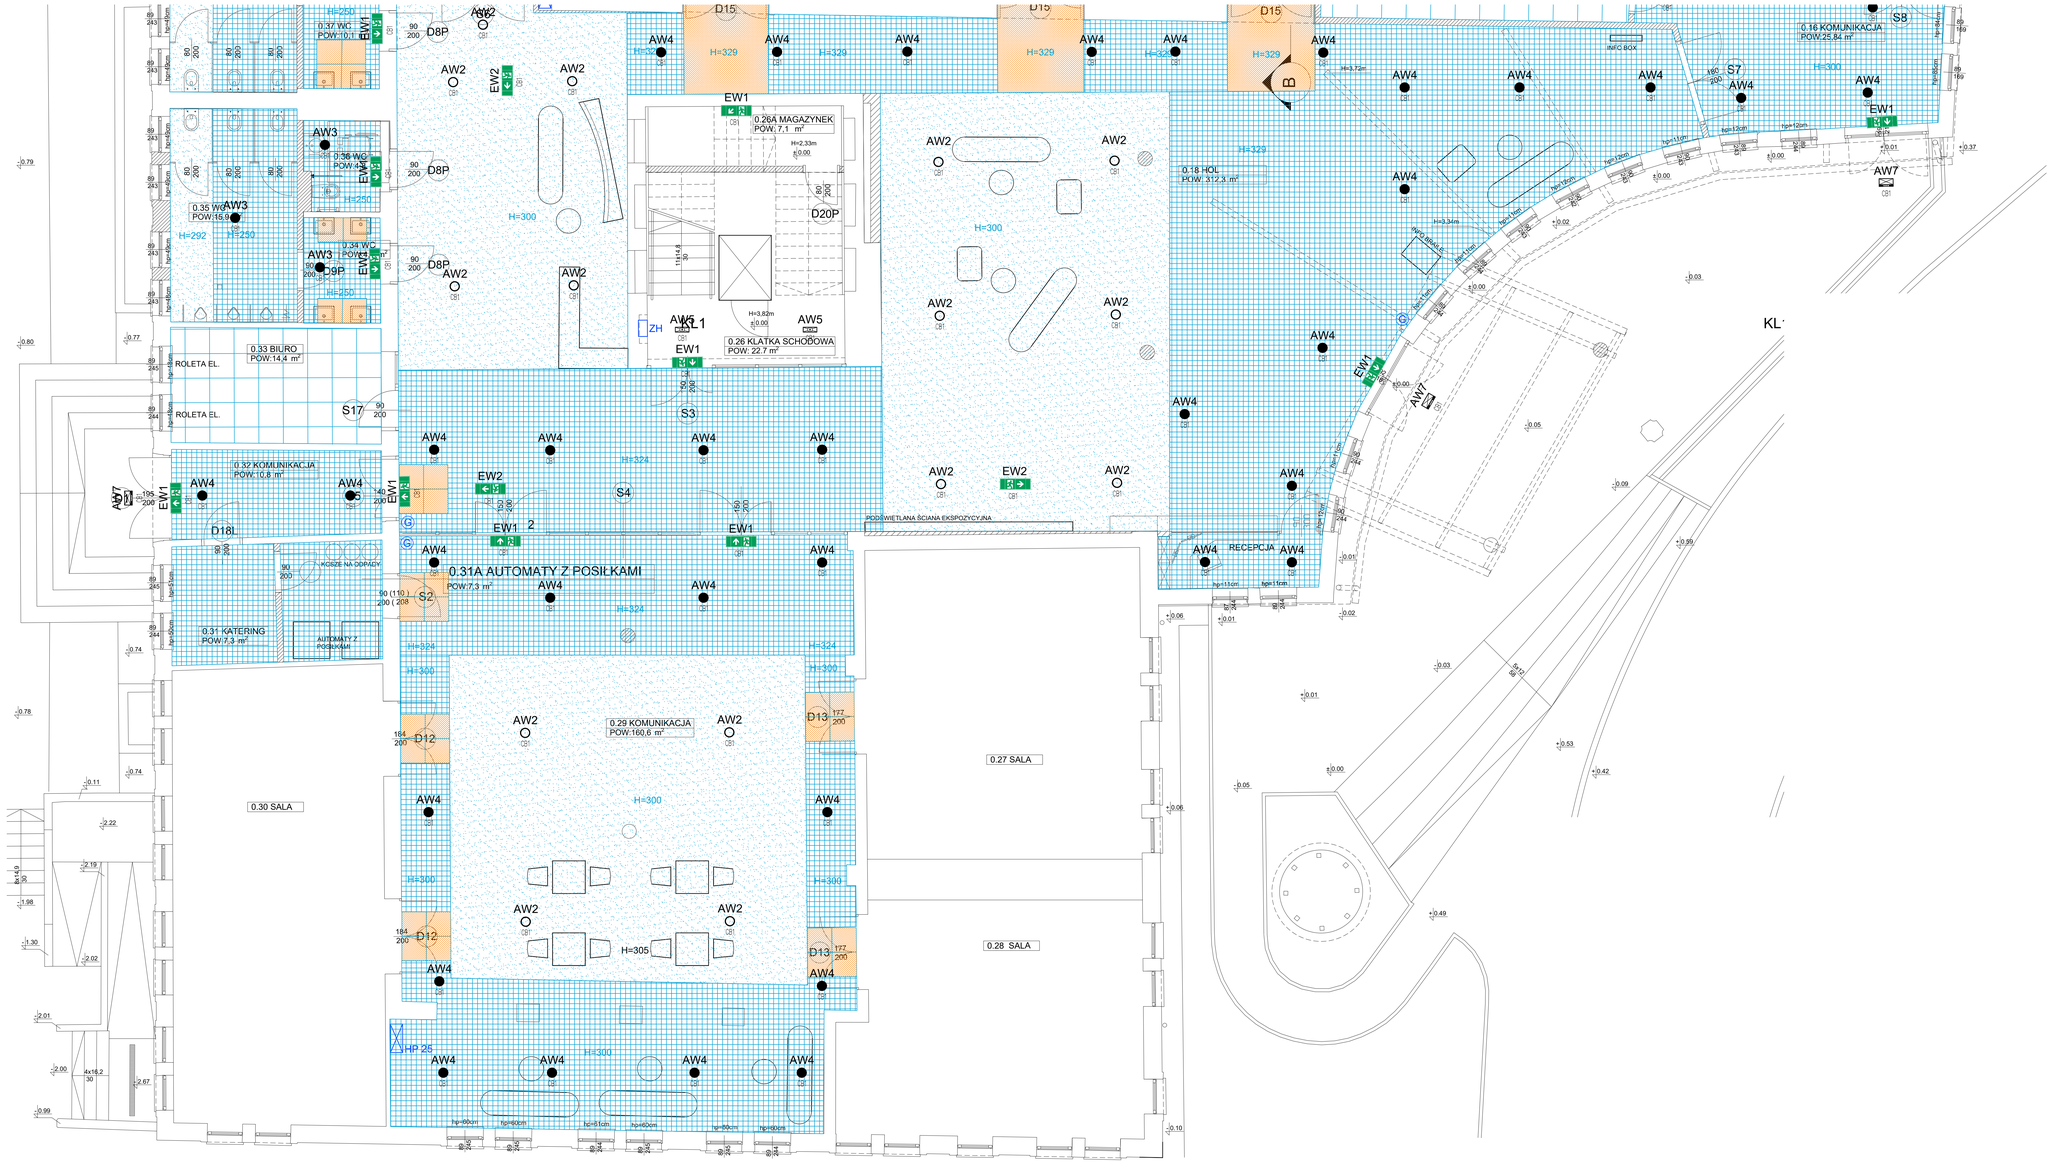

EW1	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego jednostronna z piktogramem, IP40, 1W LED do wbudowania/montażu/nadania przykładowego do przez z sekretnią bolenią
EW2	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego dwustronna z piktogramem, IP40, 1W LED do wbudowania/montażu/nadania przykładowego do przez z sekretnią bolenią
AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W IP20,1W z sekretnią bolenią do wbudowania/montażu/nadania przykładowego do przez z sekretnią bolenią
AW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W IP20,1W z sekretnią bolenią do wbudowania przykładowego do przez z sekretnią bolenią na: OMA 71, LTZ 2000-AR-1W-CSMx1-I-1-TU-OK-M16-RND prod. HYBRID
AW3	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W IP20,1W z sekretnią bolenią do wbudowania przykładowego do przez z sekretnią bolenią na: OMA 50, ZD 2000-AR-1W-CSMx1-I-1-TU-OK-M16-RND prod. HYBRID
AW4	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W IP20,1W z sekretnią bolenią do wbudowania przykładowego do przez z sekretnią bolenią na: OMA 71, LTZ 2000-AR-1W-CSMx1-I-1-TU-OK-M16-RND prod. HYBRID
AW5	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W PIKT z sekretnią bolenią do wbudowania przykładowego do przez z sekretnią bolenią na: CRITAL 2 3000-AR-1W-CSMx1-I-1-TU-OK-M20-ATT-I-F prod. HYBRID
AW6	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W PIKT z sekretnią bolenią do wbudowania przykładowego do przez z sekretnią bolenią do montażu sufitowego na: CRITAL 2 3000-AR-1W-CSMx1-I-1-TU-OK-M20-ATT-I-F prod. HYBRID z uchwytem W120 KT
AW7	Oprawa oświetlenia awaryjnego 10W IP65 z sekretnią bolenią do wbudowania przykładowego do przez z sekretnią bolenią na: PRIMO IV 3000-AR-10W-CSMx1-I-1-TU-OK-M16 prod. HYBRID z uchwytem W122 KT

UWAGI:
1. Pozy instalacji elektrycznych należy rozpotwiać z dokumentacją pozostałych branż.
2. Rozpotka oprawy oświetlenia awaryjnego przytotowane do przez z sekretnią bolenią
3. Oprawy oświetlenia awaryjnego przytotowane do oprawy w trybie "na ziemię", oprawy oświetlenia ewakuacyjnego przytotowane do oprawy w trybie "na ziemię"
4. Ostateczne rozmieszczenie to podlega aktualnych zyzbie architektonicznych i projektu branżowych.
5. Oprawy montowane na sztopie kotki schodowej oraz w sufice podwieszanym kasetonowym.
6. Pikogramy do oprawy awaryjnych oznaczeń zgodnie z oprzeczeniem kierunku ewakuacji z budynku.
7. Rozpotka oprawy oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego należy montować z wykorzystaniem puszek PIP.

wersja	data	opis zmian
A		
B		
C		
D		

autorzy projektowi

AB PROJEKT
a r c h i t e k t o n i c z n e b i u r o p r o j e k t ó w
spółka z o.o. w Tychach
adres: Al. Jana Pawła II 43, 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 56, fax: 032/217 71 70
www.ab-projekt.com.pl, e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl

biuro branżowe

PROFI PROJEKT Sp. J.
Biuro Projektowe
ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel./fax.: +48 12 410 25 25, 410 25 26
e-mail: biuro@profiprojekt.pl
www.profiprojekt.pl

rodzaj projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

branża

IV.EW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

obiekt

PRZEBUDOWA I REMONT I MODERNIZACJA SALI WYKŁADOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ZAPLECZA TECHNICZNO - GOSPODARCZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W RAMACH REALIZACJI ZADANIA P.N. MODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ATHENEUM GDAŃSKIEGO NOWUM W TYM SALI WYKŁADOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MULTIMEDIALNYM

nr projektu: A-2102 A00206

80-210 GDAŃSK, AL. ZWYCIĘSTWA 41/42
działka nr 29/3, obręb 0067

inwestor

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 3A, 80 - 210 GDAŃSK

projektant	nr uprawnień	zakres	data podpisu
mgr inż. TOMASZ TOKARZ	MAZ/0116/PWOE/08 MAŁOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA		19.05.2025
sprawdzający	nr uprawnień	zakres	data podpisu
mgr inż. LESZEK OBUSZKO	58/790 bez ograniczeń		19.05.2025
rysował	nr uprawnień	zakres	data podpisu
PAWEŁ MAJEWSKI			19.05.2025
kierownik			
mgr PRZEMYSŁAW REKAWEK			19.05.2025

nazwa rysunku

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO PODZIOM 0.00 - CZĘŚĆ 1

skala: **1:50**

nr rysunku: **EW-205**

stadium