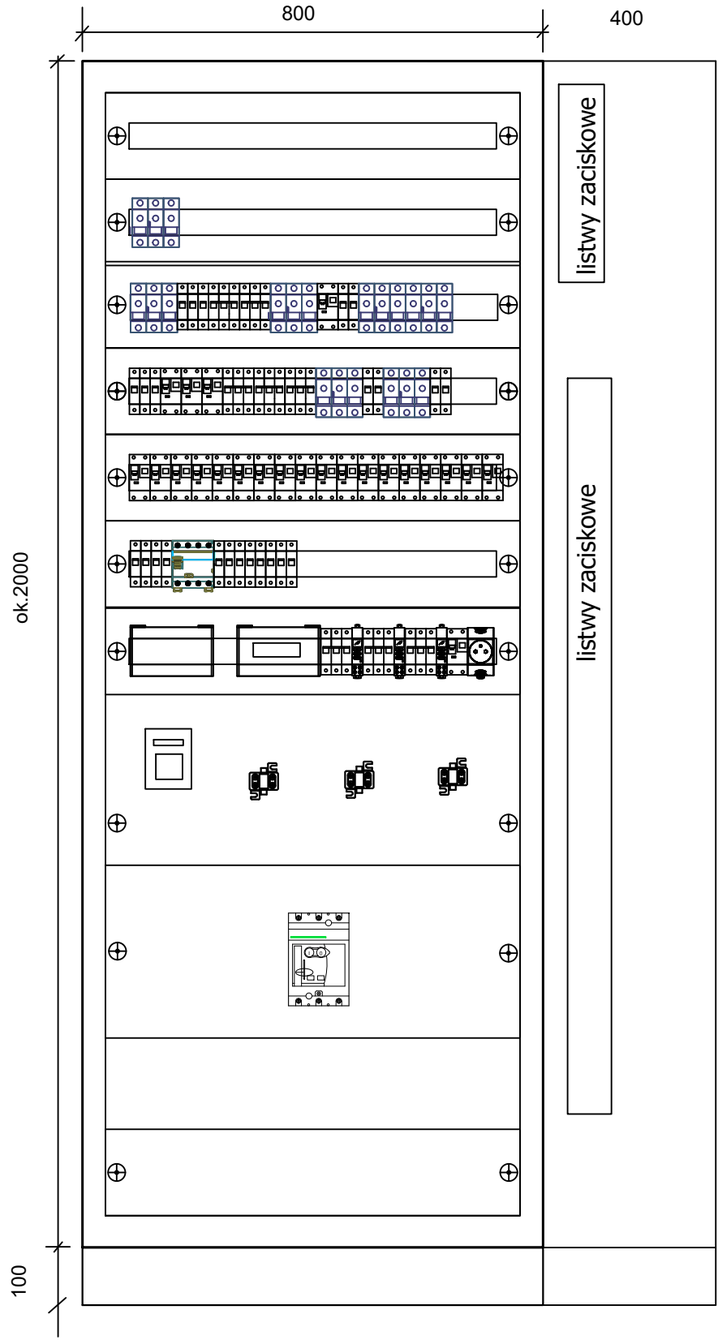

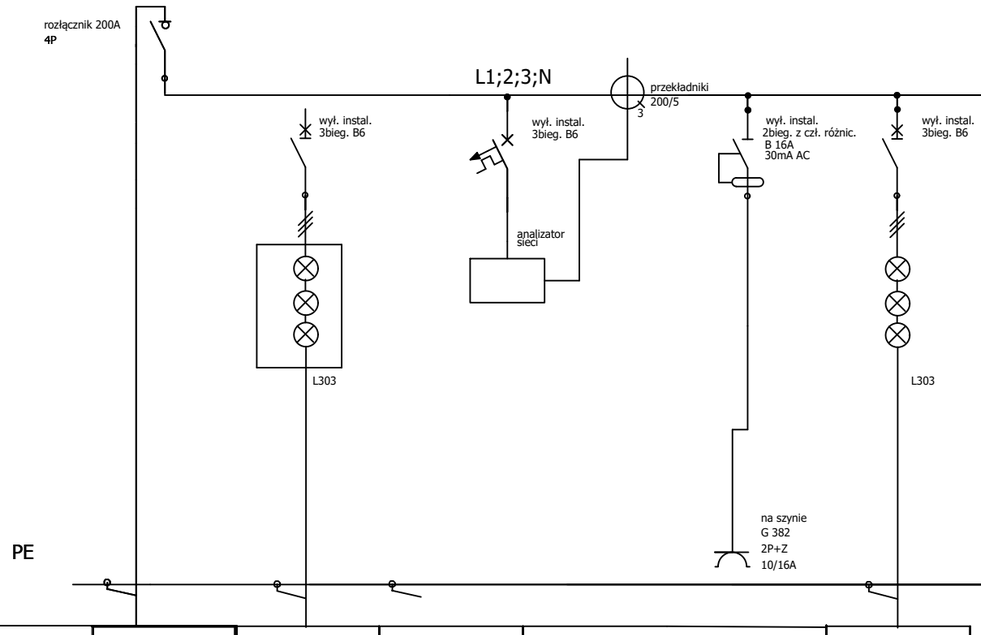

Oznaczenie zacisku					
	WYLACZNIK GLOWNY				
Moc	156,00/kW/100,00kW				
Przekrój przewodu	5x95mm2				
Typ kabla					
Typ izolacji kabla	N2XH-J				

UWAGA ; zapewnić możliwość podłączenia projektowanych kabli
o danych przekrojach pod zaciski lub poprzez pośrednie szyny bądź zaciski redukcyjne
lub zaciski przyłączeniowe

Dobrać osłony / dławiki/ wyprowadzeń kabli z szaf

przykładowy widok rozdzielnicy po otworzeniu drzwi/ bez maskownic i oprzewodowania/

Rozdzielnica wolnostojąca ;obudowa IP 40 drzwiczki z zamkiem na kluczyk
In=250A

Odejścia kablowe- zasilania od dołu , odejścia od góry

Szyny zbiorcze , N, PE

20%rezerwy miejsca

Nazwa i adres obiektu:
BUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ CZĘŚCI BUDYNKU MAGAZYNU SOLI NA CZĘŚĆ GARAŻOWO-WARSZTATOWĄ I CZĘŚĆ MAGAZYNOWĄ