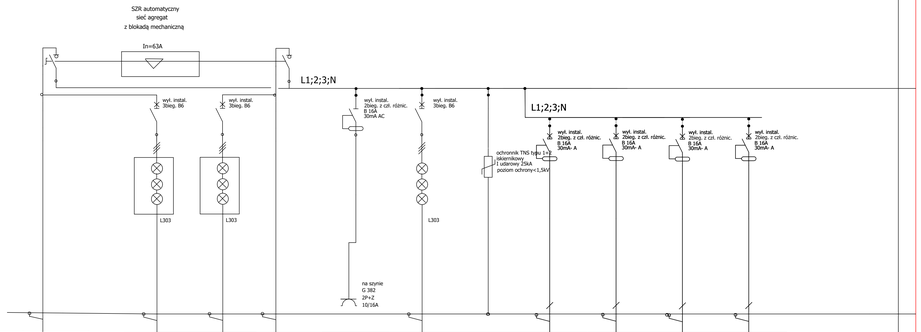

Oznaczenie zacisku/obwodu					0	1	2	3	1	2	3	4
	zasilanie rezerwowe		KONTROLA OBECNOSCI NAPIECIA	KONTROLA OBECNOSCI NAPIECIA	WYŁACZNIK GŁÓWNY	GNIAZDO ZASILANIE SERWISOWE	KONTROLA OBECNOSCI NAPIECIA	OCHRONNIKI	OBWÓD GNIAZD PEL	OBWÓD GNIAZD PEL	OBWÓD GNIAZD PEL	rez.
Moc	18,7/12,0		2,5W	2,5W	18,2/12,0	0,6W	2,5W		0,3	0,3	0,3	
	z agregatu				z R							
Przekrój przewodu	5x10 mm2		5x1,5mm2	5x1,5mm2	5x10 mm2	3x2,5mm2	5x1,5mm2	1x25mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	3x2,5 mm2	
Typ kabla												
Typ izolacji kabla			YDYp	YDYp		YDY	YDYp	LYgzo	NZXH-J	NZXH-J	NZXH-J	

Rozdzielnica natynkowa ;obudowa IP 40 drzwiczki z zamkiem na kluczyk
In=125A

przewidzieć 20% rezerwy miejsca

Nazwa i adres biura projektowego PROFORM ZB. ZAWIAK SPOŁKA Z OGR. ODPOWIEDZ. LĘTYCHOWANA NA
POTRZEBY ELEKTRYCZNEJ GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO (ULICE: ISS, BUDOWA ELEKTRYCZNEJ GARAŻOWEGO
Z SWITLEJ ULICE: ISS) PRZY MAGAZYNIE SOLI (ULICE: ISS) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Nazwa obiektu budowlanego: Projekt Techniczny

Nr strony			
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień	podpis
Projektant:	techn. Andrzej Goszczyński	372/94/WL	
Projektant sprawdz.:	inż. Piotr Pietrzak	107/00/WL	
Opracowanie:			
specjalność i branża	instal. elektr.	Data: PAŹDZIERNIK 2024	
Skala: –	Treść rysunku: SCHEMAT Rk-CZ.1		Rysunek E 4.1