


1	2	5
OBWOD OŚWIETLENIA AW	OBWOD OŚWIETLENIA	OBWOD OŚWIETLENIA teren
0,1	0,35	0,6
3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	5x4 mm2
N2XH-J	N2XH-J	YKY

przykładowy widok rozdzielnicy po otwarciu drzwi/ bez maskownic i oprzewodowania/

Rozdzielnica natynkowa ;obudowa IP 44 drzwiczki z zamkiem na klucz
In=125A

przewidzieć 20% rezerwy miejsca

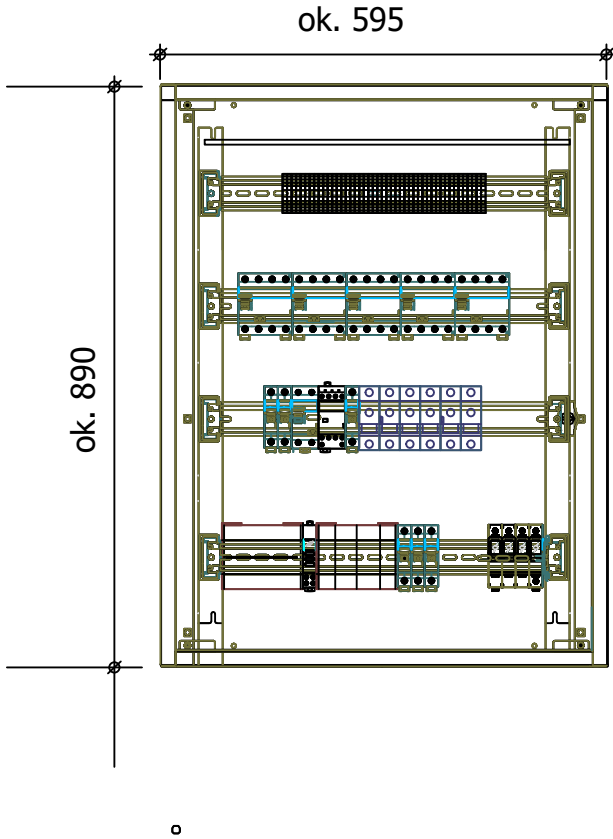

Nazwa i adres obiektu Nowosolno, obr. Byszewy, m. Byszewy, Id. dz.100608_2.0003.48/1			Nr strony
Projekt Techniczny			podpis
Imię i nazwisko:	Nr uprawnień		
Projektant:	techn. Andrzej Goszczyński	372/94/WŁ	
Projektant sprawdz.:	inż. Piotr Pietrzak	107/00/WŁ	
Opracowanie:			
specjalność i branża	instal. elektr.	Data: PAŹDZIERNIK 2024	
Skala:	Treść rysunku:		Rysunek
—	SCHEMAT Rg-CZ.2		E 5.2