


szafka dystrybucyjna wielkości 12 U z drzwiczkami  
zamykanymi na zamek z kluczykiem  
szafka wisząca



wyposażenie  
switch- kpl 1  
patch panel 24 U kat.6- kpl 1  
wieszak porządkowy - szt.1  
zabezpieczenia przepięciowe  
rejestrator CCTV  
UPS CCTV  
listwa zasilająca -szt.1

kamery

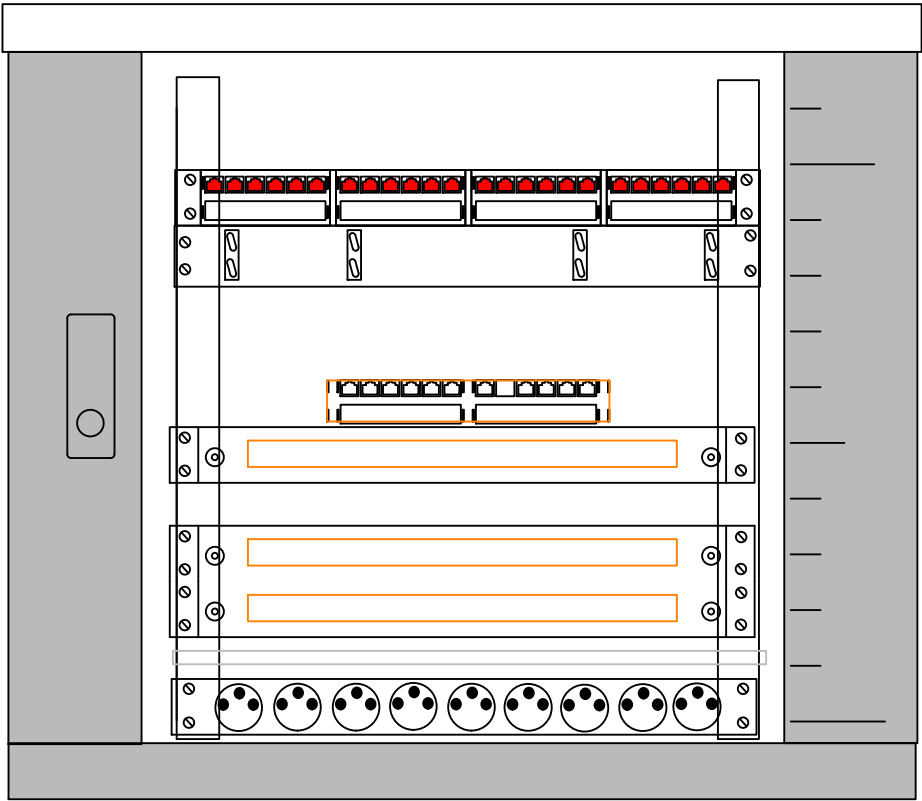

Nazwa i adres obiektu: PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY BUDYNKU GARAZOWO-WARSZTATOWEGO (KAT. XVII), BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO Z WIATĄ (KAT. XVII) ORAZ MAGAZYNU SOLI (KAT. VIII) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI W BYSZEWACH</b> Nowosolna, obr. Byszewy, m. Byszewy, id. dz.100608_2.0003.48/1			Nr strony
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień?	podpis
Projektant:	techn. Andrzej Goszczyński	372/94/WŁ	
Projektant sprawdz.:	inż. Piotr Pietrzak	107/00/WŁ	
Opracowanie:			
specjalność i branża	instal. elektr.	Data: PAŹDZIERNIK 2024	
Skala:	Treść rysunku: SCHEMAT INSTALACJI CCTV		Rysunek E 7