



YAKXS 4x185
wiz

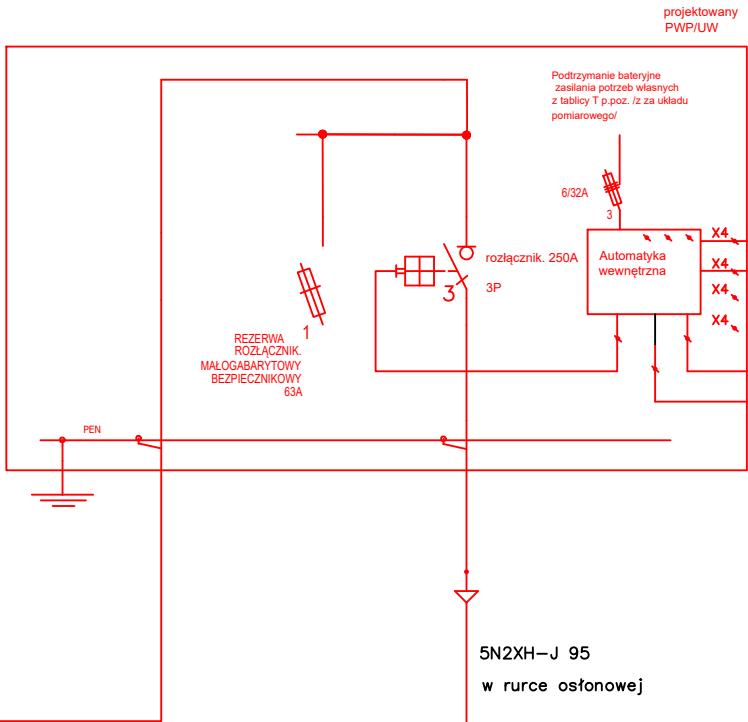

zestaw zamawiany jako kompletny / wyposażony/ prefabrykat
wraz z przyciskami PWP/UU i urządzeniami sygnalizującymi PWP/US
Układ PWP - atest w ochronie p.pozarowej
wolnostojąca na fundamencie prefabryk. wykonanie zewnętrzne
IP 44 min.

rezerwa
na podłączenie
agregatu prądotw.

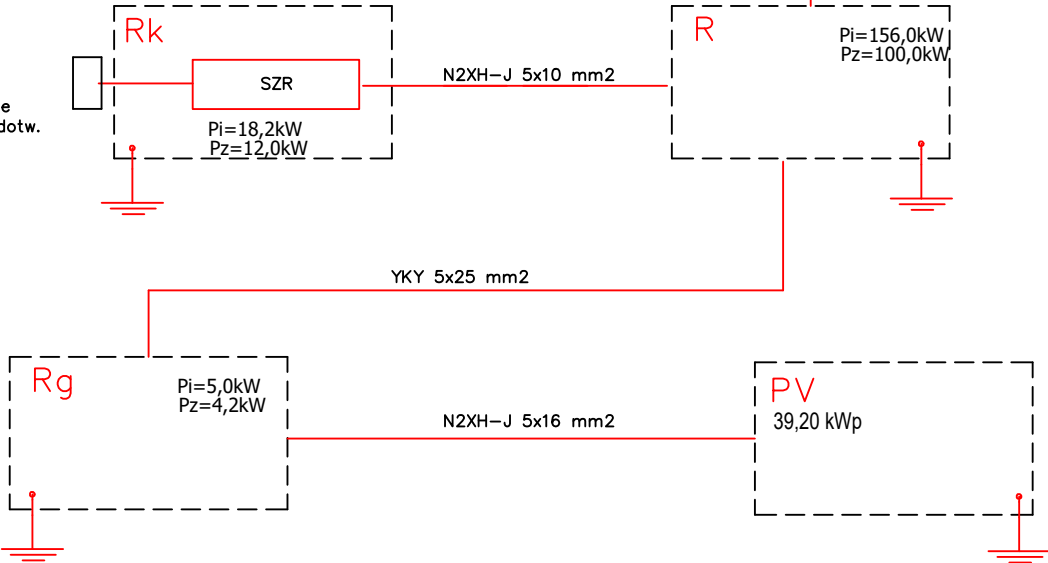

Nazwa i adres obiektu: PROFORMA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO (KAT. XVII), BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO Z WIATĄ (KAT. XVII) ORAZ MAGAZYNU SOLI (KAT. VIII) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nowosolno, obr. Byszewy, m. Byszewy, id. dz.100608_2.0003.48/1			Nr strony
Projekt Wykonawczy			
Imię i nazwisko:	Nr uprawnień		podpis
Projektant:	techn. Andrzej Goszczyński	372/94/WŁ	
Projektant sprawdz.:	inż. Piotr Pietrzak	107/00/WŁ	
Opracowanie:			
specjalność i branża	instal. elektr.	Data: PAŹDZIERNIK 2024	
Skala:	Treść rysunku: SCHEMAT ZASILANIA		Rysunek E 1