


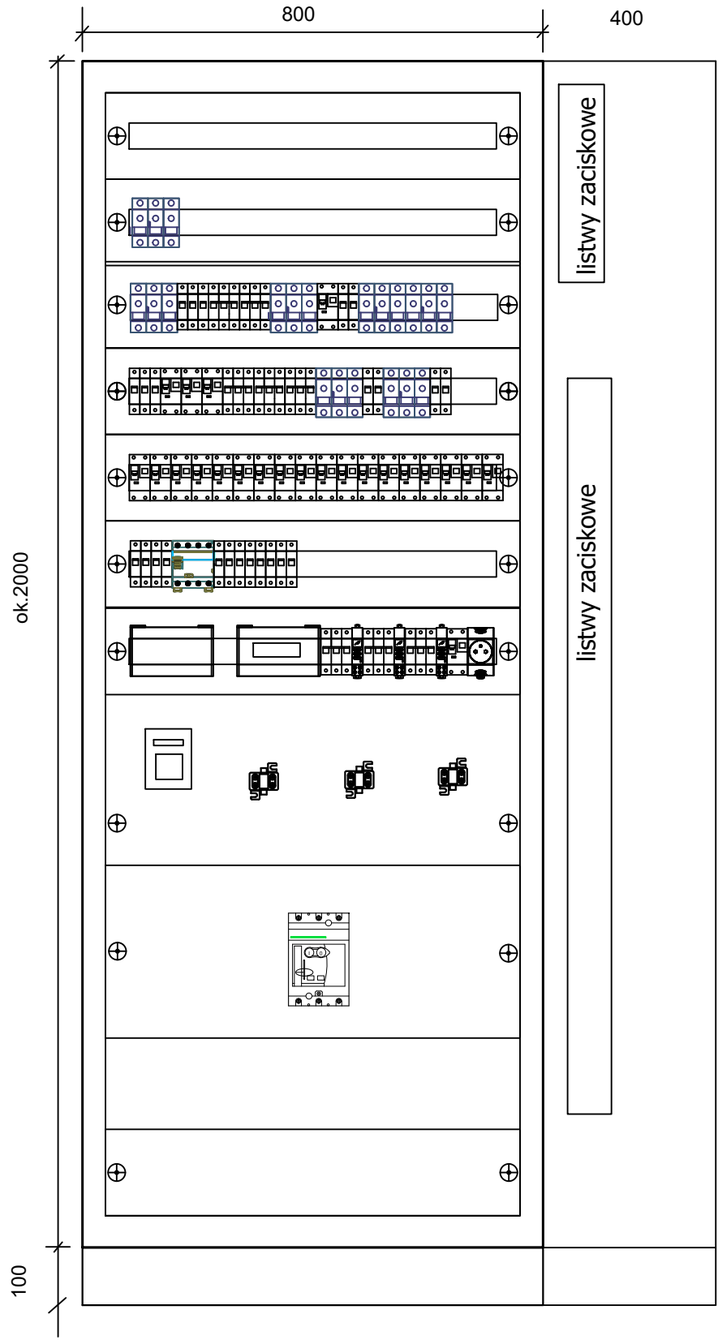


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Oznaczenie zacisku | | | | | |
| | WYLACZNIK GLOWNY | | | | |
| Moc | 156,00/kW/100,00kW | | | | |
| | | | | | |
| Przekrój przewodu | 5x95mm2 | | | | |
| Typ kabla | | | | | |
| Typ izolacji kabla | N2XH-J | | | | |

UWAGA ; zapewnić możliwość podłączenia projektowanych kabli
o danych przekrojach pod zaciski lub poprzez pośrednie szyny bądź zaciski redukcyjne
lub zaciski przyłączeniowe

Dobrać osłony / dławiki/ wyprowadzeń kabli z szaf

przykładowy widok rozdzielnicy po otworzeniu drzwi/ bez maskownic i oprzewodowania/

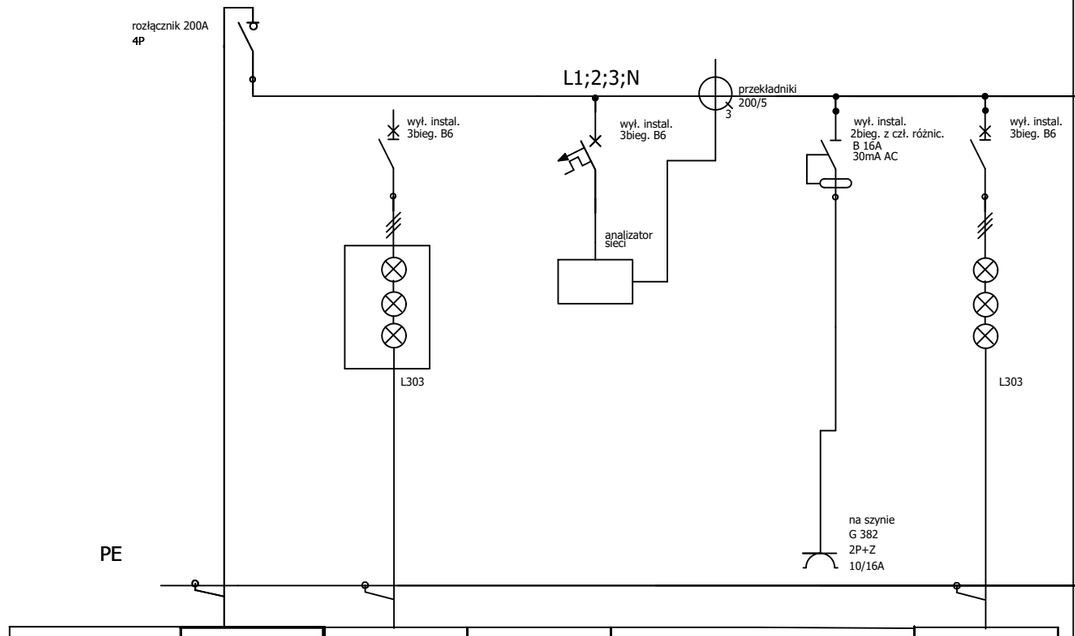Rozdzielnica wolnostojąca ;obudowa IP 40 drzwiczki z zamkiem na kluczyk
In=250A

Odejścia kablowe- zasilania od dołu , odejścia od góry

Szyny zbiorcze , N, PE

20%rezerwy miejsca

Nazwa i adres obiektu:
POTRZEBY BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO (KAT. XVII), BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO
Z WIATĄ (KAT. XVII) ORAZ MAGAZYNU SOLI (KAT. VIII) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
[redacted]
Nowosolno, obr. Byszewy, m. Byszewy, id. dz.100608_2.0003.48/1

Projekt Wykonawczy

Nr strony

| | | | |
|---|---|---|---|
| Imię i nazwisko: | | Nr uprawnień | podpis |
| Projektant: | techn. Andrzej Goszczyński | 372/94/WŁ | |
| Projektant sprawdz.: | inż. Piotr Pietrzak | 107/00/WŁ | |
| Opracowanie: | | | |
| specjalność i branża | instal. elektr. | Data: PAŹDZIERNIK 2024 | |
| Skala: – | Treść rysunku: SCHEMAT R-CZ.1 | | Rysunek E 3.1 |