


1	2	5
OBWOD OŚWIETLENIA AW	OBWOD OŚWIETLENIA	OBWOD OŚWIETLENIA teren
0,1	0,35	0,6
3x1,5 mm2	3x1,5 mm2	5x4 mm2
N2XH-J	N2XH-J	YKY

przykładowy widok rozdzielnicy po otwarciu drzwi/ bez maskownic i oprzewodowania/

Rozdzielnica natynkowa ;obudowa IP 44 drzwiczki z zamkiem na kluczyk  
In=125A

przewidzieć 20% rezerwy miejsca

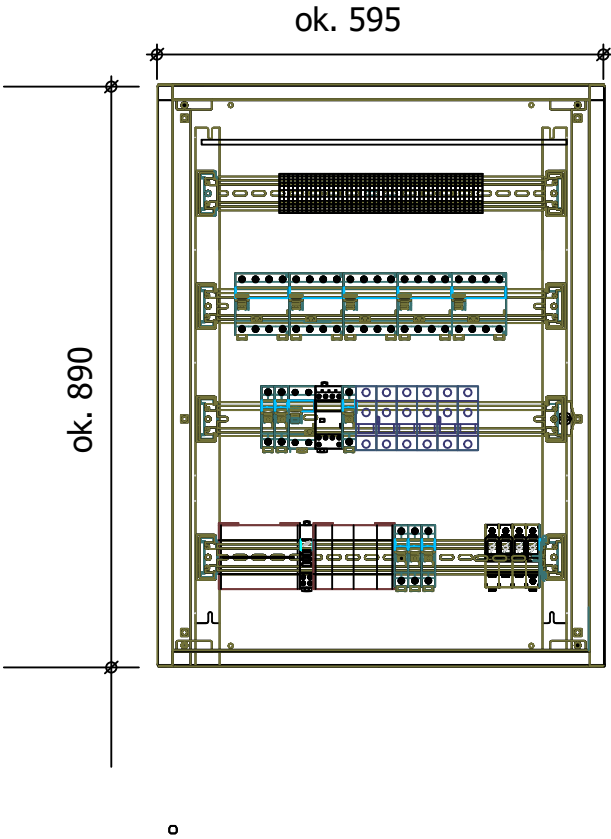

Nazwa i adres obiektu: PROFORMA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO (KAT. XVII), BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO Z WIATĄ (KAT. XVII) ORAZ MAGAZYNU SOLI (KAT. VIII) W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO			Nr strony
Nowosolna, obr. Byszewy, m. Byszewy, id. dz.100608_2.0003.48/1			Projekt Wykonawczy
Imię i nazwisko:		Nr uprawnień	podpis
Projektant:	techn. Andrzej Goszczyński	372/94/WŁ	
Projektant sprawdz.:	inż. Piotr Pietrzak	107/00/WŁ	
Opracowanie:			
specjalność i branża	instal. elektr.	Data: PAŹDZIERNIK 2024	
Skala:	Treść rysunku: SCHEMAT Rg-CZ.2		Rysunek E 5.2