

## **INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH**

### **do celów projektowych**

#### **w budynku przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku**

Piwnica - wentylację piwnicy pomieszczenie nr 04 przełączyć z przewodu nr 4 do przewodu nr 2.

Parter - wentylację szatni przełączyć z przewodu nr 3 do przewodu nr 2.

I piętro - lokal nr 11 i 14 brak lokalizacji podłączeń, przewody kominowe są niedrożne.  
(prawdopodobieństwo podłączeń to przewody nr 16 i 17).

- lokal nr 13 przewód kominowy jest niedrożny.

Przewody kominowe od nr 11 do nr 15 i od nr 16 do nr 20 budowane pełnym przekrojem t.j. 0,14m x 0,14m od posadzki II piętra, poniżej zmniejszono przekrój. (świadczą o tym szerokość ściany kominowej na I piętrze).

Przewody wentylacyjne nr 21,22,23 wykonano z rur „Aluspiro” nieocieploną, bez systemu odprowadzenia skroplin, wyprowadzone na nieodpowiednią wysokość, podłączone do kształtek wentylacyjnych odpowietrzania pionów kanalizacyjnych. Prowizoryczne przewody nigdy nie będą generowały właściwego ciągu grawitacyjnego.

Głowicę kominową, przewody od nr 7 do nr 10 wykonano z wylotami bocznymi jednostronnymi.

Należy naprawić głowice kominowe.

Głowice kominowe przemurować z cegły pełnej kl. 150. (istniejące wykonano z cegły sitówki)

Głowice kominowe przewody od nr 7 do nr 10, od nr 11 do nr 15, oraz od 16 do nr 20 należy dostosować wysokość do obowiązujących norm (t.j. minimum 0,30 m powyżej kalenicy).

Wykonać bezpieczne dojście do głowic przewody od nr 7 do nr 10, od nr 11 do nr 15 i od nr 16 do nr 20.

Dotyczy wszystkich lokali w budynku przy ul. Stary Rynek 20




- wykonać infiltrację powietrza zewnętrznego do wewnątrz pomieszczeń zgodnie z PN-83/B-03430 ze zmianami Az3 luty 2000r.

Sposoby wylotów przewodów, zagruzowania, wysokości wyprowadzenia głowic, użyte materiały, oraz brak infiltracji powietrza zewnętrznego do wewnątrz lokali mają wpływ na skuteczność wentylacji.

# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Kazimierz Wierzchowski  
ul. Mickiewicza 16a / 6  
86-300 GRUDZIĄDZ  
kom. 603 815 637  
NIP 876-102-52-94

 Orientacyjny szkic poziomy kominów i ich podłączeń na budynku Stary Rynek 20 w Płocku

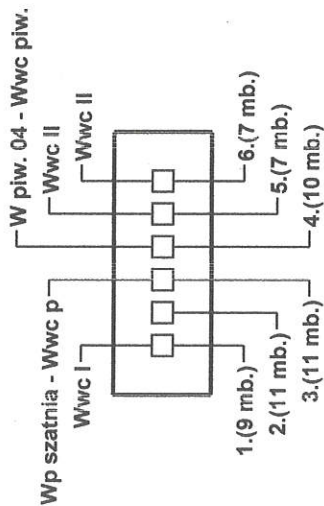

Kazimierz Wierzchowski  
MISTRZ KOMINIARSKI  
upr. Nr 2756/91

Stary Rynek