Egz. nr .....

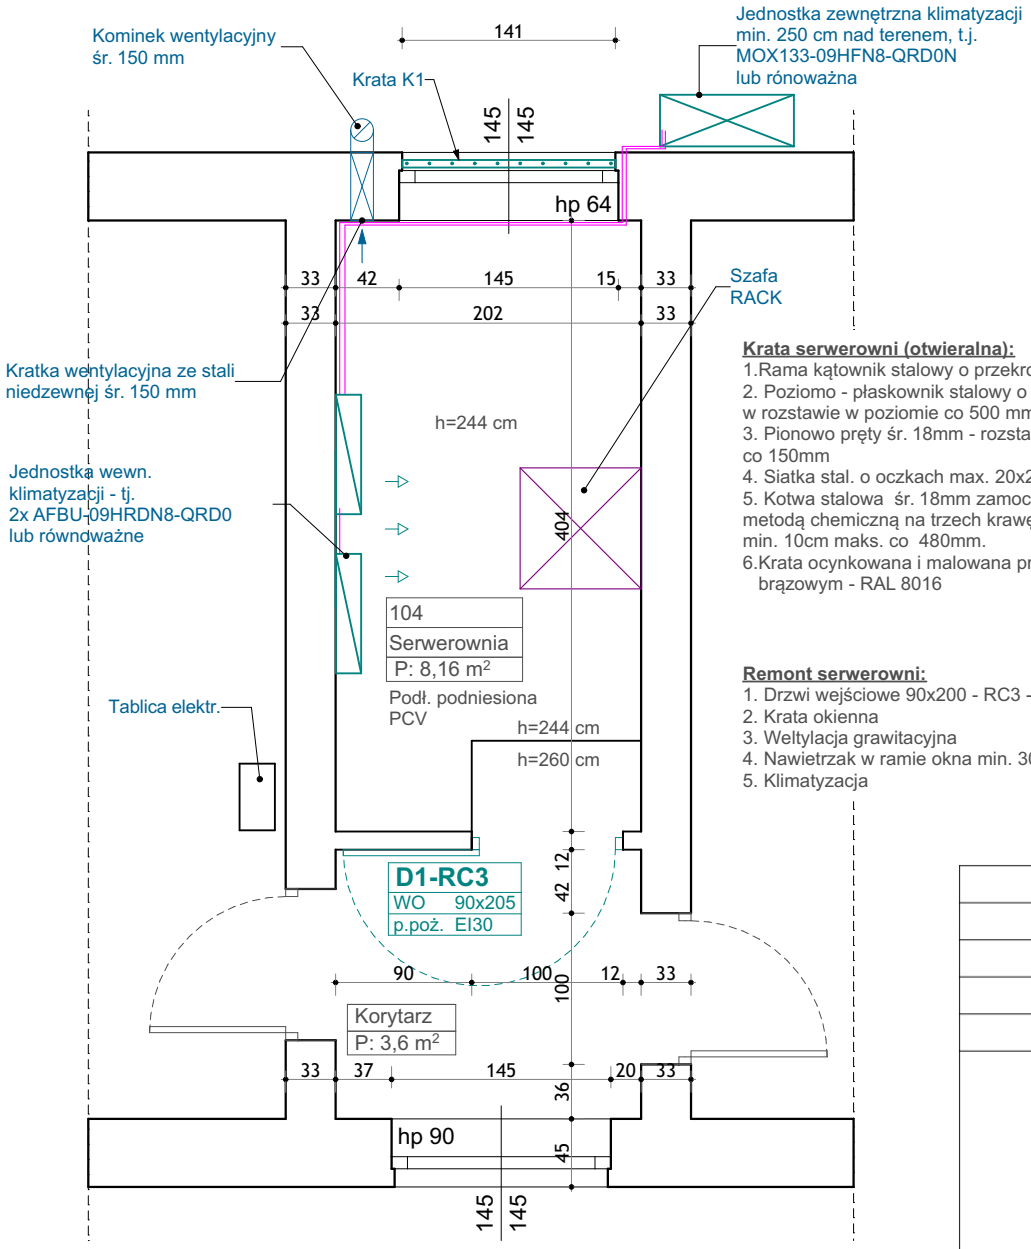


**Krata serwerowni (otwieralna):**

1.Rama kątownik stalowy o przekroju 45x45x6 mm
2. Poziomo - płaskownik stalowy o przekroju 45x6 mm w rozstawie w poziomie co 500 mm
3. Pionowo pręty śr. 18mm - rozstaw w ponionie maks. co 150mm
4. Siatka stal. o oczkach max. 20x20mm drut-śr.2 mm
5. Kotwa stalowa śr. 18mm zamocowana metodą chemiczną na trzech krawędziach głębokość min. 10cm maks. co 480mm.
6.Krata ocynkowana i malowana proszkowo na kolor brązowym - RAL 8016

**Remont serwerowni:**

1. Drzwi wejściowe 90x200 - RC3 - EI30
2. Krata okienna
3. Weltylacja grawitacyjna
4. Nawietrzak w ramie okna min. 30 $m^3/h$
5. Klimatyzacja

| D6-EI30-RC3 |
|---|
| 1 |
| 100×205 |
| 90×200 |
| L (1) |
|  |
| EI 30 |
| B-13-drzwi |
| Drzwi objęte KD oraz SSWiN (samozamykacz, zwora elektromagnetyczna, 2 × czujka magnetyczna - grade 3) |



ASD®
www.asd.com.pl
Profesjonalne Systemy Bezpieczeństwa
ASD Sp. z o.o.
ul. Podgórna 46; 70-205 Szczecin
tel. +48 91 488 91 88; fax. +48 91 488 91 89
e-mail: asd@asd.com.pl

TEMAT
**PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY DLA SYMULATORA**

INWESTOR
**Wojskowy Zarząd Infrastruktury Kościuszki 92/98, 61-716 Poznań**

RYSUNEK
**Serwerownia - remont pom. nr 104**

PROJEKTANT - architektura
**mgr inż. arch. PIOTR BACH**
Uprawnienia budowlane do projektowania w budownictwie nr 46/Sz/00 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

PROJEKTANT - instalacje elektryczne
**mgr inż. Norbert Wszytko**
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej b/o 11/Sz/2001

architektura/inst. elektr.

SKALA:

DATA: 06.2025

NR RYSUNKU: 02

STRONA