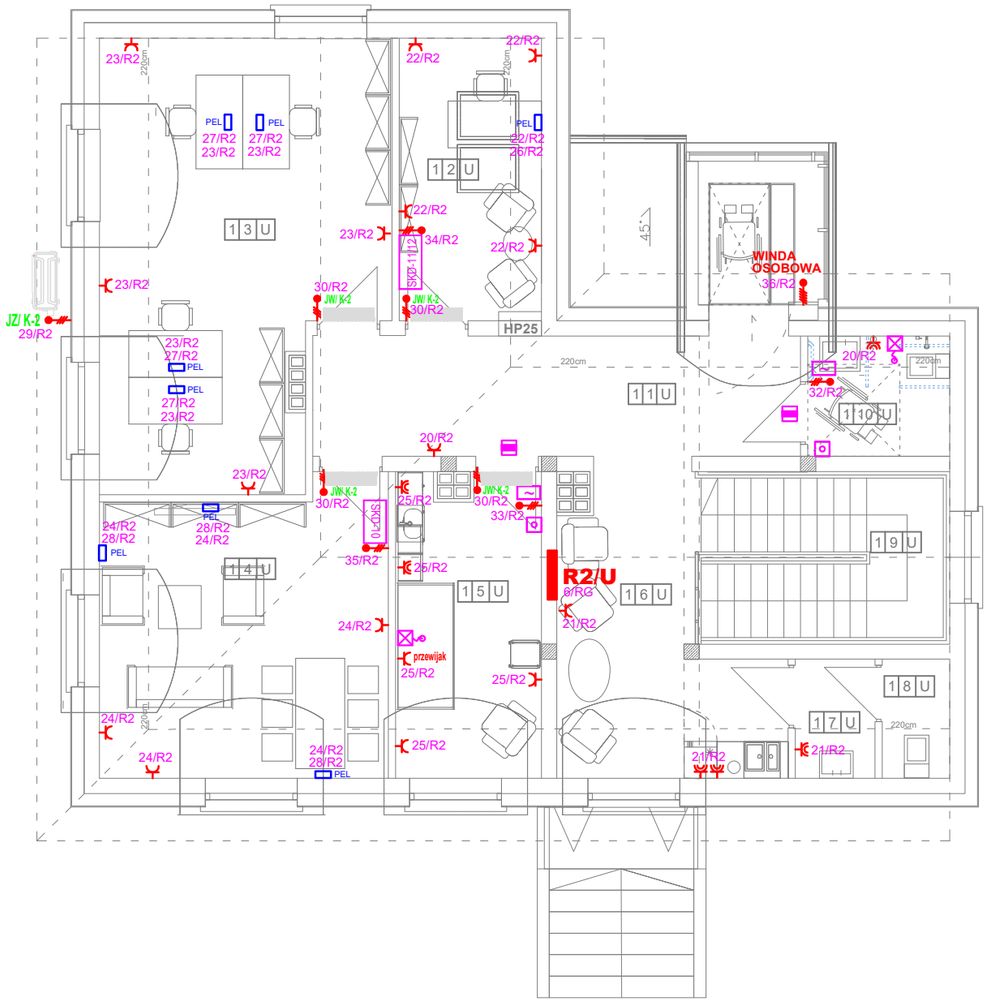

OZNACZENIA:

WG/U - wyłącznik główny prądu przeciwpożarowy PWP - certyfilat CNBOP

RG/U - rozdzielnia główna

R1,2/U - tablice rozdzielcze strefowe

- gniazdo 230V,16A, 2 x (P+N+PE) IP44
- gniazdo 230V,16A, 2 x (P+N+PE)
- PEL - punkt elektryczno-logiczny 2xRJ-45, 2x230V DATA, 2x230V
- wypust zasilający 230V; P+N+PE
- wypust zasilający 400V; 3P+N+PE
- przycisk pociągowy instalacji przywoławczej
- przycisk kasujący instalacji przywoławczej
- sygnalizator akustyczno-optycznty instalacji przywoławczej
- zasilacz instalacji przywoławczej

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Wysokość	Sufit
1.1 U	Korytarz	3,00	Sufit systemowy z płyt z wełny szklanej , akustyczny, format 120x60, 60x60 cm krawędź półukryta
1.2 U	Biuro 1 osobowe	3,00	Sufit systemowy z płyt z wełny szklanej , akustyczny, format 60x60 cm krawędź półukryta
1.3 U	Biuro 3-4 osobowe	3,00	Sufit systemowy z płyt z wełny szklanej , akustyczny, format 60x60 cm krawędź półukryta
1.4 U	Klub Seniora	3,00	Sufit systemowy z płyt z wełny szklanej , akustyczny, format 60x60 cm krawędź półukryta
1.5 U	Pomieszczenie wyciszenia i pielęgnacji	3,00	Sufit systemowy z płyt z wełny szklanej , akustyczny, format 60x60 cm krawędź półukryta
1.6 U	Korytarz	3,00	Sufit systemowy z płyt z wełny szklanej , akustyczny, format 60x60 cm krawędź półukryta
1.7 U	Przedsionek WC	2,50	sufit systemowy z płyt mineralnych , grubość 15 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
1.8 U	WC pracowników	2,50	sufit systemowy z płyt mineralnych , grubość 15 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
1.9 U	Klatka schodowa	-	Sufit systemowy z płyt z wełny szklanej , akustyczny, format 60x60 cm krawędź półukryta / g/k
1.10 U	WC ogólnodostępne	2,50	sufit systemowy z płyt mineralnych , grubość 19 mm, format 60x60 cm, krawędź prosta
1.11 U	Szyb windy osobowej	-	-

PROJEKT WYKONAWCZY				
Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 13 436 99 12			
Nazwa obiektu budowlanego:	***"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie - „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie", a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, na działce nr ewid. 2421/12, położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście."***			
Inwestor:	***Muzeum Rzemiosła w Krośnie, ul. Piłsudskiego 19, 38-400 Krosno; Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno***			Rok 2024
Adres obiektu budowlanego:	***38-400 Krosno, ul. Grodzka 41 ,dz. 2421/12 OBRĘB EWIDENCYJNY : ŚRÓDMIEŚCIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : KROSNO***			SKALA
Temat rysunku:	**Rzut poddasza. Instalacja gniazd wtykowych oraz zasilanie urządzeń.**			**1 : 100**
Element PB	branża elektryczna	Podpis:	Data	NR RYS.
Projektant :	**mgr inż. Krzysztof Nowak** specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK/0136/PWOE/04)		maj 2025	**U/E-6**