


Wetna mineralna
niepalna skłalna gr.
24(2x12 cm) LUB 20
(2 X 10) cm
Współczynnik: $\lambda=0,037$
Współczynnik
przepuszczalności
powietrza, $Q_{100} \times 10^{-6}$
m²/Pa*s

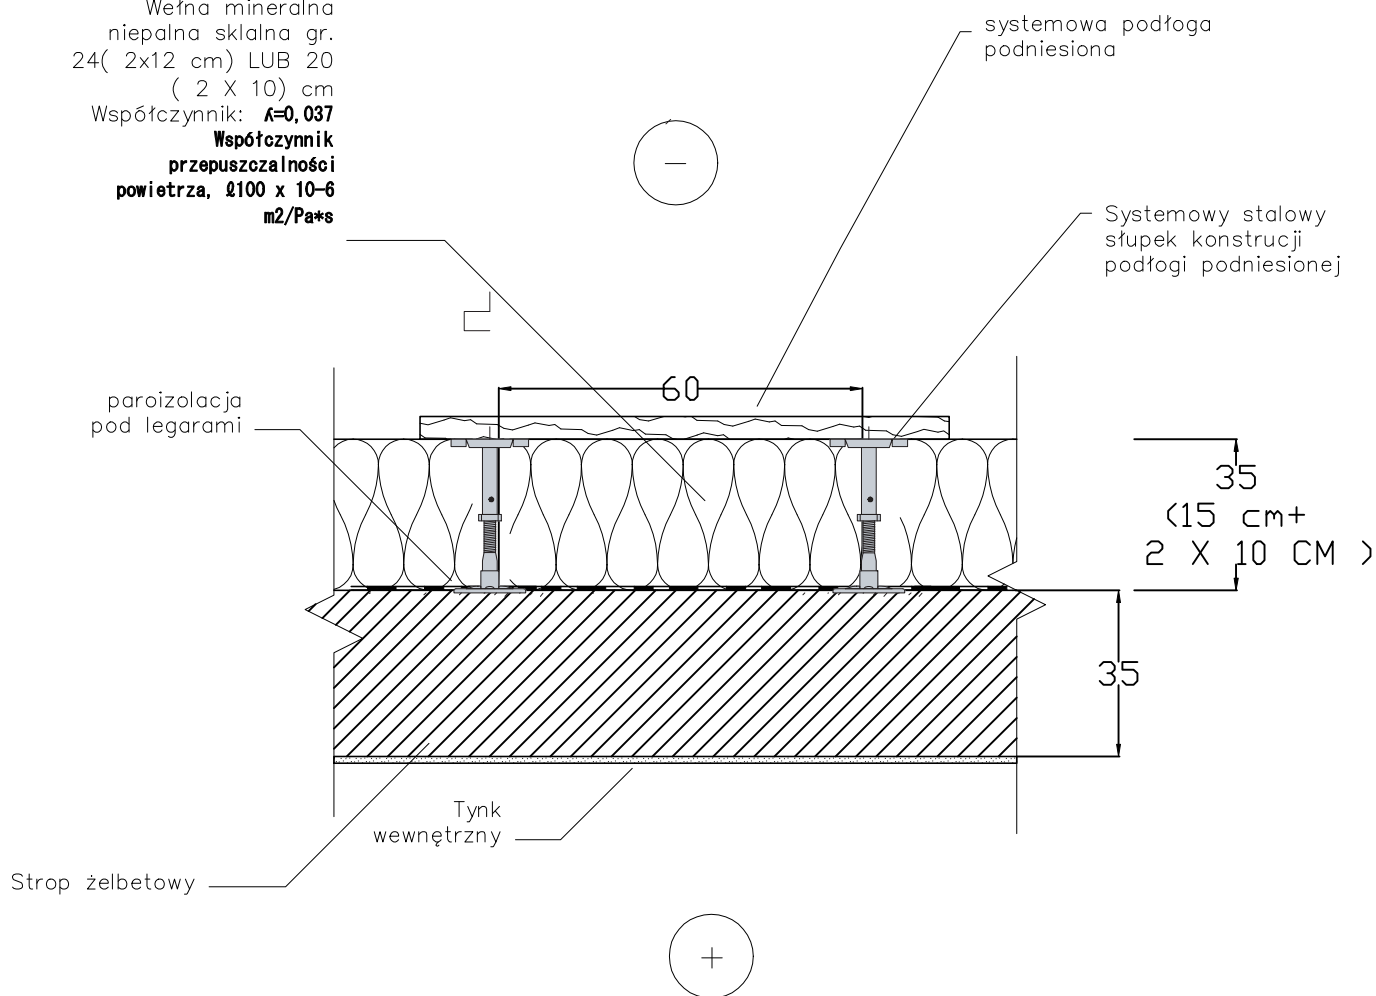

INWESTOR:	POWIAT WOŁOMIŃSKI UL. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO 3 05-200 WOŁOMIN			
	NAZWA PROJEKTU:			
	PROJEKT TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA BACZYŃSKIEGO W TŁUSZCZU UL. RADZYMIŃSKA 2 05-240 TŁUSZCZ			
NAZWA RYS:	SCHEMAT OCIEPLENIA STROPODACHU			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	N.D
PROJEKTANT	WOJCIECH MAŁECKI UPR. NR MAZ/0883PWBKb/18		DATA	20.05.2025
OPRACOWANIE	ŁUKASZ NEJMAN		RYS NR	17