


TL6


4x6L

TLA

2x1L

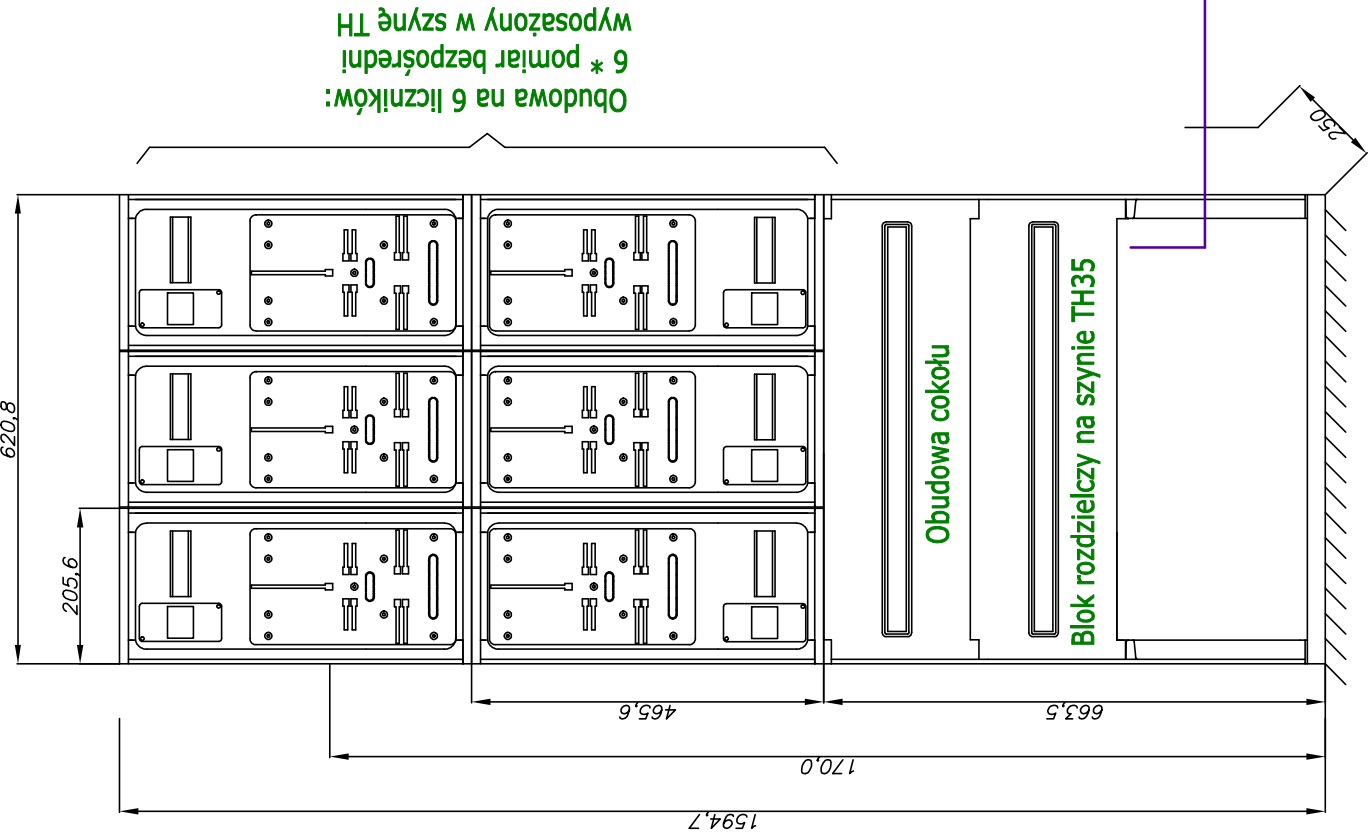

POZIOM POSADZKI

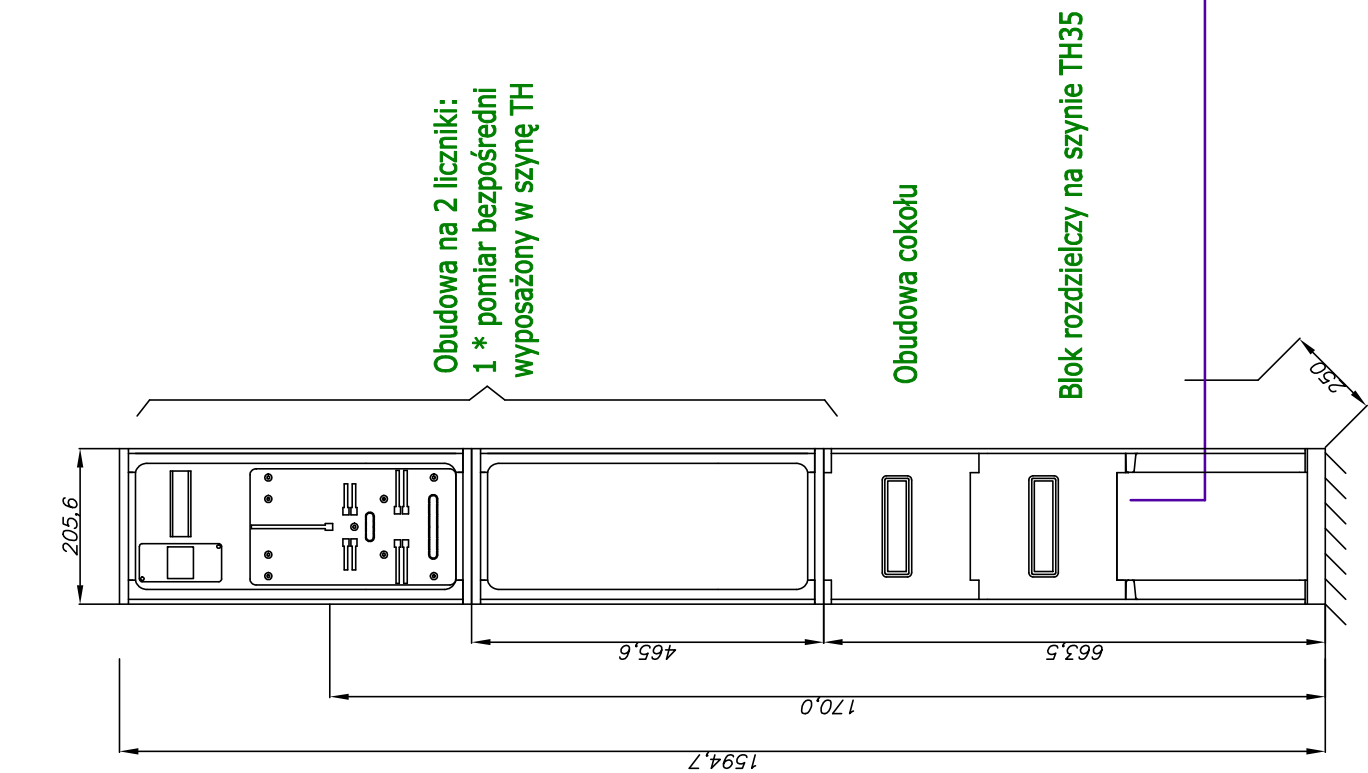

POZIOM POSADZKI

UWAGA:

- Liczniki zabudować w tablicy licznikowej.
- Drzwi do szafek licznikowych wykonać jako pełne, z zamkiem w systemie MASTER KEY.
- Typ rozdzielnic licznikowych oraz ich lokalizację należy dobrać w oparciu o wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych Operatora Systemu Dystrybucyjnego (PGE Dystrybucja - Oddział Łódź) - TOM 7 UKŁADY POMIAROWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

NAZWA OBJEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK WIELORODZINNY		
TYTUŁ RYŚNIKU	Widok tablic licznikowych		
PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Gieszczyński	DATA SPORZĄDZENIA:	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH	LOD/2315/PWOE/14		
OPRACOWANIE	inż. Krzysztof Jeruzal		
OPRACOWANIE I KOORDYNACJA			
SPRAWDZAJĄCY			
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH	mgr inż. Marcin Piontkowski		
NR PROJEKTU	LOD/2327/PWOE/14		
0 03 71	SKALA	NR RYS.	E-10