POM.	FUNKCJA	POW. [M2]
-1/1	POM. GOSPODARCZE	10,95
-1/2	POM. GOSPODARCZE	29,73
-1/3	KLATKA SCHODOWA	3,12

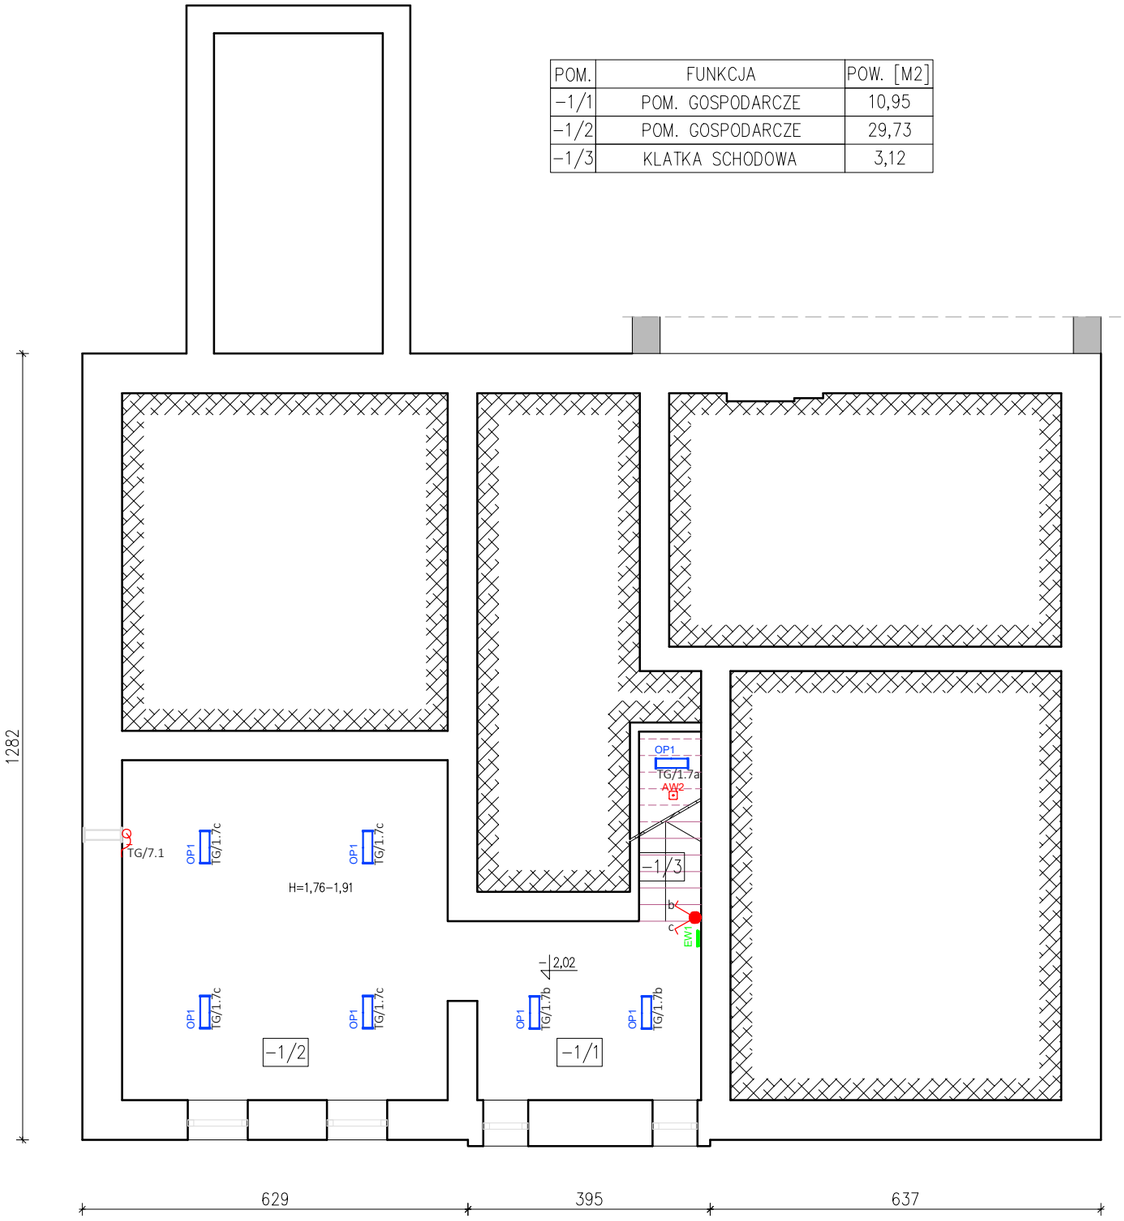

LEGENDA

OP1 — oprawa LED natynkowa; 4000K, Ra>80, SDCM≤3; max. 24W; min. 2900 lm; IP44;

AW1 — oprawa awaryjna, max. 3W; 420 lm; IP65; oprawa z autotestem 1h; certyfikat HACCP i CNBOP

AW2 — oprawa awaryjna, max. 3W; 400 lm; IP65; oprawa z autotestem 1h; certyfikat HACCP i CNBOP

EW1 — oprawa ewakuacyjna natynkowa (sufitowa lub ścienna); IK08; max. 4W; oprawa z autotestem 1h; certyfikat HACCP i CNBOP

Łącznik oświetlenia świecznikowy, h=1,4m. IP44

Wypust 1-fazowy, do zasilania kompaktowej centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem, ścienna

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W SIECI TN-S

Inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom	Branża elektryczna
Nazwa inwestycji: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom – placówki oświatowe. Zadanie Nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach	Faza Projekt techniczny
Adres inwestycji: Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach, Olszany 33, 58-150 Strzegom	Data: 02.01.2024

Wykonawca:
Biuro Projektów Audytów i Analiz Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53
20-445 Lublin
tel. 664 566 191

Funkcja	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Kazula	LUB/0354/PWBE/17 spec.elektryczna	
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Czerwiński	LUB/0081/POOE/11 spec.elektryczna	

Nazwa rysunku	Skala	Nr rysunku
Rzut piwnic – instalacje elektryczne	1:100	IE1