

Łódź, dnia 3 września 2024r.

**Pan Wiesław Nowosielski**  
**UNIVERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI**  
Al. Kościuszki 5  
90 – 419 Łódź

**Dot.: zgody na zmianę średnicy wodomierza głównego DN 40 mm zamontowanego na przyłączu wodociągowym obsługującym Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM przy ul. Pomorskiej 251 - dz. nr 403/2 w obrębie W-14 w Łodzi.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, że obecnie teren CKD zasilany jest w wodę poprzez studnię głębinową oraz dwa przyłącza wodociągowe  $\phi$  200 mm (główne i awaryjne) połączone do magistrali wodociągowej DN 1000 mm (nr arch. 103-2129, nr inw. B-3610/59), które zlokalizowane są na dz. nr 403/2. Przyłącza zakończone są komorami wodomierzowymi z wodomierzami głównymi DN 40 mm i DN 25 mm.

Zgodnie z rozmową telefoniczną przewidziana będzie zmiana średnicy wodomierza głównego DN 40 mm, a wodomierz główny DN 25 mm pozostaje bez zmian.

ZWIK Sp. z o.o.

W projekcie, między innymi przewidziano:  
A. w pkt. 5.6 remont komór wodomierzowych SW1 i SW2 na przyłączach wodociągowych  $\phi$  200 mm (główne i awaryjne) włączonych do magistrali wodociągowej DN 1000 mm (nr arch. 103-2129, nr inw. B-3610/59) zlokalizowanych na dz. nr 403/2 obsługujących ten teren;  
B. na podstawie przepływu obliczeniowego wody (pkt. 5.7) dobrano docelowe średnice wodomierzy głównych DN 100 mm wraz z uwzględnieniem montażu na instalacji wodociągowej zaworu antyskażeniowego typu BA;

Biorąc pod uwagę uruchomienie następnych oddziałów Szpitala, a tym samym zwiększenie poboru wody, informujemy, że:  
1. nie stawiamy sprzeciwu odnośnie wymiany wodomierza głównego DN 40 mm na większą średnicę na podstawie ww. dokumentacji;  
2. koszty związane z przygotowaniem instalacji i armatury do montażu wodomierza głównego ponosi Inwestor. Wodomierz główny dostarcza ZWIK Sp. z o.o.;

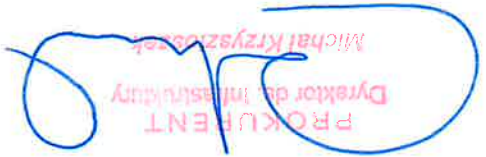
Nr arch. A 3220

- IT.424.2052.2024.MP3
3. zmodernizowane studni wodomierzowe podlegają odbiorowi ZWiK Sp. z o.o. Należy przewidzieć w komorach węży bezzałazkowe z dwoma otworami;
4. po wykonaniu ww. prac należy złożyć do ZWiK Sp. z o.o. zlecenie na zmianę średnicy wodomierza głównego wraz z rysunkiem powykonanym zmodernizowanych komór wodomierzowych i zwymiarowanym rysunkiem zestawu wodomierza głównego;
5. montaż zaworu antyskażeniowego typu BA podlega weryfikacji przez nasze służby.

Jednocześnie informujemy, że:

- a. z uwagi na fakt, że przyłącza wodociągowe włączone są do magistrali wodociągowej DN 1000 mm w przypadku awarii ww. magistrali, której usunięcie może potrwać do 72 godz., nie możemy zagwarantować ciągłości dostawy wody do celów p.poż.;
- b. zgodnie z pismem WTT.661.265.1.2020/W/MP przyłącze wodociągowe  $\varnothing$  150 mm, żeliwo z 1979r. l=38,8 m, nr inw. B-3597/475, które obecnie stanowi własność ZWiK należy zlikwidować;
- c. na likwidację przyłącza wodociągowego należy zawrzeć umowę z naszym Zakładem oraz uzgodnić dokumentację na ww. zakres prac;
- d. w celu zawarcia umowy na likwidację przyłącza należy złożyć do ZWiK Sp. z o.o. odpowiedni wniosek. Wzory wniosków, wymaganych załączników oraz szczegóły odnośnie procedury likwidacji przyłączy zawarte są na naszej stronie internetowej, [www.zwik.lodz.pl](http://www.zwik.lodz.pl).
- e. w dokumentacji na likwidację przyłącza należy załączyć mapę z pokazaną lokalizacją przyłącza krótki opis z podaniem sposobu i zakresu jego likwidacji.

Dyrektor ds. Inżynierii:

  
PROKURANT  
Dyrektor ds. Inżynierii  
Michał Krzysztoń

- Otrzymują:
1. Adresat
  2. OW
  3. Aa IT

Sprawę prowadzi:  
mgr inż. Maria Poniatowska  
tel. 677-82-48

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie: <http://bib.zwik.lodz.pl/artykuly/168/rodo-w-zwik-sp-z-o-o>