


	Pompa		Zawór równ	Zawór odc.
	Q [m3/h]	Hp [kPa]		
NW	Q=1,0m3/h;hp=25kPa		DN20	DN20



nazwa obiektu: PRZEBUDOWA I REMONT ZAPLECZY SZATNIOWO-SANITARNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W AUGUSTOWIE		
adres obiektu: 16-300 AUGUSTÓW, UL. ŚRÓDMIEŚCIE 31 DZ. NR GEOD.: 3664		
tytuł (nazwa) rysunku: Rozwinięcie instalacji c.t.		nr rys. Sc.o.3
skala:	b/s	data: 25.02.2026
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIENI
SANITARNIA sprawdzający	mgr inż. Danuta Piszczatowska	upr. bud. w spec. instal. do proj. bez ograniczeń nr upr. SUW 75/90
	mgr inż. Edyta Łysenko	upr. bud. w spec. instal. do proj. bez ograniczeń nr upr. PDL0053/POOS/09
		PODPIS

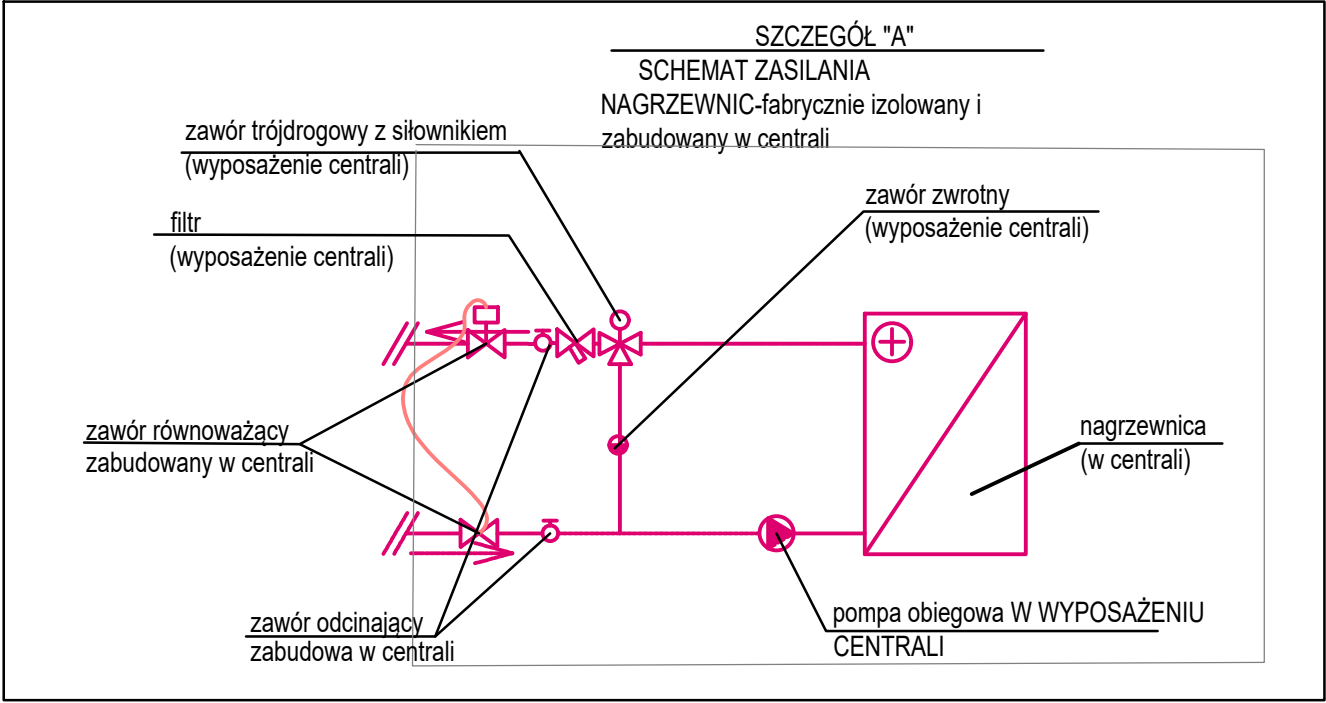