

IDEOWY SCHEMAT INSTALACJI


Domu Ludowego w Nienaszowie-Sosinach

- proj.TG
Ekinox TX 3x18
IP40; II kLLeGrand
2. Układ instalacji odbiorczej L1L2, L3, N, PE
 3. Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania


Isin przy cz napow.rn

pozostaje bez zmian-min. 4x10mm²

istn. ZPL-1
na odcianie zewnątrz.



istn. WG- p.poz.

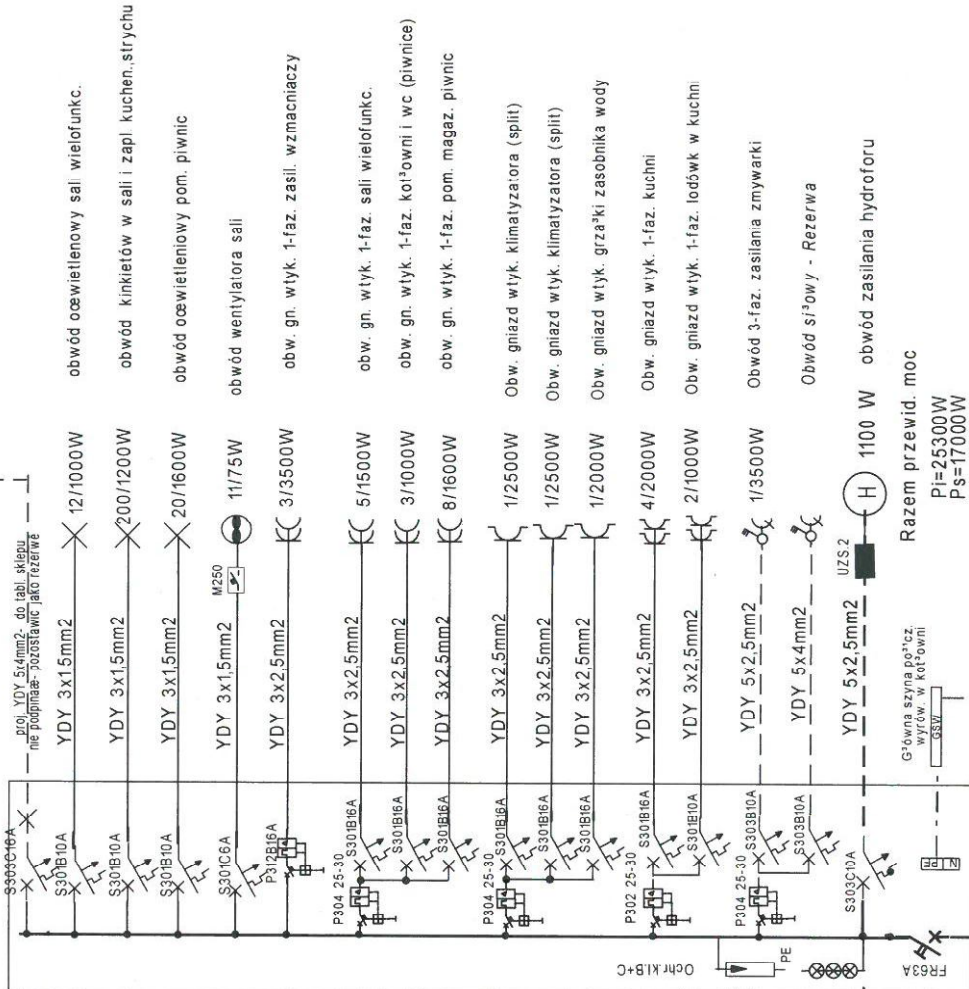

Razem przew. moc
P_I=25300W
P_S=17000W

Główna szyna po cz.
wyřów. w kořówni

R=15 om

proj. 5xLYd16mm2/RL47p/1

STAROSTWO POWIATOWE
w JASLE
38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 18
tel./fax (13) 44 44 19

PRACOWNIA PROJEKTOWA system w/śław (okiel) ul. Słastica 13, 38-200 Jasło tel./48 13 467 74 25 e-mail: system@karpaty.pl, NIP 685-126-58-42, Regon 37166150	DATA grudzień 2016
Projektował: mgr Ludwik Węch upr. GT 834/14217	FAZA
PODPIS INWESTOR Gmina Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród	PB
OBIEKT BUDYNEK DOMU LUDOWEGO W NENASZOWIE-SOSINACH	SKALA
ADRES Nienaszów, dz. nr ewid. 1117/4, 1117/1	NR RYS.
STADIUM Projekt architektoniczno-budowlany	E-3
BRANIA Instalacje elektryczne	
TYTUŁ RYS. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI	