


# Nagrzewnica zespołu NW1

podłączenie dn 32

weryfikacja podłączenia nagrzewnic  
po dostarczeniu urządzeń

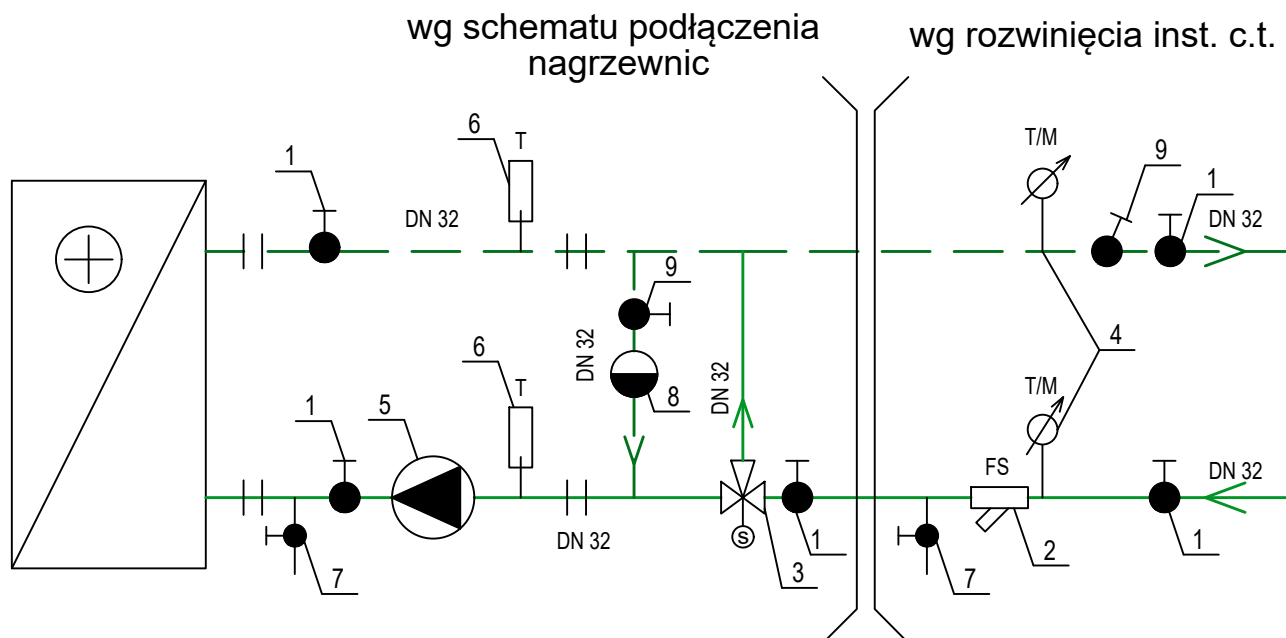

Nr	Armatura	szt
1	Zawór kulowy gwintowany dn 32	6
2	Filtr siatkowy FS1 dn 32	1
3	Zawór trójdrogowy dn 32 , 1 2137 0X	1
4	Termomanometr 0-120 st.C, 0-0,6MPa	2
5	Magna3 25-60 - weryfikacja przez prod. central	1
6	Termometr 0-120 st. C	2
7	Spust ze złączką do węża dn 25	2
8	Zawór zwrotny dn 32	1
9	1 4017 0X dn 32	2

## JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH  
ul. Tadeusza Wyrzykowskiego 3, 06-400 Ciechanów  
www.wpui.cnow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel : (23) 672 29 64

## ZADANIE:

Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego  
wraz z wyposażeniem oraz przebudowa  
Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM PIB

## INWESTOR:

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
Warszawa 04-141, ul. Szaserów 128

## ADRES INWESTYCJI:

Warszawa, ul. Szaserów 128, dz. ew. nr. 8/4 z obrębu 3-04-03

## BRANŻA:

SANITARNA

## STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

## TREŚĆ RYSUNKU:

instalacja CT -SCHEMAT PODŁĄCZENIA  
NAGRZEWNICY N1 DN32

## PROJEKTANT

mgr inż. Wiesław Kamiński  
nr upr. Wa/256/01  
do projekt. bez ograniczeń  
w spec. inst. sanitarnych

## PODPIS

21.11.2025

DATA:

## SPRAWDZIŁ

mgr inż. Bartosz Kowalczyk  
nr upr. MAZ/0515/POOS/06  
do projekt. bez ograniczeń  
w spec. inst. sanitarnych

SKALA:

1:X

NR RYS:

IS26