


Chłodnica zespołu NW2 I NW3  
podłączenie dn 80  
weryfikacja podłączenia chłodnic  
po dostarczeniu urządzeń

wg schematu podłączenia chłodnic      wg rozwinięcia inst. chłodu

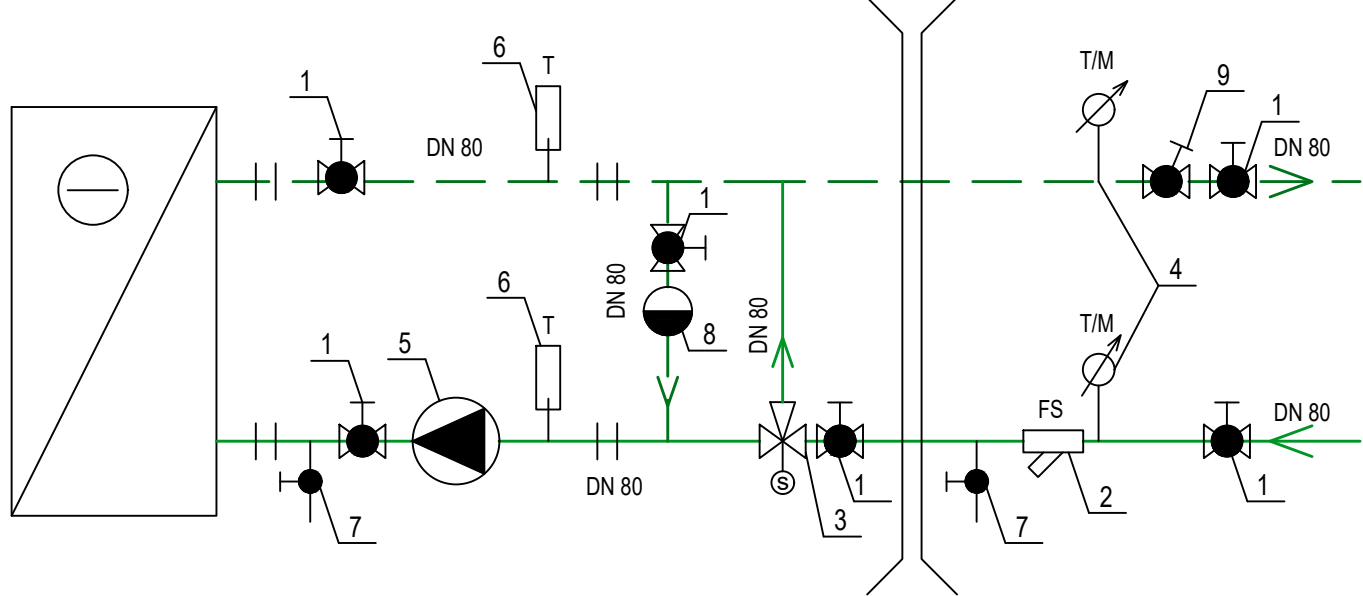

Nr	Armatura	szt
1	Zawór kulowy KOŁNIERZOWY dn 80	6
2	Filtr siatkowy FS1 dn 40	1
3	Zawór trójdrogowy 1 2137 0X dn 50	1
4	Termomanometr 0-120 st.C, 0-0,6MPa	2
5	Magna3 40-80F - weryfikacja przez prod. central	1
6	Termometr 0-120 st. C	2
7	Spust ze złączką do węża dn 25	2
8	Zawór zwrotny dn 80	1
9	Zawór regulacyjny 1 4218 8X dn 80	2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH  
ul. Tadeusza Wyrykowskiego 3, 06-400 Ciechanów  
www.wpui.cnow.pl, email: biuro@wpui.pl, tel : (23) 672 29 64

ZADANIE:

Budowa nowego budynku z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego  
wraz z wyposażeniem oraz przebudowa  
Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM PIB

INWESTOR:

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
Warszawa 04-141, ul. Szaserów 128

ADRES INWESTYCJI:

Warszawa, ul. Szaserów 128, dz. ew. nr. 8/4 z obrębu 3-04-03

BRANŻA: SANITARNA

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

TREŚĆ RYSUNKU:

instalacja chłodu -SCHEMAT PODŁĄCZENIA  
CHŁODNICZY NW2 I NW3 DN80

PROJEKTANT  
mgr inż. Wiesław Kamiński  
nr upr. Wa/256/01  
do projekt. bez ograniczeń  
w spec. inst. sanitarnych

PODPIS

SPRAWDZIŁ  
mgr inż. Bartosz Kowalczyk  
nr upr. MAZ/0515/POOS/06  
do projekt. bez ograniczeń  
w spec. inst. sanitarnych

21.11.2025

DATA:

SKALA:

1:X

IS30

NR RYS: