


Wpust krawężnikowy z osadnikiem średnicy DN500mm Schemat konstrukcji studni 1:20

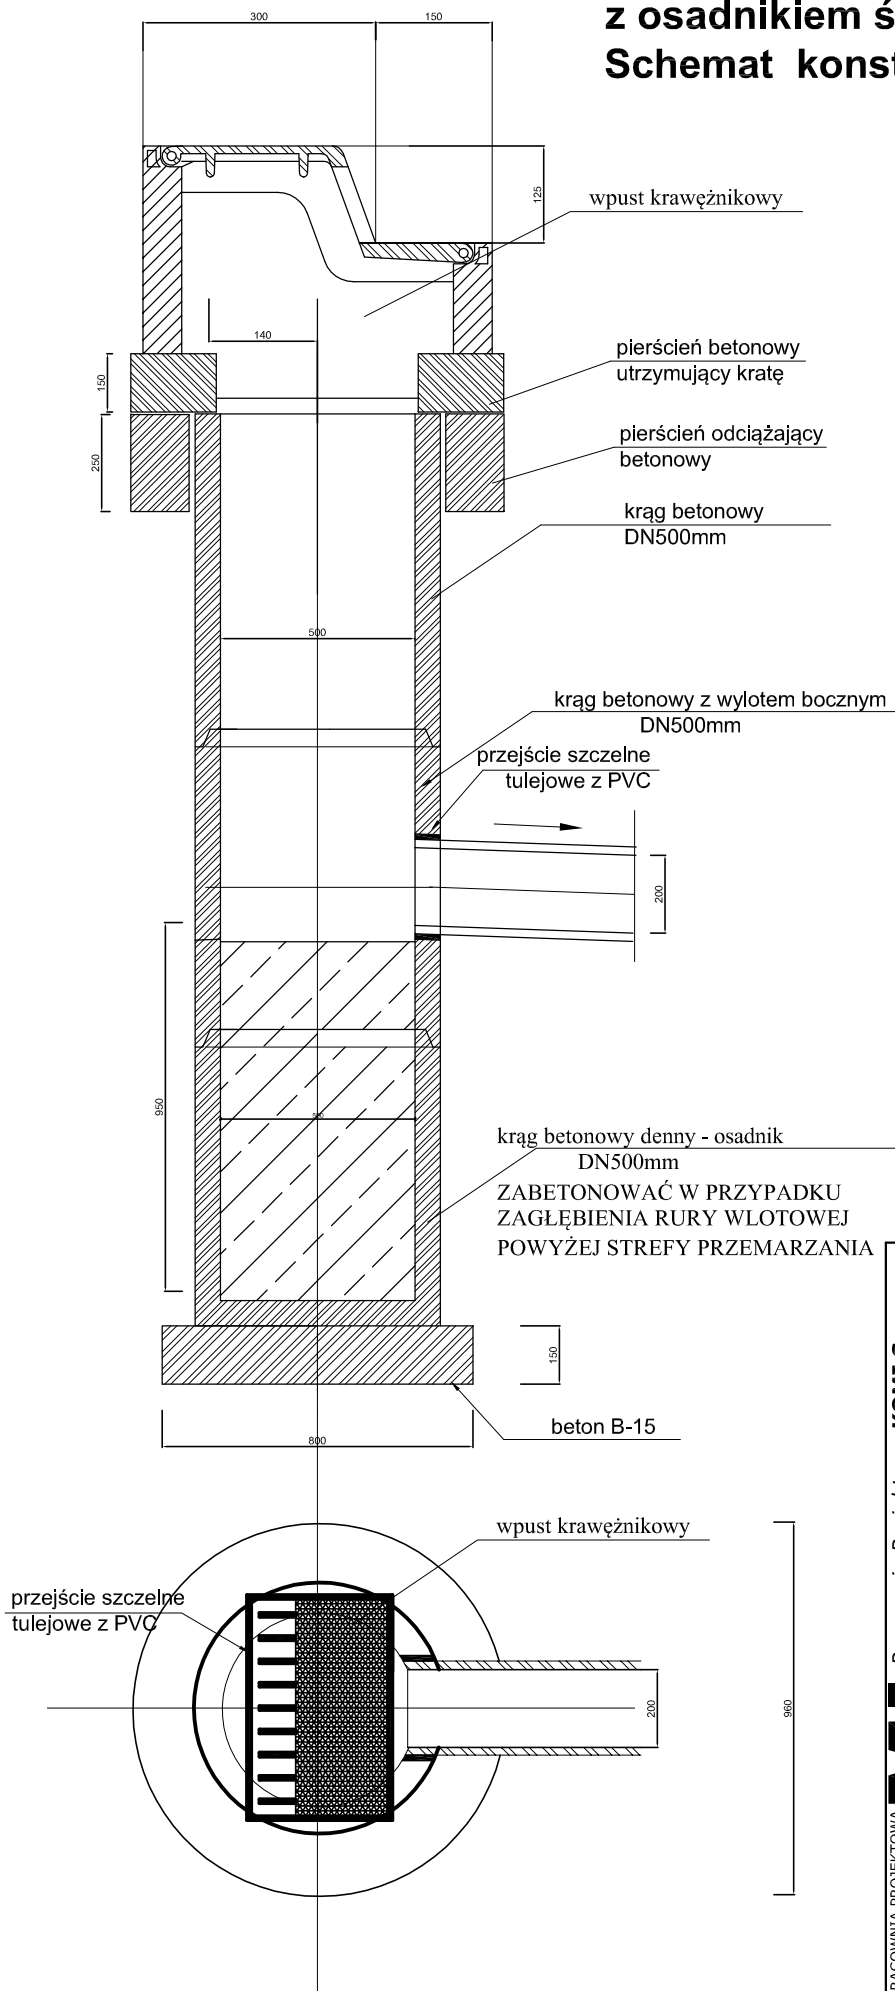

SKALA:	NAZWA RYSUNKU:		NR RYSUNKU:	
	STUDZIENKA SPADOWA		C2	
OBIEKT:	WPUST ULICZNY KRAWĘŻNIKOWY ŚCIEKOWY Z OSADNIKIEM O ŚREDNICY DN 500mm		DATA: X 2018	
	PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY		PODPIS	
STADIUM:	PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY	
	BRANŻA		PODPIS	
SANITARNIA	mgr inż. Barbara Budnik PDL/0033/POOS/03 w spec. instal.- inżynierijnej w zakresie sied i instal. sanitarnych		mgr inż. Marta Walczyńska PDL/0142/POOS/13 w spec. instal.- inżynierijnej w zakresie sied i instal. sanitarnych	
	PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o. Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biurokomi@gmail.com biuro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09			