
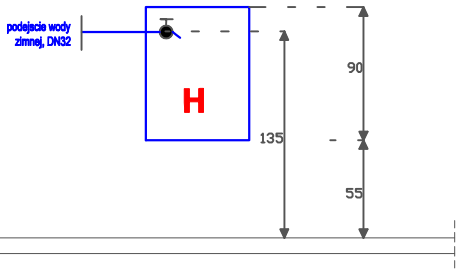


Rozwinięcie instalacji p-poż hydrantowej

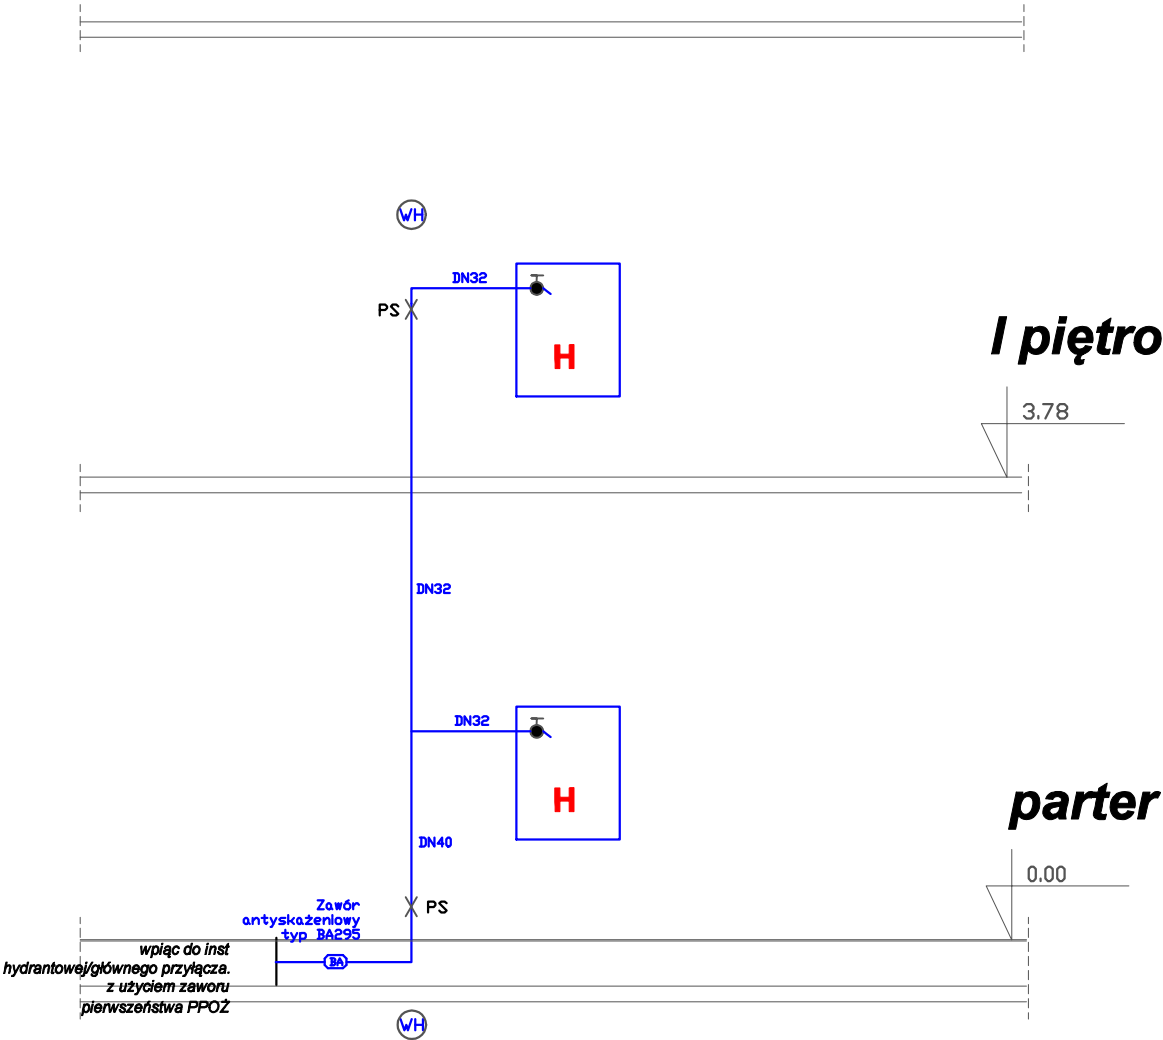

Szafka hydrantowa wnekowa o wymiarach 900x700x2050 mm na zawór hydrantowy Ø25 z węzłem półsztywnym Ø25 o długości 30 m z prądownicą

PS X -Oznaczenie podpory stałej rurociągu

Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint.

Rys. nr WK5

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać łącznie z rzutem instalacji wod-kan.

OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ		
ADRES	Pótwiesk Mały, gm. Wapielsk, dz. nr 79		
NAZWA RYSUNKU	Rozwinięcie instalacji p-poż hydrantowej	Skala:	1:100
		Data:	12.2022
PROJEKTANT	Aleksander Poczućko Upraw. bud. 489/72 Bg	Podpis:	
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Kamiński	Podpis:	