


SCHEMAT JEDNOKRESKOWY INSTALACJI PV STRONY AC

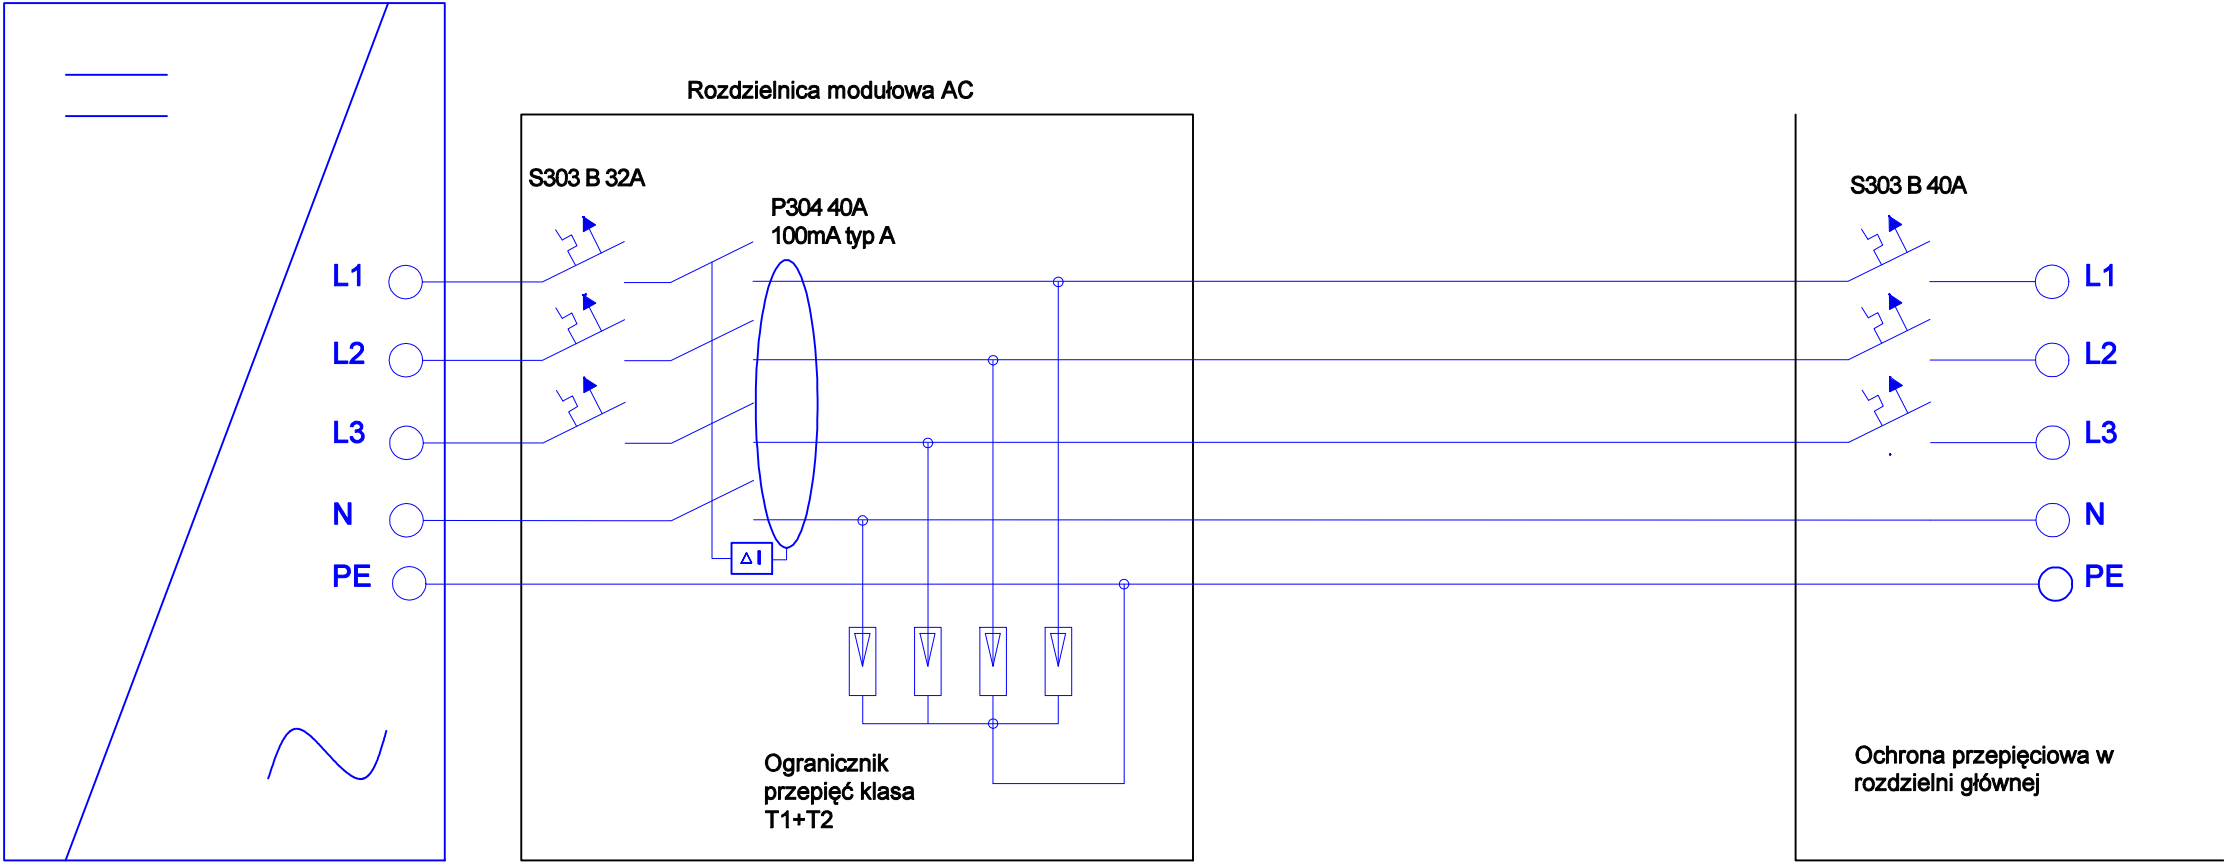

DANE INSTALACJI AC	
Typ falownika	Trójfazowy, beztransformatorowy
Moc falownika	20 kW
Typ kabla AC	YDYżo / YKYżo
Przekrój kabla AC	5x16mm2
Zabezpieczenie zwarciov AC	S303 B 32A
Zabezpieczenie różnicowoprądowe AC	P304 40A 100mA typ A
Zabezpieczenie zwarciov AC (w rozdzielni głównej budynku)	S303 B 40A

Rys. nr PV3

OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ		
ADRES	Pótwiesk Mały, dz. nr 79, gmina Wąpielsk		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT JEDNOKRESKOWY INSTALACJI PV STRONY AC	Skala:	1:100
		Data:	12.2022
PROJEKTANT	Witold Meler Upraw. bud. UA-V-8386-5/100/90 Wk		Podpis: