










PLAN SYTUACYJNY W SKALI 1:500

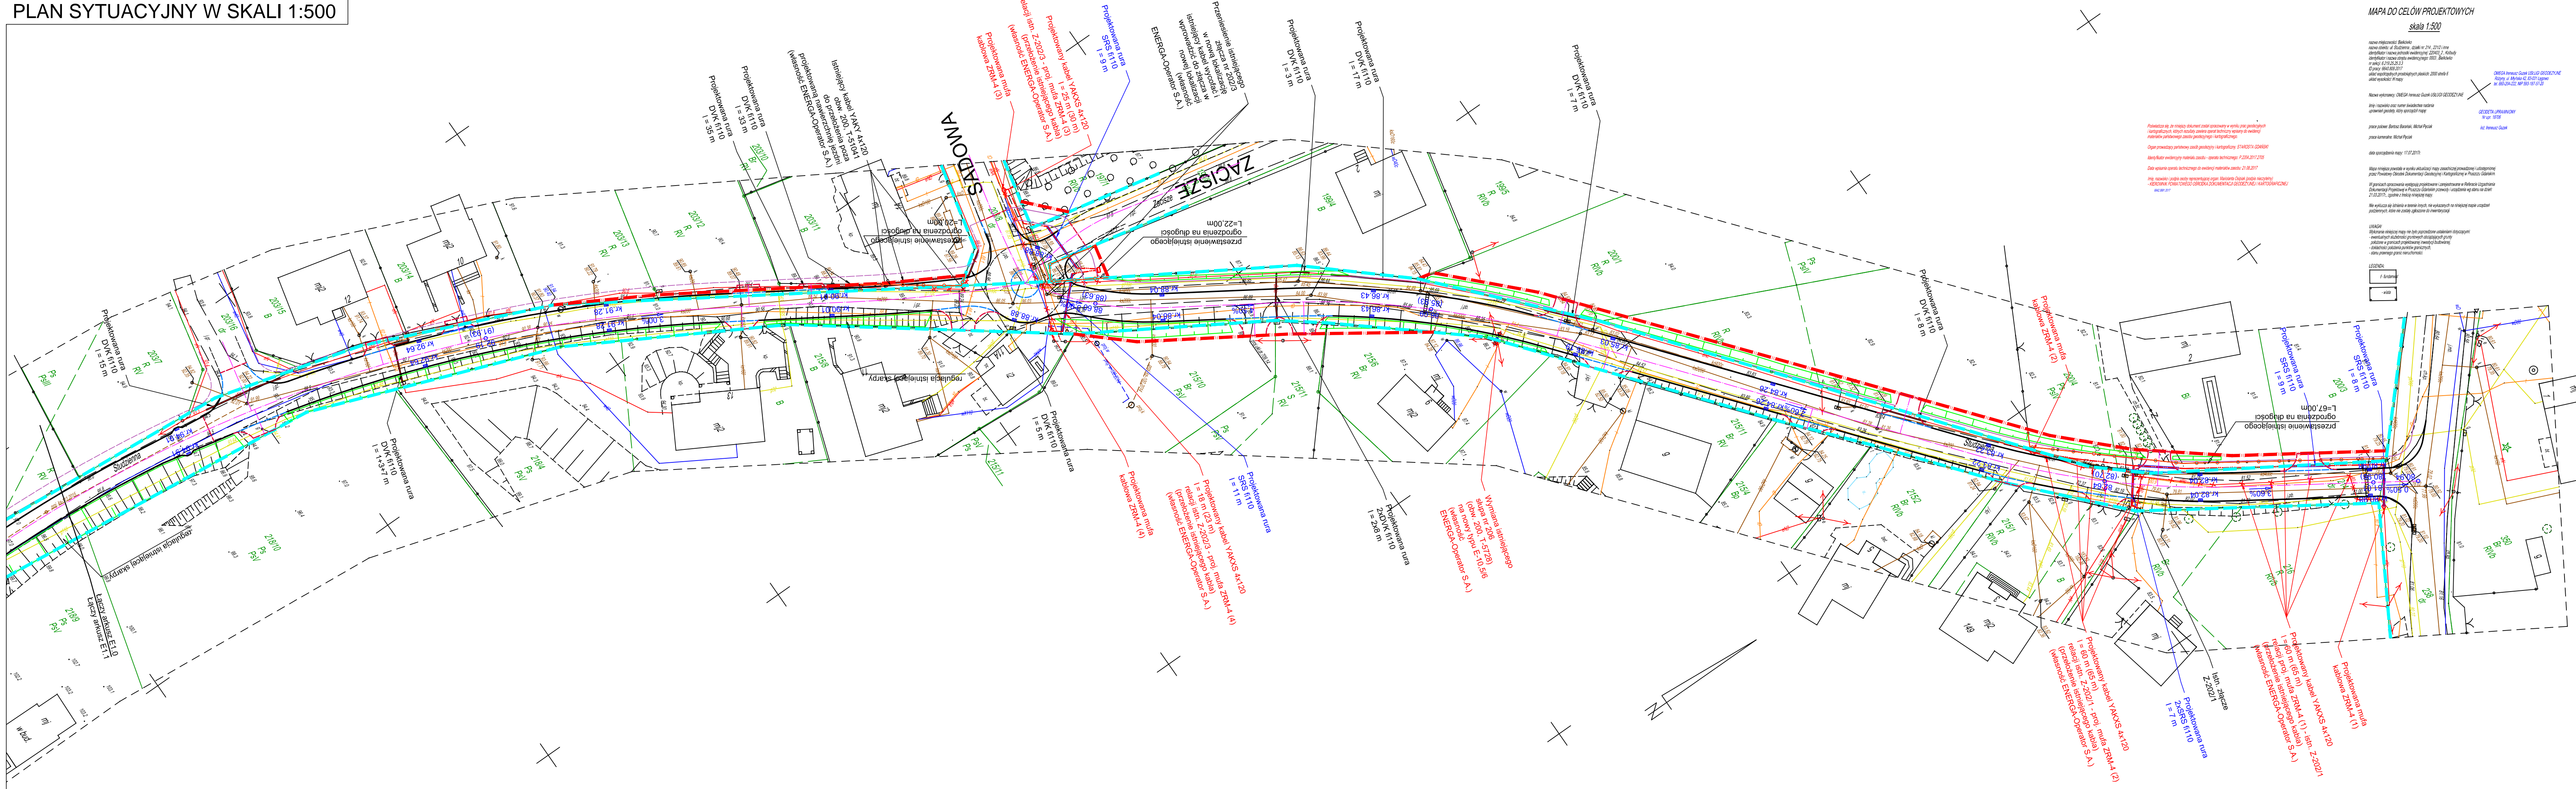

OZNACZENIA:

- | | |
|---|---|
|  | PROJEKTOWANY KABEL ELEKTROENERGETYCZNY nN-0,4kV ENERGIA-Operator S.A. |
|  | PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE SRS f110 |
|  | PROJEKTOWANE RURY OSŁONOWE DVK f110 |
|  | SŁUPY ENERGETYCZNE nN-0,4kV - lokalizacja po przestawieniu wraz z kierunkiem elektroenergetycznej linii napowietrznej |
|  | PROJEKTOWANE MUFY ELEKTROENERGETYCZNE |
|  | PROJEKTOWANA LOKALIZACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO PO PRZESTAWIENIU |
|  | GRANICA PASA DROGOWEGO |
|  | GRANICA PASA DROGOWEGO DO WYDZIELENIA |

Uwaga:

- Wzdłuż nowoprojektowanych linii kablowych ułożyć bednarkę FeZn 25x4.
- Zbliżenia z elementami innych sieci wykonywać zgodnie z wytycznymi normy SEP-E-004.
- W przypadku natrafienia na niezidentyfikowaną infrastrukturę podziemną należy zabezpieczyć ją rurami osłonowymi.
- Projekt należy rozpatrywać z opracowaniami pozostałych branż.

Potwierdzam mapę za zgodność z oryginałem w zakresie symboli, znaków, treści oraz skali.
mgr inż. Michał Chmielewski



| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|--|
| BUDOWA ULICY STUDZIENNEJ W BIELKÓWKU | | | | ELEKTRYCZNA KOLIZJE | |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY | | | | DATA: 03.2018 | |
| PLAN SYTUACYJNY | | | | SKALA: 1:500 | |
| ZAM. PROJEKTU: mgr inż. MICHAŁ CHMIELEWSKI | | SPECYFIKACJA NIEZAPŁACENIA: POM/0186/PWOE/11 | | NUMER PRZEMIANU: EK1.0 | |
| WYKONAWCA: mgr inż. TOMASZ ŻELCZAK | | SPECYFIKACJA NIEZAPŁACENIA: KUP/0170/PWOE/07 | | NUMER PRZEMIANU: EK1.0 | |