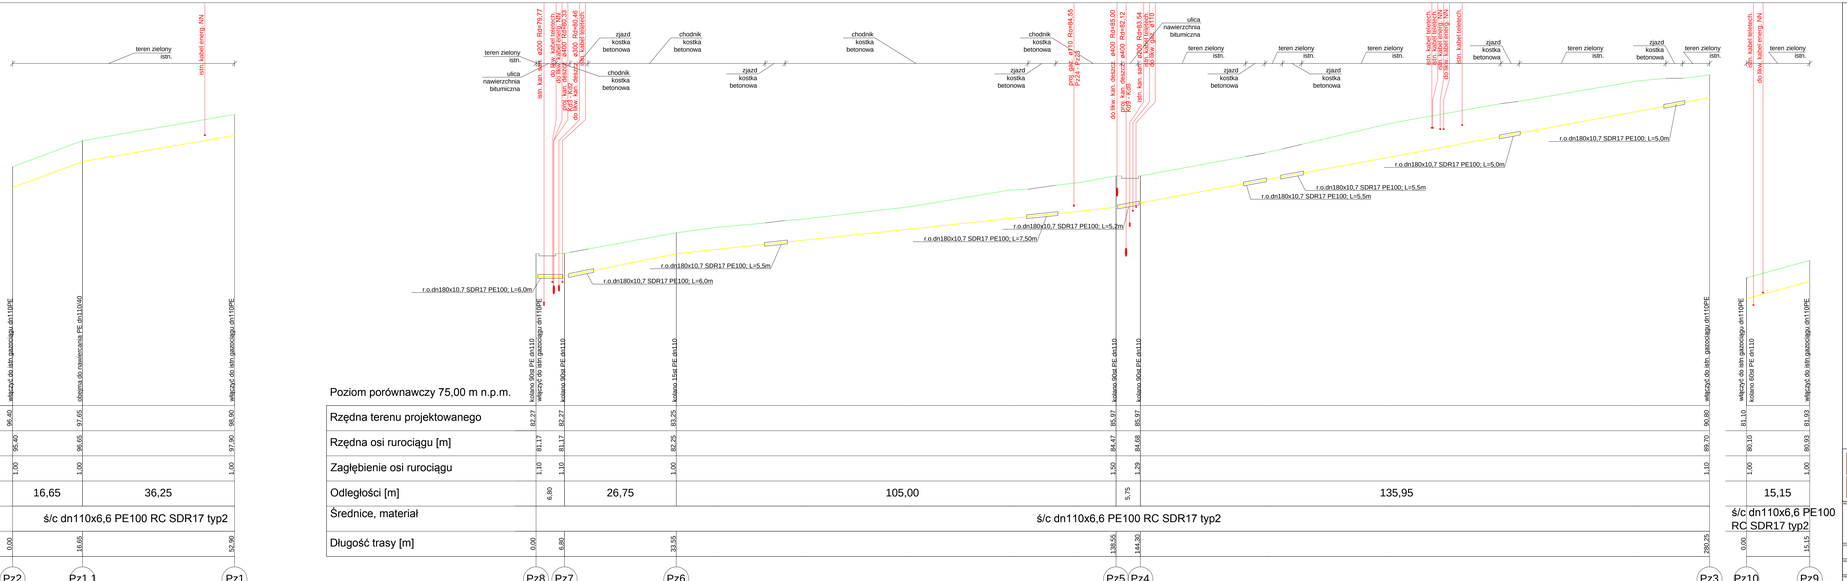

Poziom porównawczy 85,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	96,40	97,65	98,90
Rzędna osi rurociągu [m]	95,40	96,65	97,90
Zagłębienie osi rurociągu	1,00	1,00	1,00
Odległości [m]	16,65	36,25	
Średnice, materiał	s/c dn110x6,6 PE100 RC SDR17 typ2		
Długość trasy [m]	0,00	16,65	52,90

Poziom porównawczy 75,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	82,27	82,27	83,25	85,97	85,97	90,80	83,10	81,93	
Rzędna osi rurociągu [m]	81,17	81,17	82,25	84,47	84,68	89,70	82,10	80,93	
Zagłębienie osi rurociągu	1,10	1,10	1,00	1,50	1,29	1,10	1,00	1,00	
Odległości [m]	6,80	26,75	105,00	5,75	135,95	15,15	
Średnice, materiał	s/c dn110x6,6 PE100 RC SDR17 typ2						s/c dn110x6,6 PE100 RC SDR17 typ2	
Długość trasy [m]	0,00	6,80	33,55	138,55	144,30	280,25	0,00	15,15	

LEGENDA:

teren projektowany

projektowany gazociąg ś/c

UWAGA: Rzędne i parametry istniejących instalacji zweryfikować na budowie.

BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE PINKONCEPT
80-180 Gdańsk, ul. Chmielna 46/4, e-mail: biuro@pinkoncept.pl, tel.: 783-340-160; 791-204-410
NIP: 583-318-04-19; REGON: 361697688; NR KONTA: 84 1050 1764 1000 0090 3063 5396

TEMAT: BUDOWA ULICY STUDZIENNEJ W BIELKÓWKU			BRANŻA: SANITARNA
TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			DATA: 03.2018
SKOROWIDZ: PROFIL GAZOCIĄGU Ś/C			SKALA: 1:100/200
mgr inż. MAŁGORZATA SOŁTYSIAK-GNATOWSKA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE: POM/0027/PBS/17	DATA:	NUMER RYSUNKU: Sg3.2
mgr inż. MAŁGORZATA MRÓZ	UPRAWNIENIA BUDOWLANE: POM/0236/POOS/13	DATA:	