


RZUT PODPIWNICZENIA

Z TECHNOLOGIĄ KUCHNI

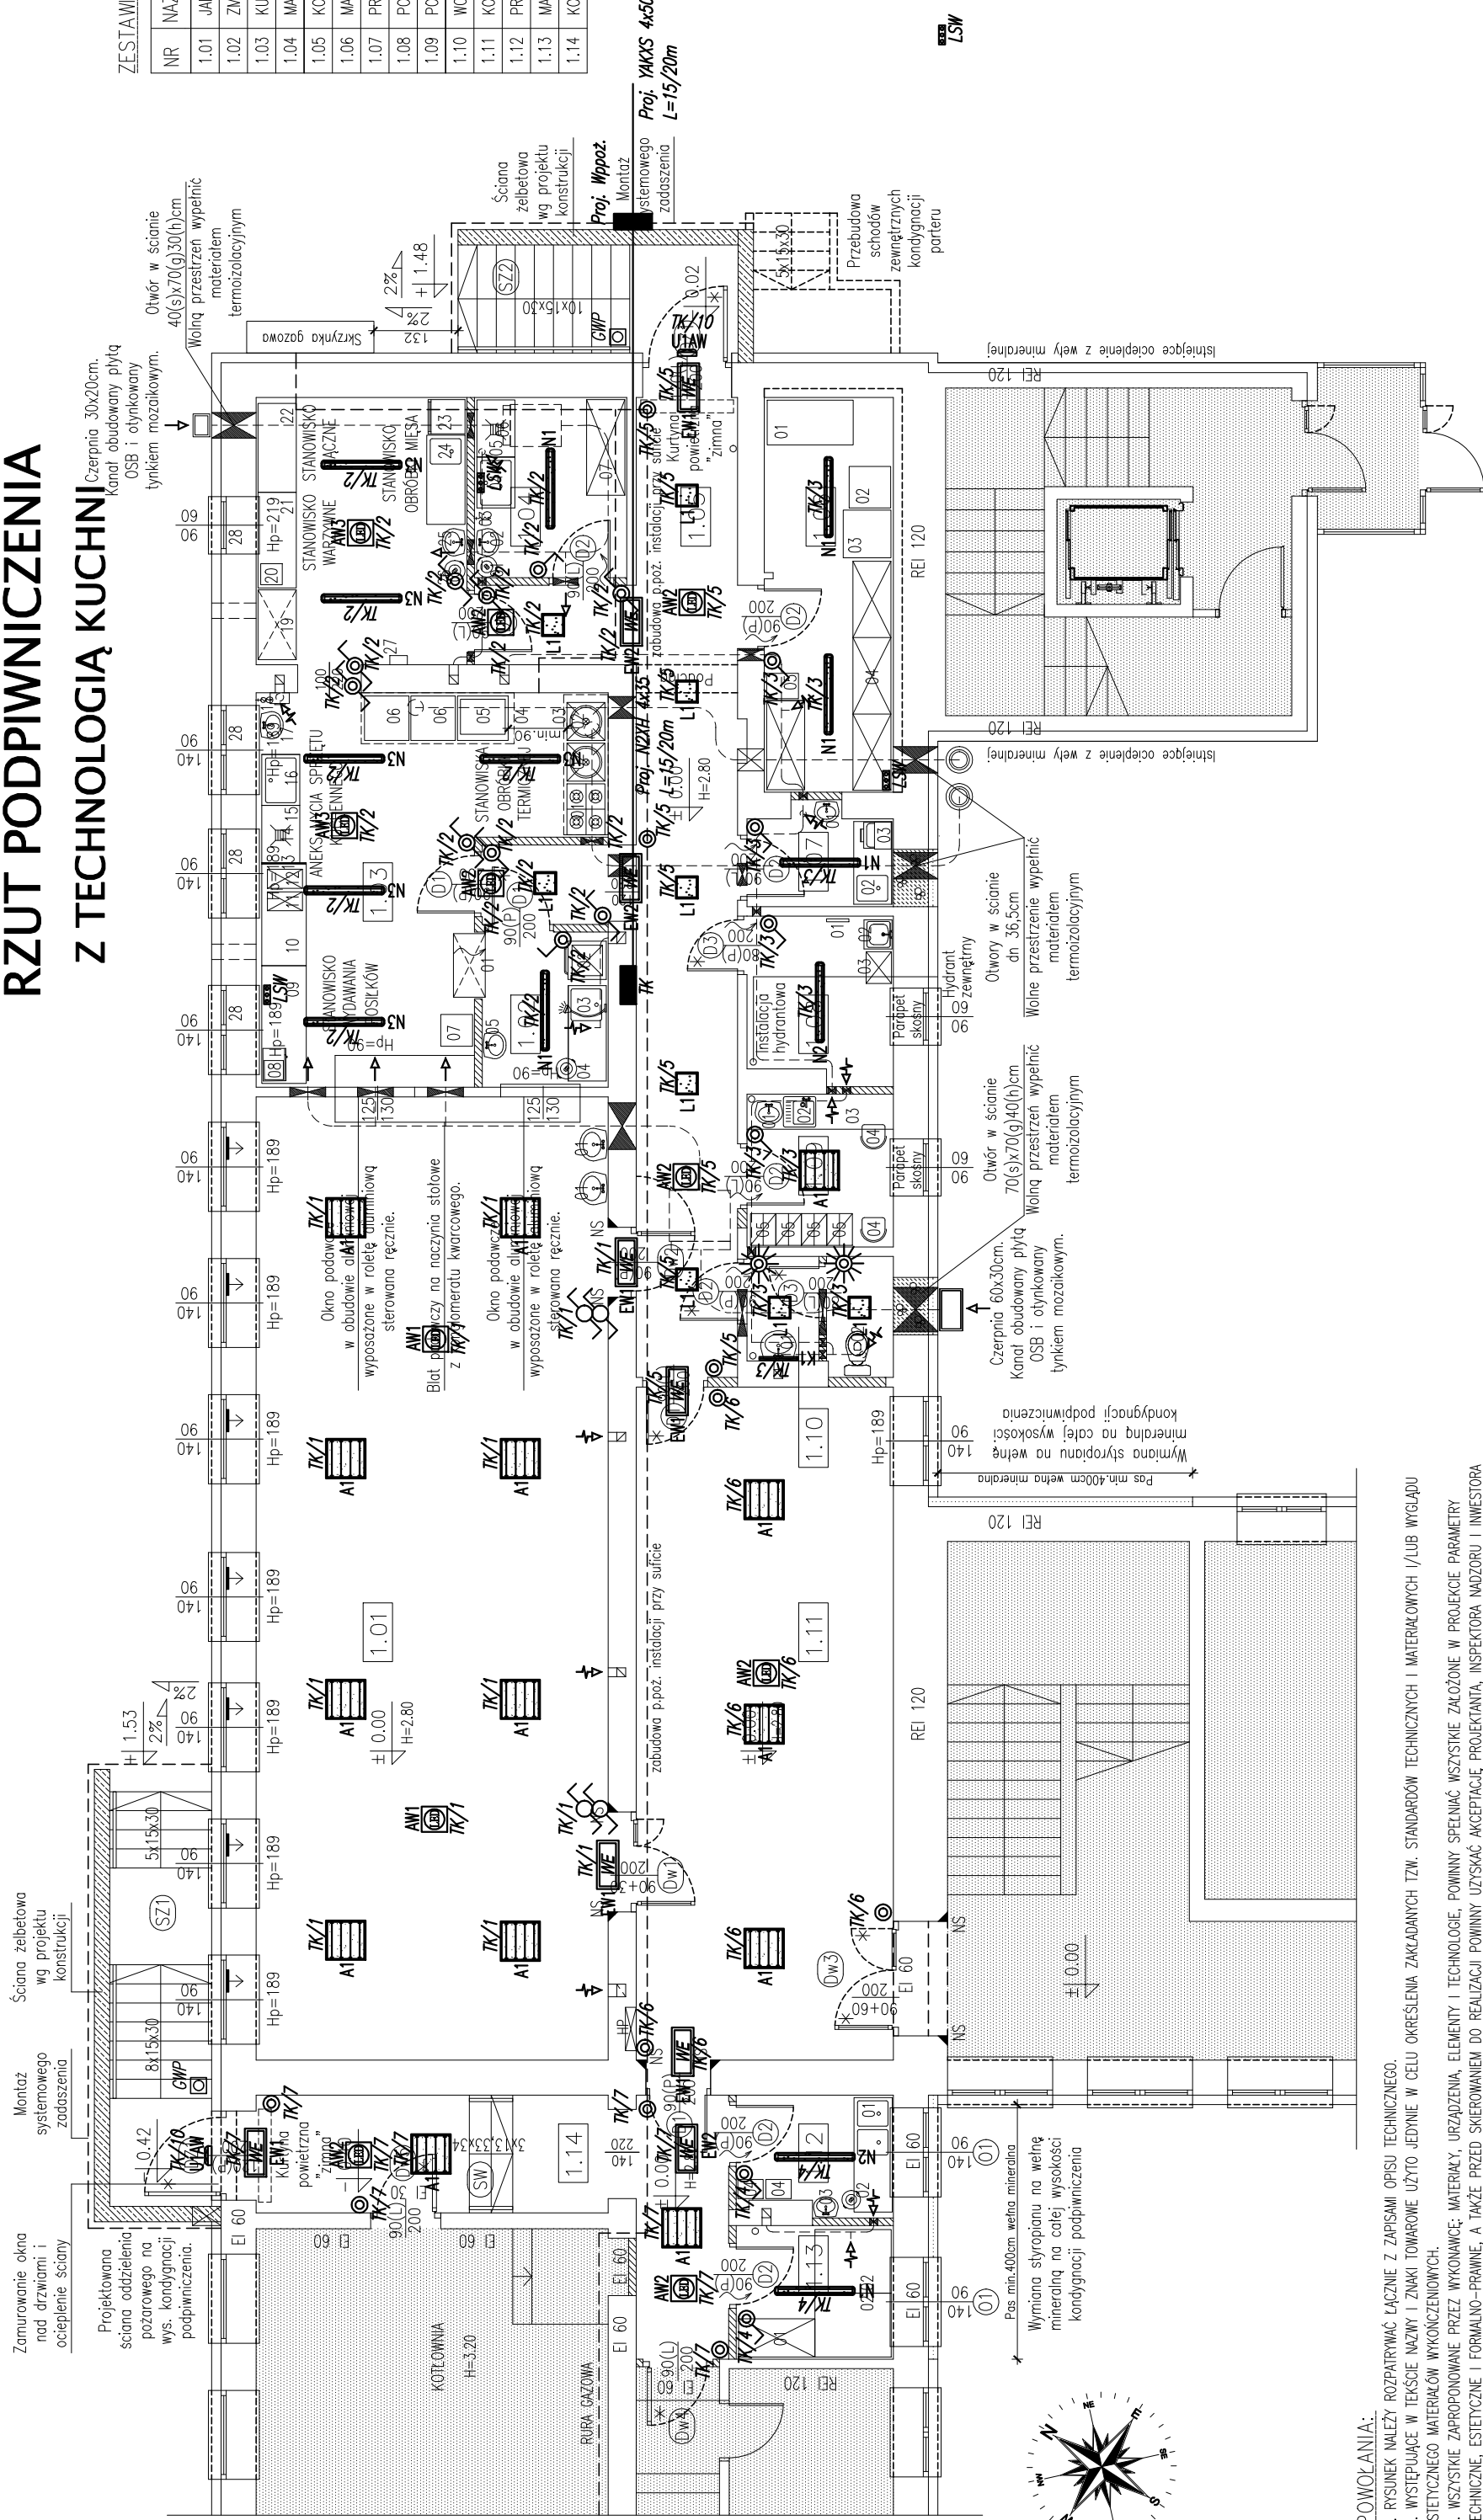

POWOŁANIA:

- [illegible]

INSTRUKCJE:

- PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTAKĄ BUDOWALNĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMAIAROWICH I TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

ESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYKONK. ŚCIAN	POM. [m ²]
1.01	JADŁALNIA	płytki gresowe	farba olejna do wys. 2,5m powyżej farba teflowana	83,75
1.02	ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH	płytki gresowe	farba olejna do wys. 2,5m powyżej farba teflowana	4,85
1.03	KUCHNIA GŁÓWNA	płytki gresowe	glazura do wys. 2,0m powyżej farba teflowana	40,45
1.04	MAGAZYN	płytki gresowe	glazura do wys. 2,0m powyżej farba teflowana	6,80
1.05	KOMUNIKACJA	płytki gresowe	farba teflowana	30,70
1.06	MAGAZYN	płytki gresowe	glazura do wys. 2,0m powyżej farba teflowana	12,60
1.07	PRZYGOTOWALNIA JAJ	płytki gresowe	glazura do wys. 2,0m powyżej farba teflowana	3,45
1.08	POM. TECHNICZNE I PORZĄDKOWE	płytki gresowe	glazura do wys. 2,0m powyżej farba teflowana	5,80
1.09	POMIESZCZENIE SOCJALNE	płytki gresowe	farba teflowana	5,55
1.10	WC PRACOWNIKÓW	płytki gresowe	glazura do wys. 2,0m powyżej farba teflowana	3,85
1.11	KOMUNIKACJA	płytki gresowe	tynk maszynowy do wys. 2,5m powyżej farba teflowana	42,75
1.12	PRZYGOTOWALNIA WARZYŃ I OWOCÓW	płytki gresowe	glazura do wys. 2,0m powyżej farba teflowana	4,50
1.13	MAGAZYN OWOCÓW I WARZYŃ	płytki gresowe	glazura do wys. 2,0m powyżej farba teflowana	5,20
1.14	KOMUNIKACJA	płytki gresowe	farba teflowana	16,80
				267,05

LEGENDA

A1		OPRAWA LED 4000LM PLX IP44 840 40W wersja natynkowa
K1		OPRAWA LED 1300LM IP44 840 11W
L1		OPRAWA LED 2400LM IP54 840 26W
N1		OPRAWA LED 4000LM IP65 840 33W
N2		OPRAWA LED 6000LM IP65 840 40W
N3		OPRAWA LED 8000LM IP65 840 67W
AW1		OPRAWA AWARYJNA LED "osw. ogólne" 3W SE AT CNBOP
AW2		OPRAWA AWARYJNA LED "komunikacja" 3W SE AT CNBOP
AW3		OPRAWA AWARYJNA LED "osw. ogólne" 3W IP65 SE AT CNBOP
U1AW		OPRAWA LED 1500LM 11W IP65 SA AT CNBOP
		Czynnik ruchu 360° IP55 instalowany nastrępowo
		Łącznik pojedynczy 250V, 10A, IP20, p/I
		Łącznik pojedynczy 250V, 10A, IP44, p/I
		Łącznik świecznikowy 250V, 10A, IP20, p/I
		Łącznik świecznikowy 250V, 10A, IP44, p/I
		Łącznik schodowy 250V, 10A, IP20, p/I
		Łącznik schodowy 250V, 10A, IP44, p/I
		Przycisk 250V, 10A, IP20, p/I
EW1		Oprawa awaryjna EXIT 1W IP65 SE AT CNBOP
EW2		Oprawa awaryjna EXIT 1W IP65 SE AT CNBOP

Układ sieci: TN

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym realizowana za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania w czasie opisanym w obowiązujących normach

MS
ERIC

Jednostka projektowa:	PROJEKTORIUM Anna Lis			ul. Gwiazdka 7A 20-010 Lublin Tel. 66-11-33-619	
Investor:	Gmina Jabłonna - Majątek 22			Jabłonna - Majątek 22	
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW P.POŻ. I HIGIENICZNO-SANITARNYCH POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ZLOKALIZOWANYCH W SZKOLE W PIOTRKOWIE PIERWSZYM, GMINA JABŁONNA działka nr. 917/3; obręb. 9 Piotrków Pierwszy jedn. ewid. 060906. 2 Piotrków Pierwszy 105				
Nazwa rysunku:	RZUT POMIESZCZEŃ INSTALACJA OŚWIETLENIOWA				
Nr rysunku:	IE-2	Faza:	PT/PW	Skala:	1:100
Projektant:	mgr inż. Paweł Wojczak nr upr. LUB/0131/PW/OE/10		Data:	VIII 2022r.	
Opracował:	mgr inż. Zygmunt Szymczyk nr upr. LUB/00222/PW/OE/05		Sprawdził:		
upr. do projektowania bez ograniczeń w specjności architektonicznej		upr. do projektowania bez ograniczeń w specjności architektonicznej			
<p>Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 13 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994r., nr 24, poz.62)</p>					