


PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

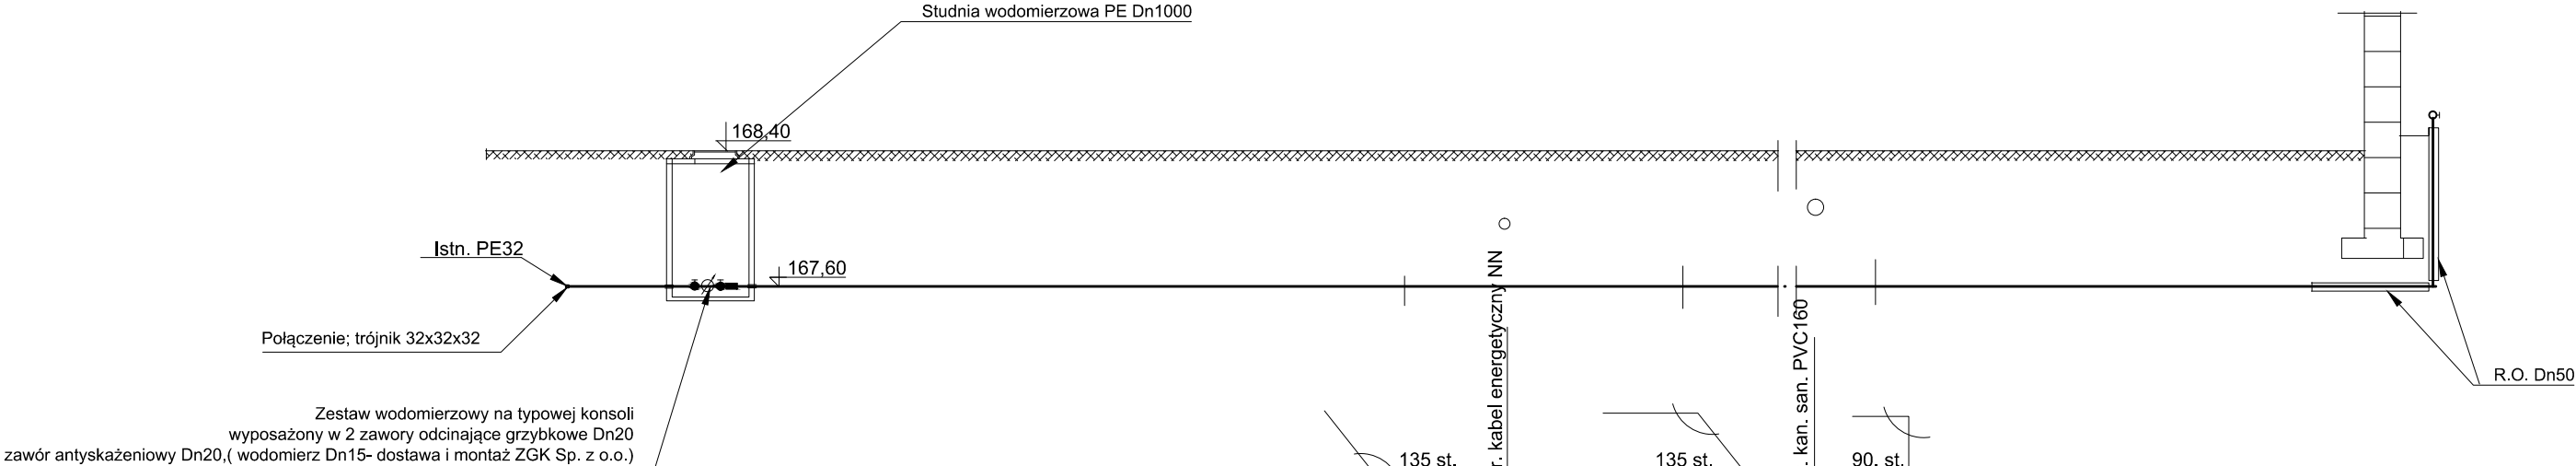

RZĘDNA TERENU	168,40	168,40
RZĘDNA OSI PRZYŁĄCZA	166,60	166,60
MATERIAŁ, ŚREDNICA	PE 32	PE 32
DŁUGOŚĆ	L=1,30 mb.	L=1,30 mb.
GŁĘBOKOŚCI	1,80	1,80
ODLEGŁOŚCI	0,00	1,30

168,40	168,60	168,60	168,60	169,00	169,00	169,00	169,00
166,60	166,80	166,80	166,80	167,20	167,20	167,20	167,20
Inst. wod. zewn. PE32							
L=38,0 mb.							
1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
0,00	9,50	11,00	13,50	30,00	31,00	38,00	38,00

WYKONAWCA:		<div> PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>Anna Łubko</div> <div>17-300 SIEMIATYCZE UL. PAŁACOWA 20 lok. 3</div> <div>TEL. 692 108 118</div>	
ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO : PROJEKT TECHNICZNY			
NAZWA ZADANIA: ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GARAŻU OSP WRAZ Z WYDZIELENIEM POM. GOSPODARCZEGO ORAZ BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ			
ADRES BUDOWY: JEDNOSTKA EW. MIELNIK 201005_2, OBRĘB EW. TOKARY 0011, DZIAŁKA O NR GEOD. 359		SKALA: 1:100	
NAZWA RYSUNKU: PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ		DATA: 20.06.2022	
PROJEKTANT: INST.SANITARNE	mgr inż. Andrzej Kranz upr. nr PDL/0048/PBS/20		NR RYSUNKU: 17
			NR STRONY: