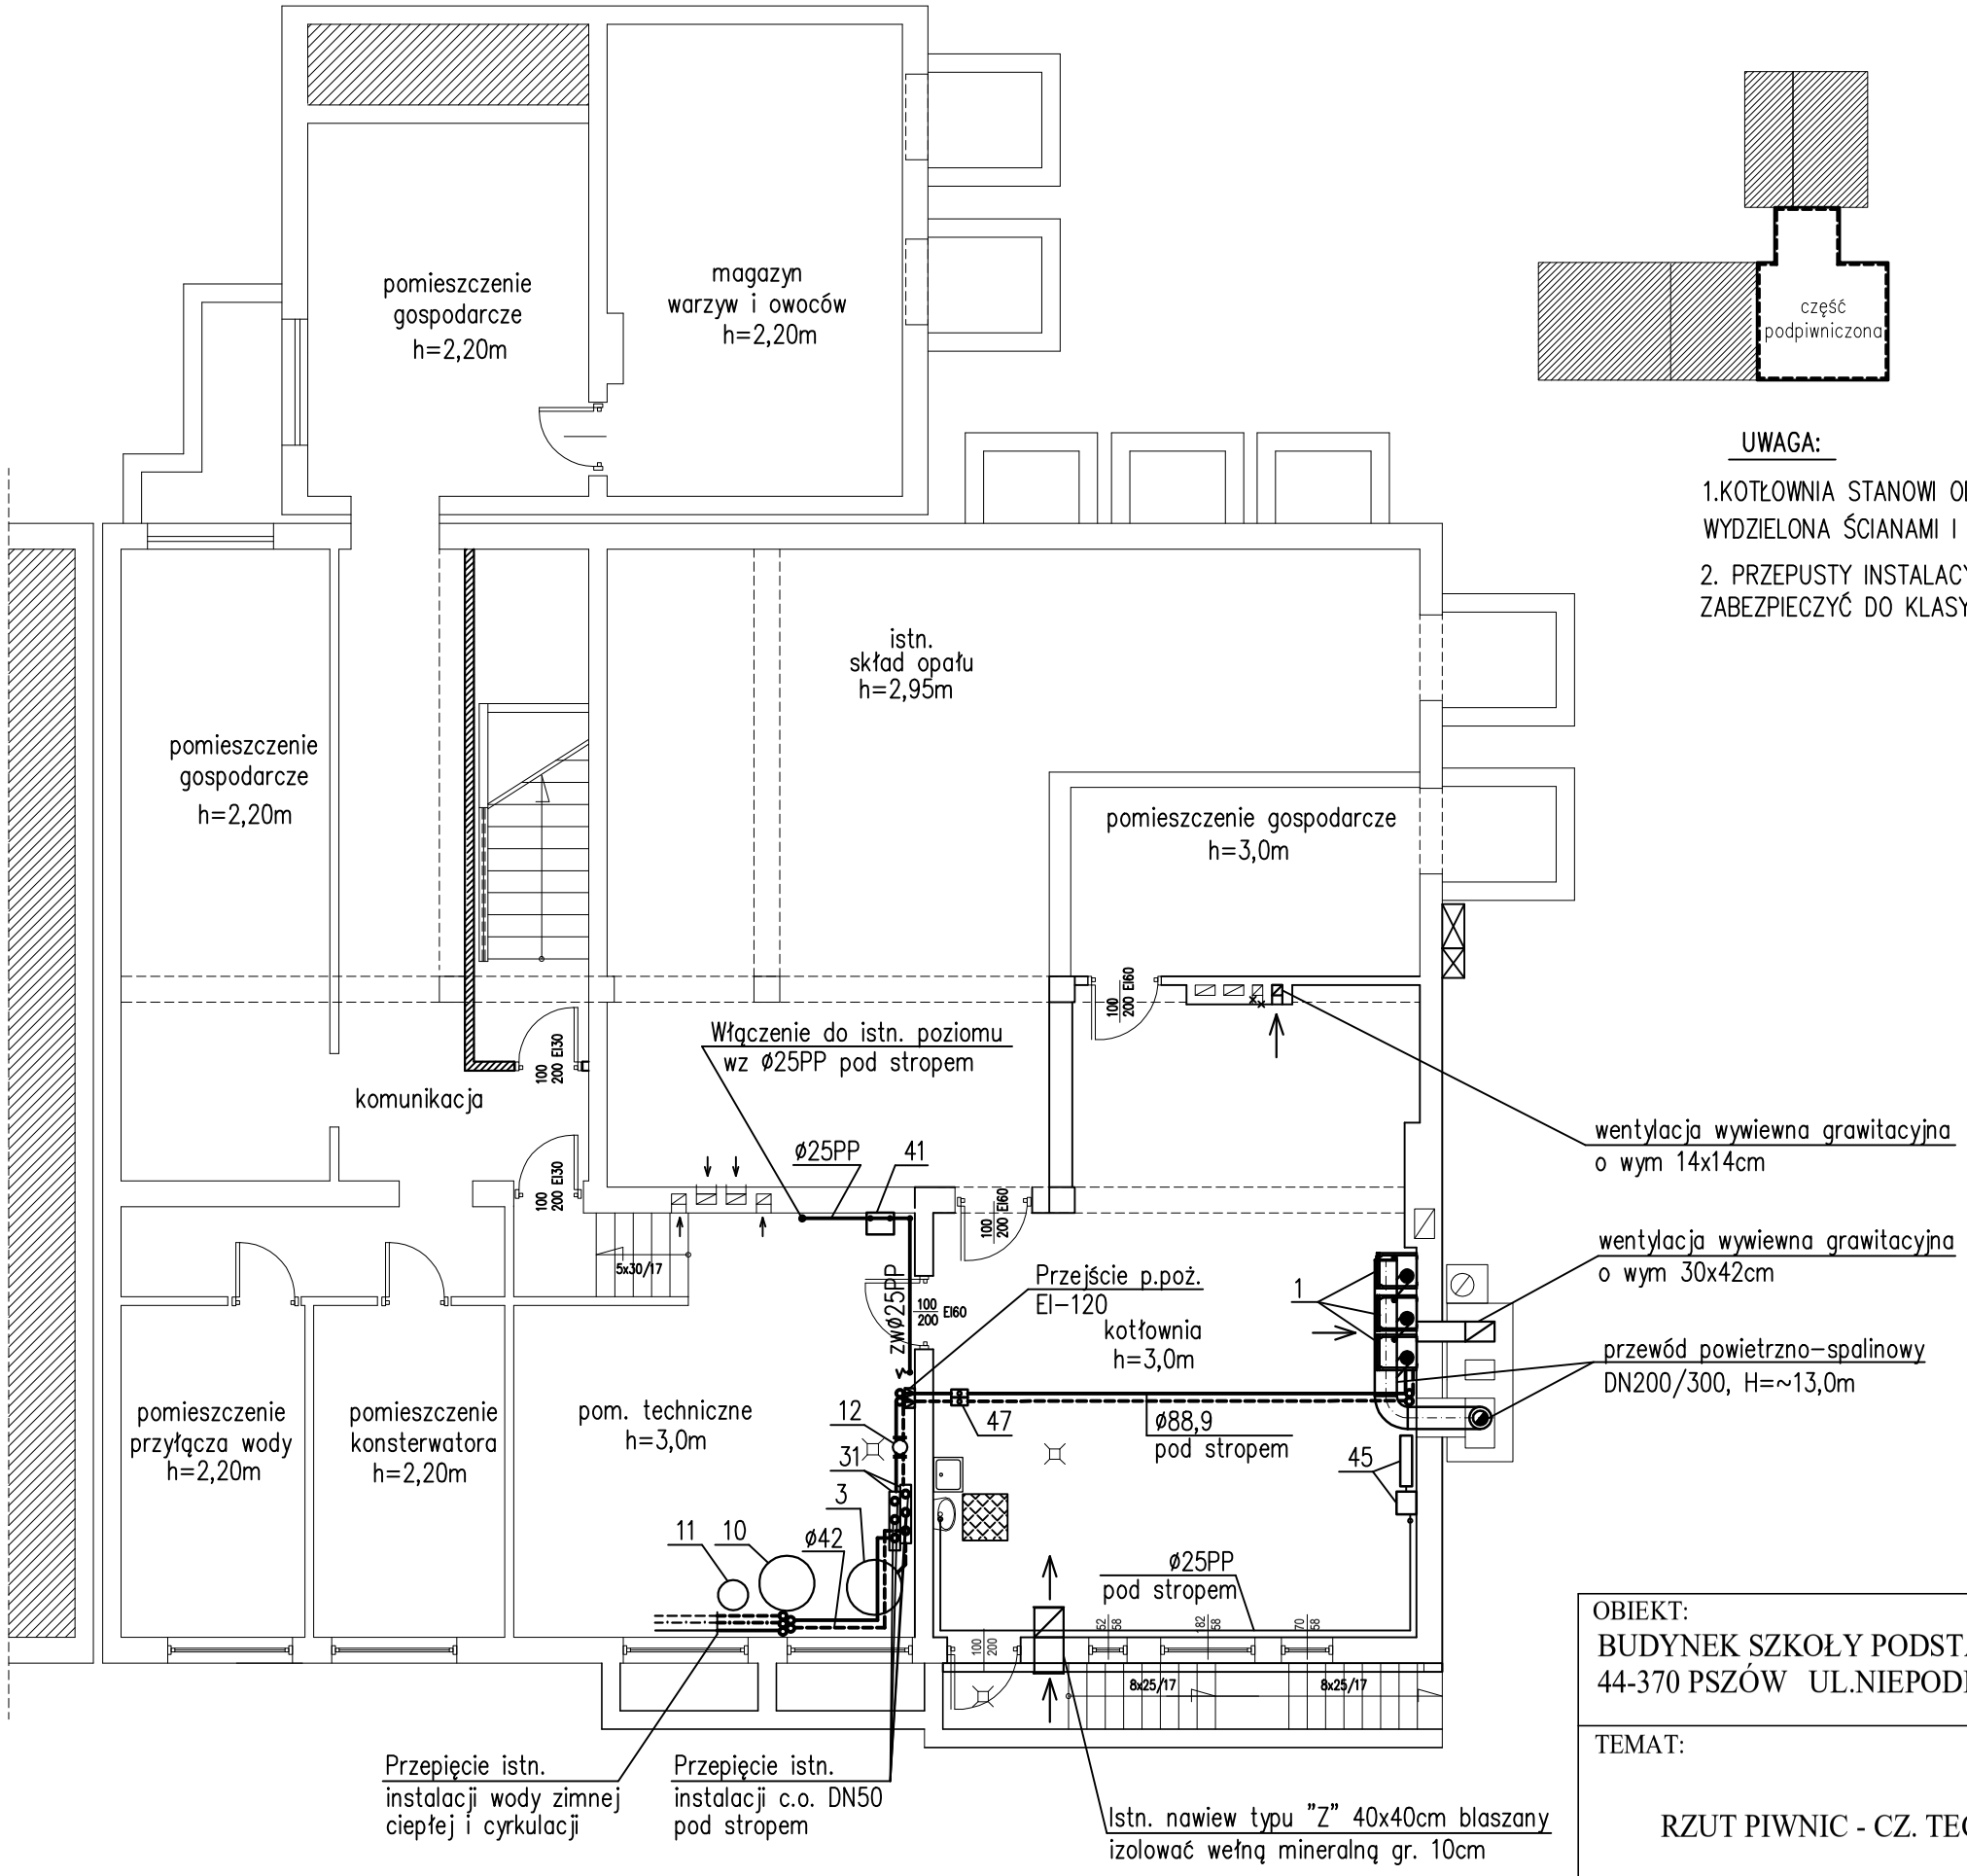

UWAGA:

1.KOTŁOWNIA STANOWI ODRĘBNĄ STREFĘ POŻAROWĄ WYDZIELONA ŚCIANAMI I STROPEM O ODPORNOŚCI REI-120

2. PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROP KOTŁOWNI ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-120

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 44-370 PSZÓW UL.NIEPODLEGŁOŚCI 99		DATA: 03.2022r.
TEMAT: RZUT PIWNIC - CZ. TECHNOLOGICZNA		SKALA: 1:100
		RYS.NR 6
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. A.LACHOWICZ	SLK/8422/PBS/18	
SPRAWDZIŁ: mgr inż.Krzysztof LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	