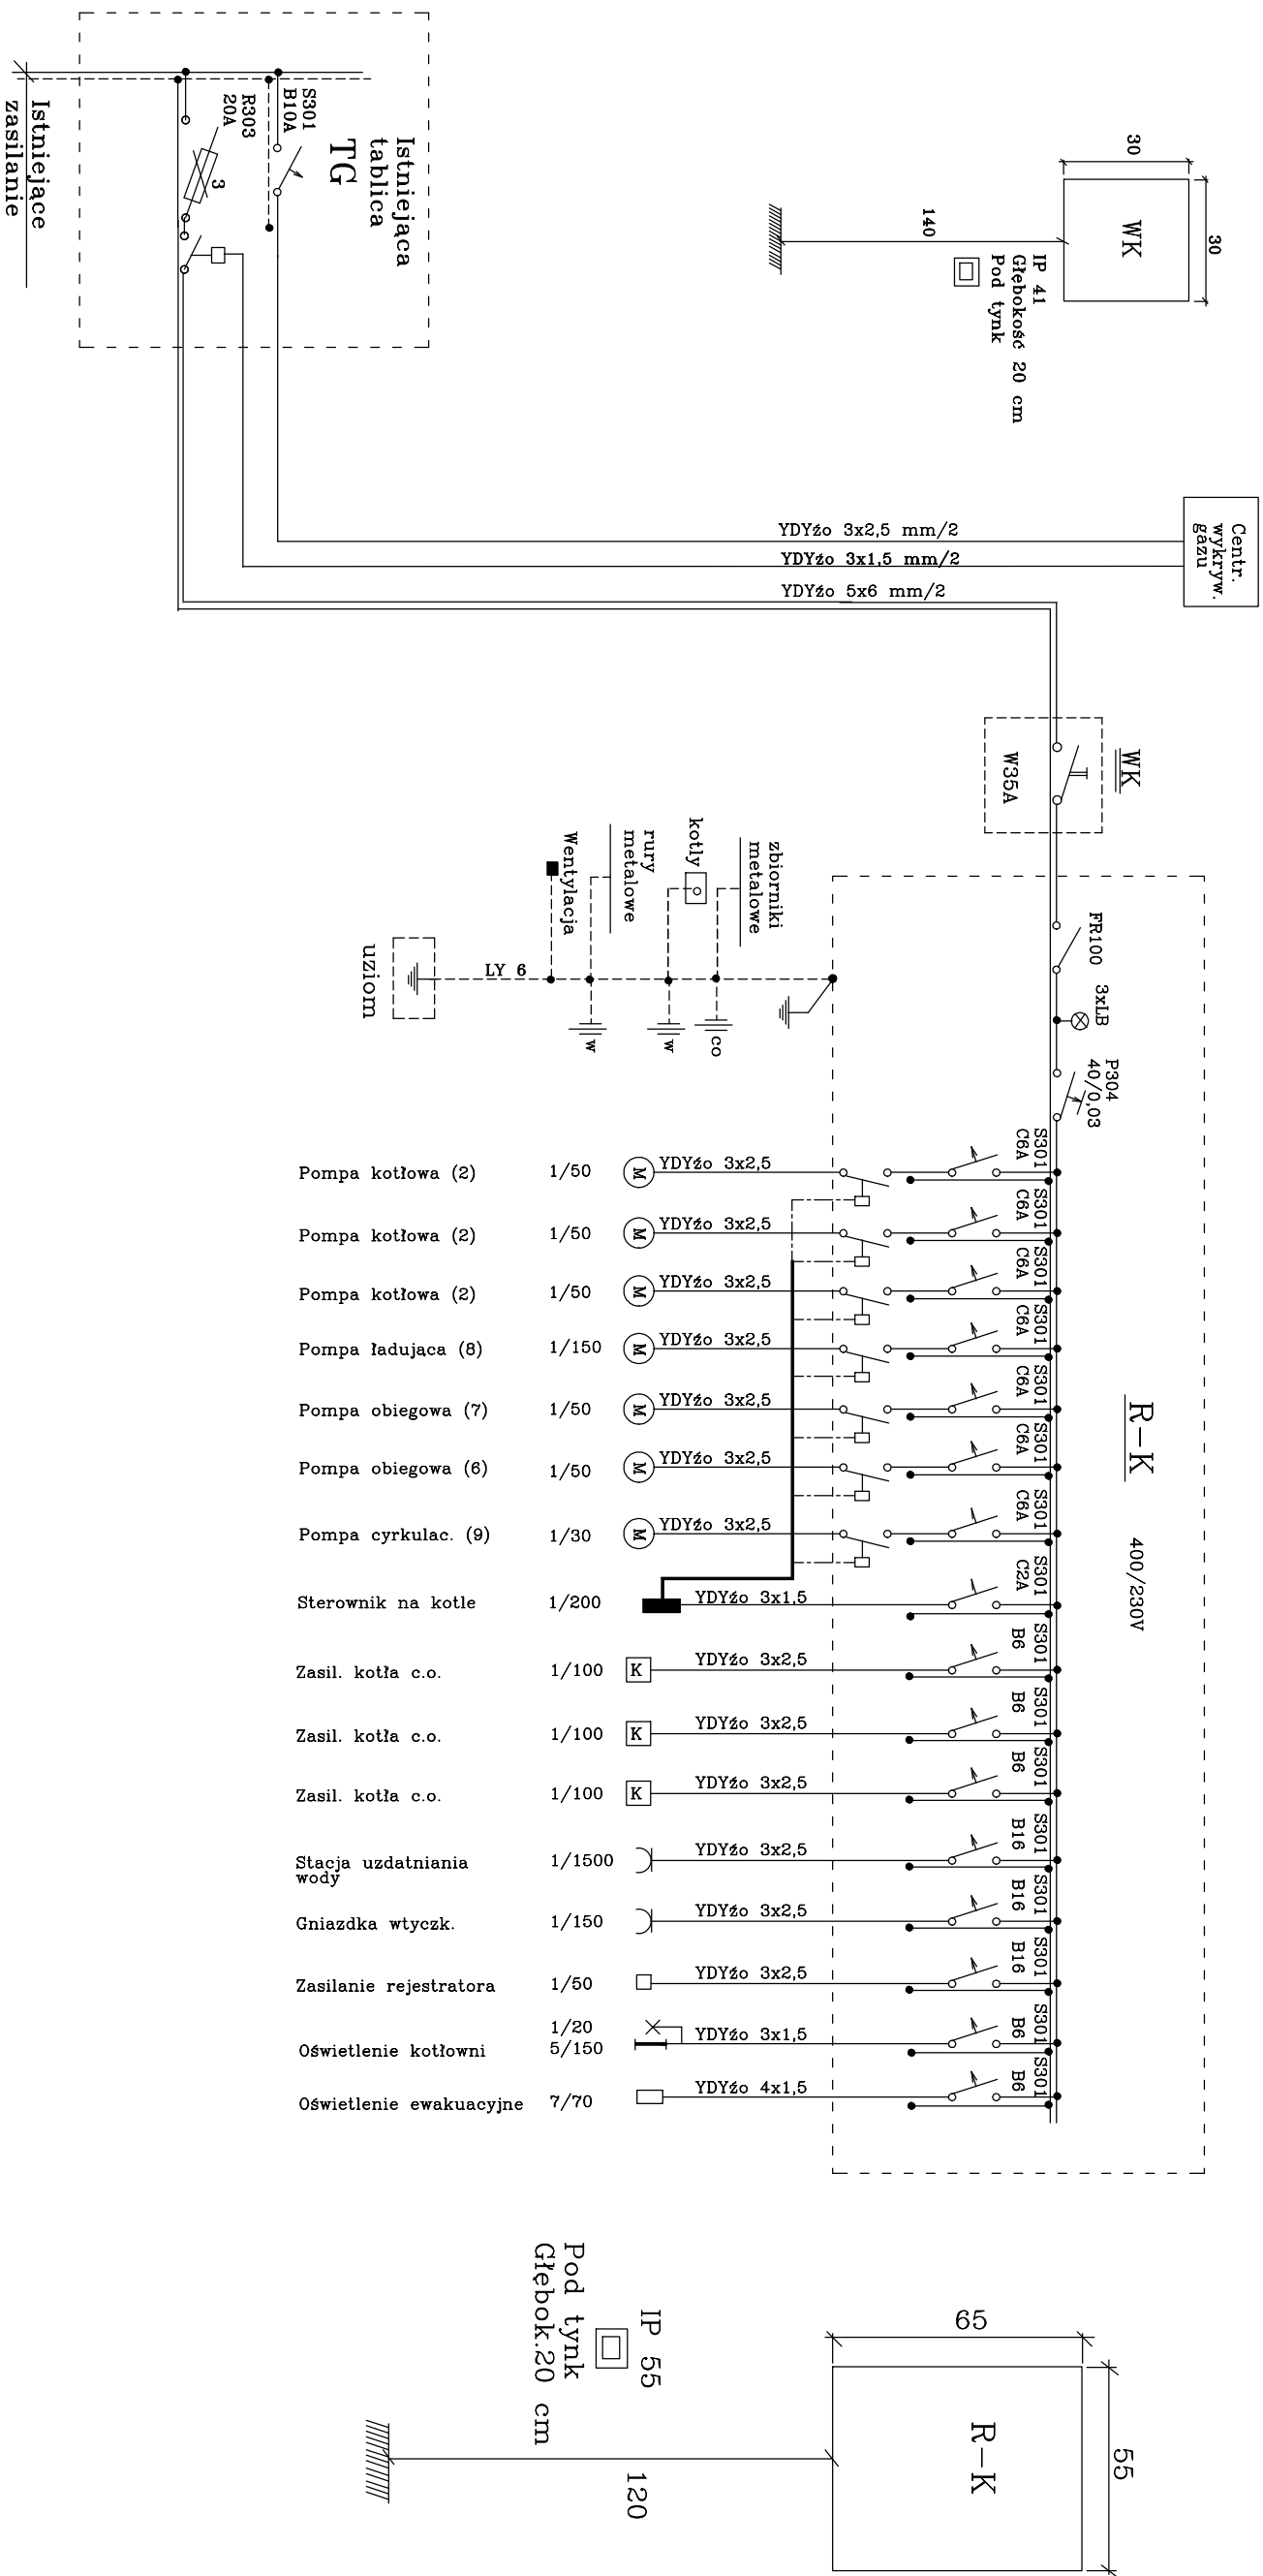


U=400/230V  
Samoczynne wyłączenie  
Układ sieci TN-C-S

$$P_i = 3k_W$$


<b>OBIEKT:</b> <b>BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4</b> <b>44-370 PSZÓW UL.NIEPODLEGŁOŚCI 99</b>		<b>DATA:</b> <b>03.2022r.</b>
<b>TEMAT:</b>  <b>SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELKI RK</b>		<b>SKALA:</b> <b>1:100</b>
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. A. BERNAT		<b>RYS.NR</b> <b>5</b>
<b>SPRAWDZIŁ:</b> inż. T.JAŚKIEWICZ	<b>Upr. 250/90kt</b>  <b>Upr. 79/77/op</b>	