


UWAGA:

zachować min. odległość
zaworu samoodcinającego
od otworu okiennego - 0,5m

PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY

Przepustowość $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$

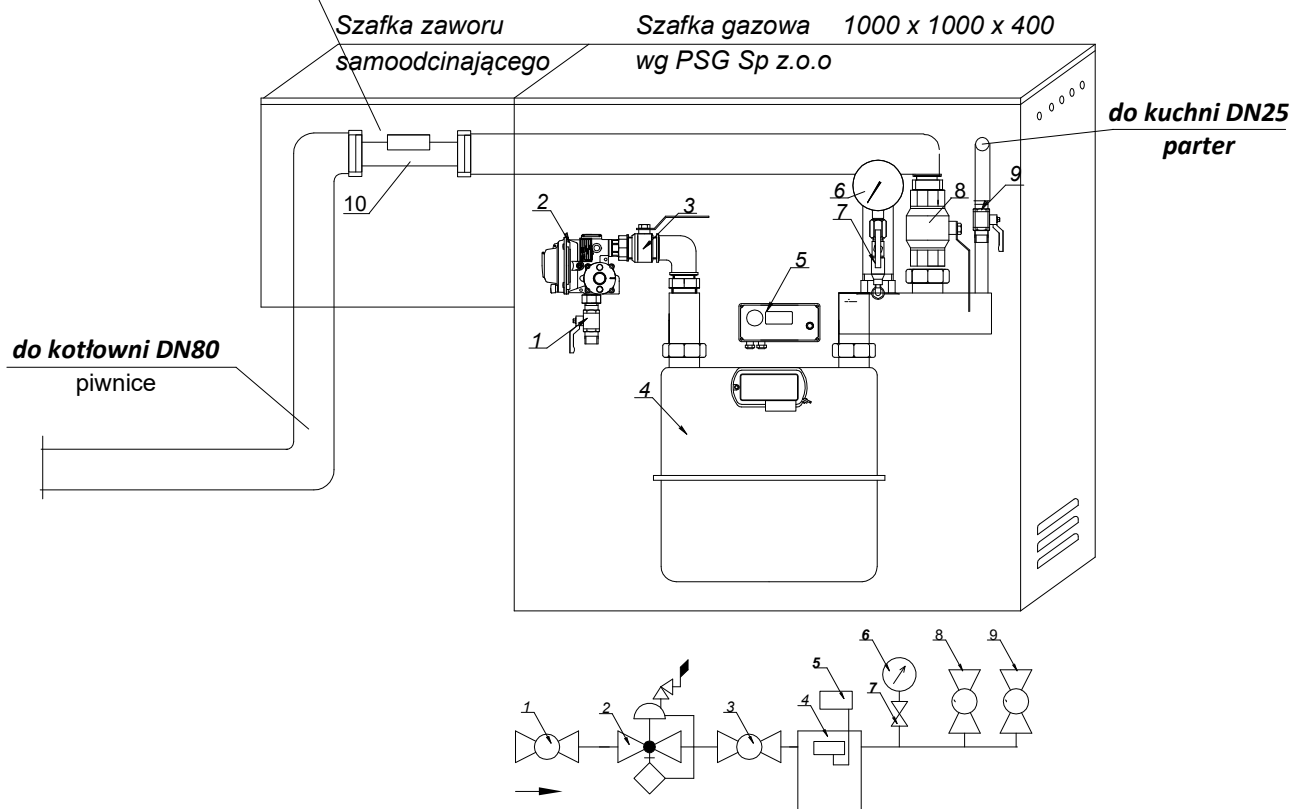

10	Zawór samozamykający DN80
9	Zawór kulowy 1"
8	Zawór kulowy 3"
7	Kurek manometryczny
6	Manometr tarczowy 0 - 10 kPa kl. 1,6
5	Rejestrator impulsów
4	Gazomierz miechowy G16, r=280 z rejestratorem
3	Zawór kulowy
2	Reduktor ciśnienia gazu R-25
1	Kurek sferyczny

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 44-370 PSZÓW UL.NIEPODLEGŁOŚCI 99		DATA: 03.2022r.
TEMAT: SZAFKA GAZOWA		SKALA: ----
		RYS.NR 8
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. A.LACHOWICZ	SLK/8422/PBS/18	
SPRAWDZIŁ: mgr inż.Krzysztof LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	