UWAGA
Należy stosować wyłącznie certyfikowane przeciwpożarowe wyłączniki prądu PWP w następującej formie:
- **Przeciwpożarowe wyłączniki prądu – zestawy**
- **Przeciwpożarowe wyłączniki prądu – elementy składowe:**
  - **urządzenia uruchamiające UU PWP**
  - **urządzenia sygnalizujące US PWP**
  - **urządzenia wykonawcze UW PWP**

Od 1 stycznia 2021 przeciwpożarowe wyłączniki prądu muszą posiadać KOT oraz Certyfikat.

Oznaczenia

UU-PWP	Urządzenie uruchamiające przeciwpoż. wyłącznika prądu
US-PWP	Urządzenie sygnalizujące przeciwpoż. wyłącznika prądu
T-PWP	Tablica przeciwpożarowego wyłącznika prądu
ZK	Istn. złącze kablowe ZK
TG	Istn. tablica główna TG
Syr.	Syrena alarmowa (inst. wykrywania gazu)

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Józef Szczotka
Nr upr KGPSP 125/93
Zaw. dnia 27.04.2022
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag ~~z uwagami~~

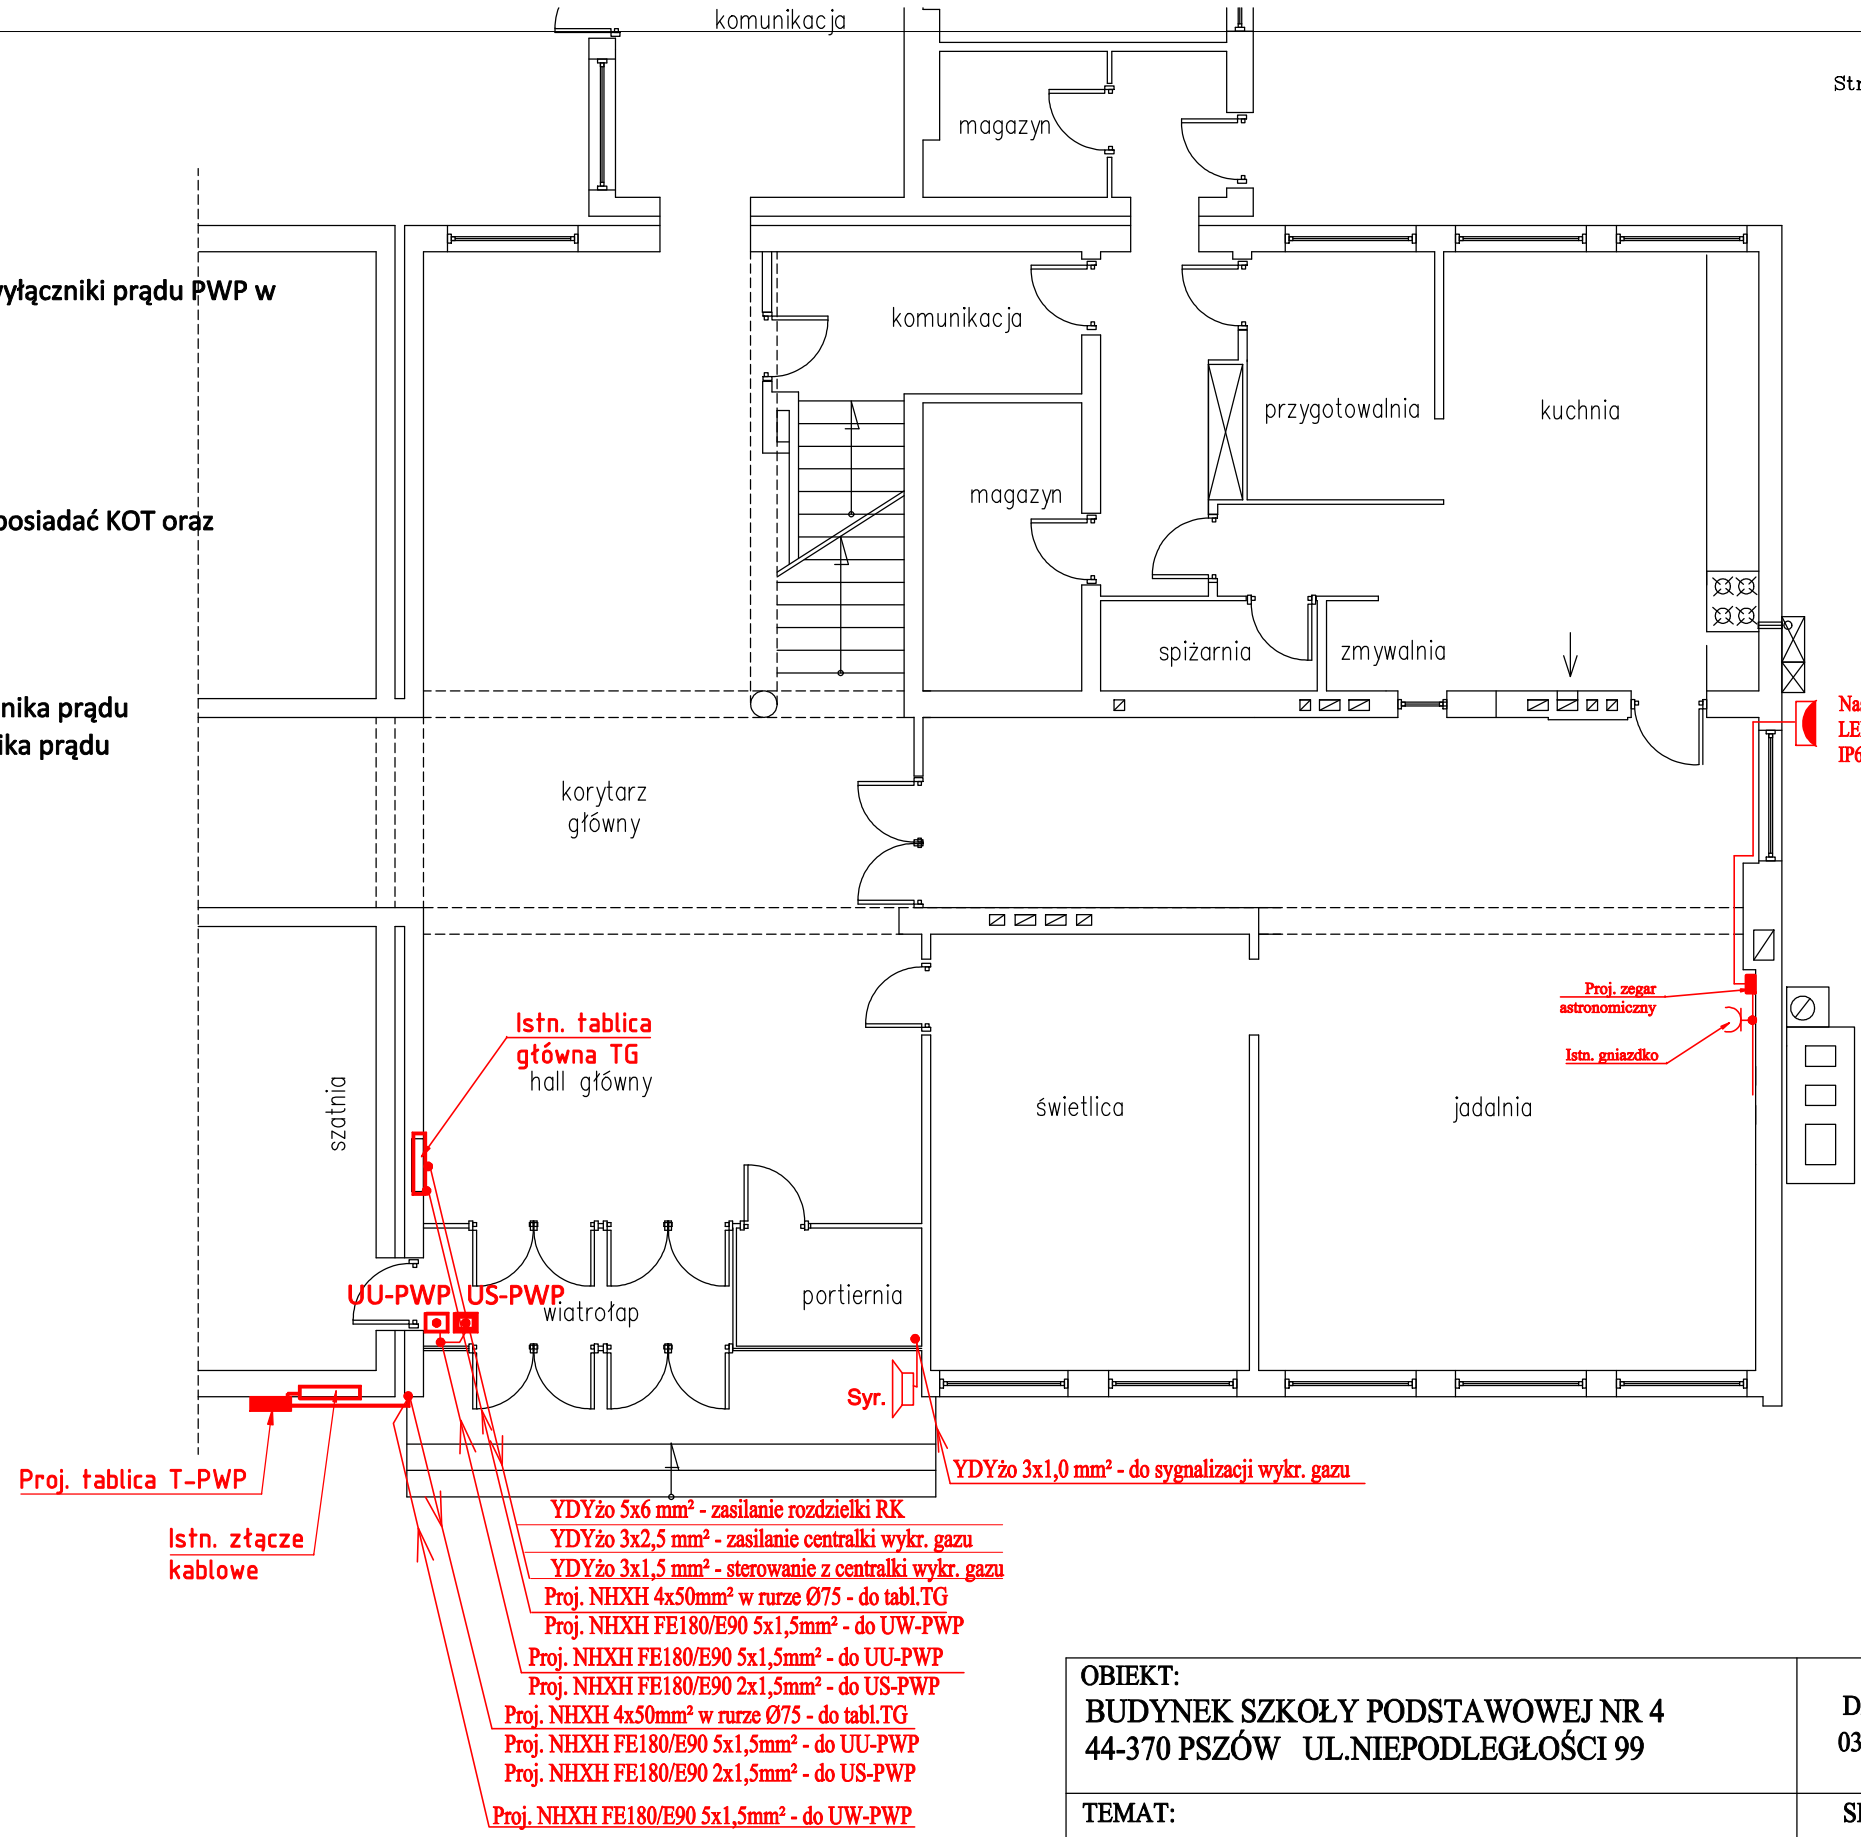

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 44-370 PSZÓW UL.NIEPODLEGŁOŚCI 99		DATA: 03.2022r.
TEMAT: PLAN ZASILANIA KOTŁOWNI RZUT PARTERU		SKALA: 1:100 RYS.NR 3
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. A. BERNAT	Upr. 250/90Kt	
SPRAWDZIŁ: inż. T.JAŚKIEWICZ	Upr. 79/77/Op	