

Starachowice dn. 07.03.2023 r.

L.dz. 2407/TP - 54/23

Gmina Mirzec  
Mirzec Stary 9  
27-220 Mirzec

**Warunki techniczne dla opracowania projektu budowlanego  
przesyłowej sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w miejscowości Mirzec  
Nr 54/23**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Starachowicach wydaje warunki techniczne dla budowy przesyłowej sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w miejscowości Mirzec, obręb 0008, gm. Mirzec:

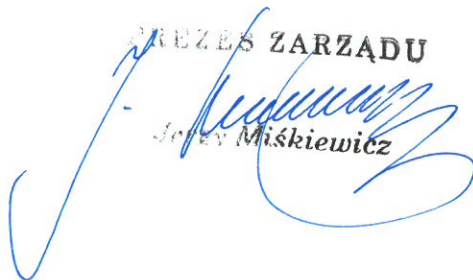
- **dostawę wody** dla projektowanej przesyłowej sieci wodociągowej zapewnia się z wodociągu z rur PCV  $\varnothing$  160 mm przebiegającym w rejonie skrzyżowania pasa drogowego ul. Jaśminowej z drogą wojewódzką DW 744;
- **sieć wodociągową** zaprojektować w pasie drogowym ul. Jaśminowej (w poboczu) z rur wodociągowych z polietylenu klasy **PE - RC SDR 17 DN 160mm** zachowując przepisowe zagłębienia rurociągu, odległości i wynikające z przepisów zabezpieczenia;
- na połączeniach projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi wodociągami zaprojektować węzły połączeniowe z zastosowaniem **trzech zasuw odcinających**.
- węzły połączeniowe zaprojektować za pomocą kształtek z żeliwa sferoidalnego PN10;
- zasuw zaprojektować z żeliwa sferoidalnego PN10 (kadłub, pokrywa, klin) z klinem nawulkanizowanym wewnątrz i na zewnątrz gumą EPDM lub NBR; z trzpieniem wykonanym ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem oraz tuleją uszczelkę z mosiądzu wielokrotnie uszczelnioną uszczelkami typu o-ring;
- na rurociągu w najwyższych punktach sieci zaprojektować armaturę odpowietrzającą – napowietrzającą;
- nad przewodami z rur PE zaprojektować taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, z zatopioną wkładką metalową; nie dotyczy metody bezwykopowej;
- dokonać oznakowania uzbrojenia sieci poprzez umieszczenie na stałych obiektach tabliczek z domiarami;

- na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez tereny działek nie będących własnością Inwestora oraz ich późniejszą eksploatację, należy uzyskać pisemne zgody właścicieli;
- budowa sieci wodociągowej wymaga sporządzenia projektu budowlanego na kopii mapy do celów projektowych w skali 1:500;
- projekt sieci wodociągowej przedłożyć do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Starachowicach przy ul. Borkowskiego 4 zgodnie Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne;
- projekt budowlany należy uzgodnić w PWiK spółka z o. o. ul. Igłasta 5 w Starachowicach;
- warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wydania;
- niniejsze warunki techniczne są aktualne tylko w odniesieniu do istniejącego stanu prawnego i faktycznego w dacie ich wydania.

W związku z przebiegiem projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogowym dopuszczamy lokalizację chodników i ciągów pieszo – rowerowych po trasie wodociągu.

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. a/a

PRZEDSIEDZĄCY ZARZĄDU  
  
Jacek Miśkiewicz