


U=400/230V
Samoczynne wyłączenie
Układ sieci TN-C-S

Pi=2kW

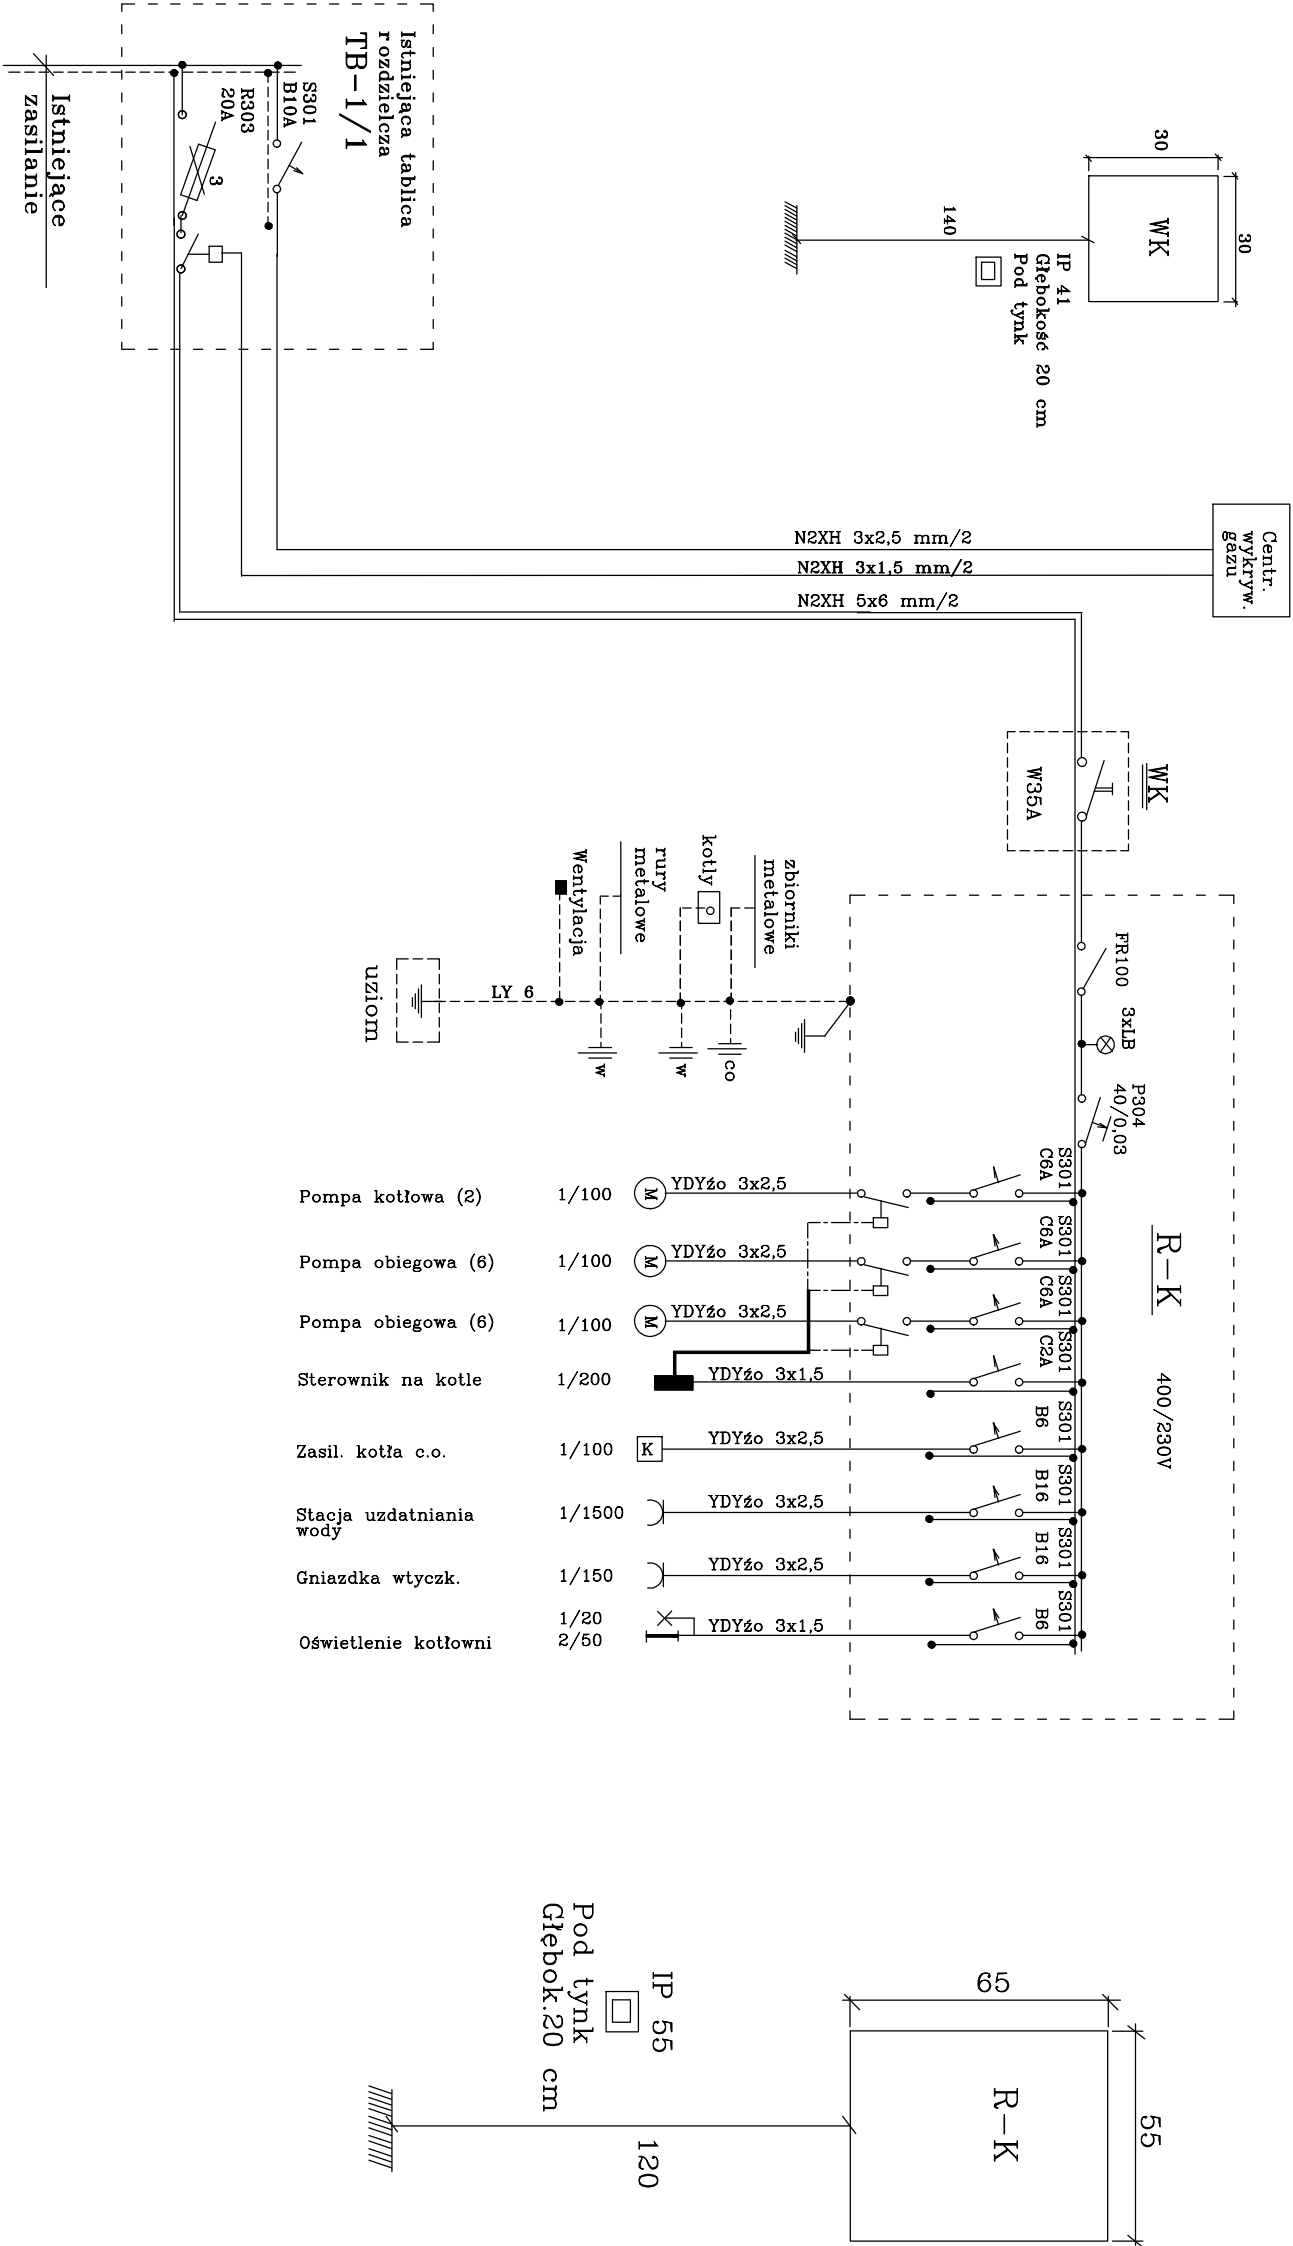

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| OBIEKT: | | | DATA: |
| BUDYNEK URZĘDU GMINY GORZYCE | | | 03.2023r. |
| 44-350 GORZYCE UL.KOŚCIELNA 15 | | | |
| TEMAT: | | | SKALA: |
| SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELKI RK | | | ---- |
| | | | RYS.NR 2 |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. A. BERNAT | Upr. 250/90Kt | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. J. BERNAT | Upr. SLK/0198/PBE/22 | |