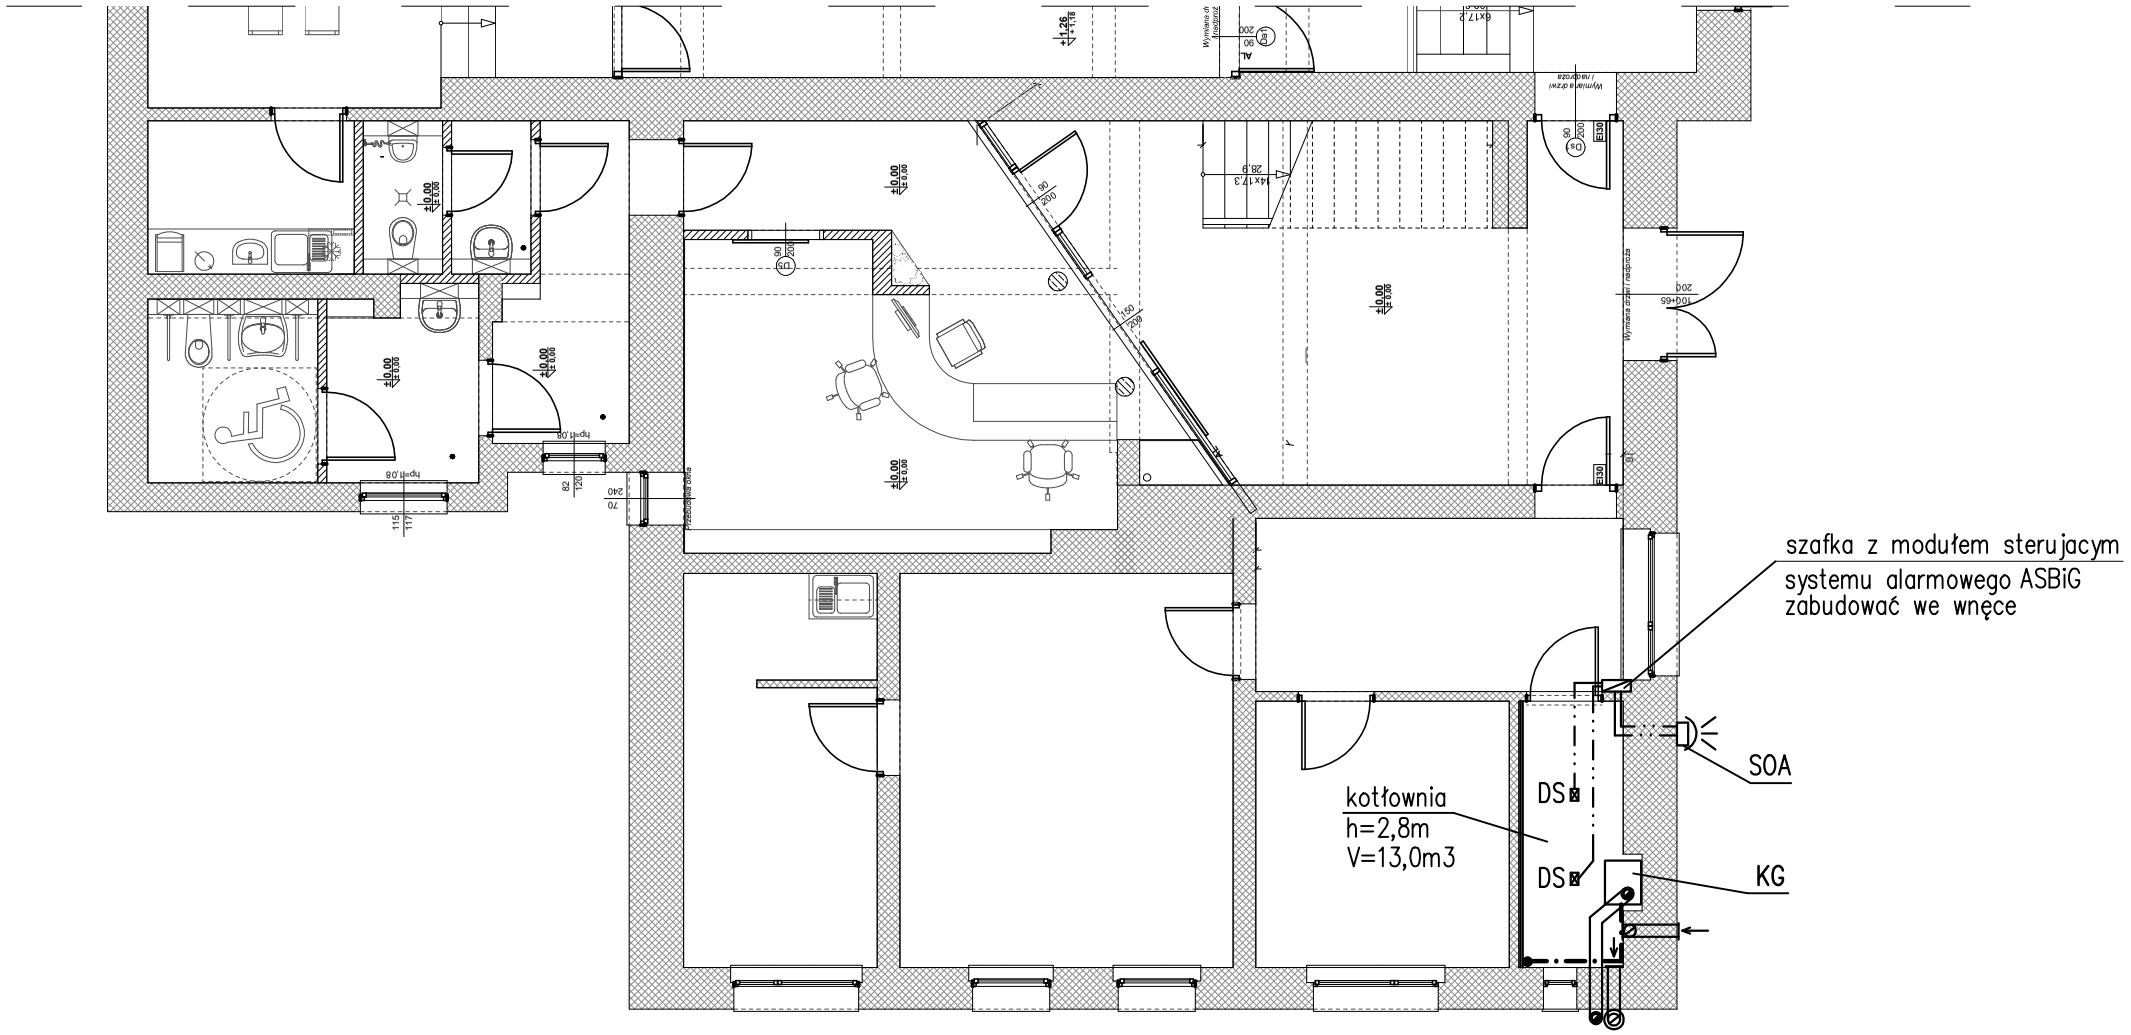

OZNACZENIA

—·—·—	Projektowana instalacja alarmowa
DS	Detektor stężenia gazu (metan) zabudowany pod sufitem
SOA	Sygnalizator optyczno–aktustyczny
-·-·-	Projektowana przebudowa instalacji gazowej
KG	Projektowany kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 90kW

OBIEKT: BUDYNEK URZĘDU GMINY GORZYCE 44-350 GORZYCE UL.KOŚCIELNA 15			DATA: 03.2023r
TEMAT: RZUT PARTERU - INSTALACJA ALRMOWA			SKALA: 1:100
			RYS.NR 4
PROJEKTOWAŁ: inż.Łucjan ŁUKOSZEK		519/79	
SPRAWDZIŁ: mgr inż.Krzysztof LACHOWICZ		SLK/0476/POOS/04	