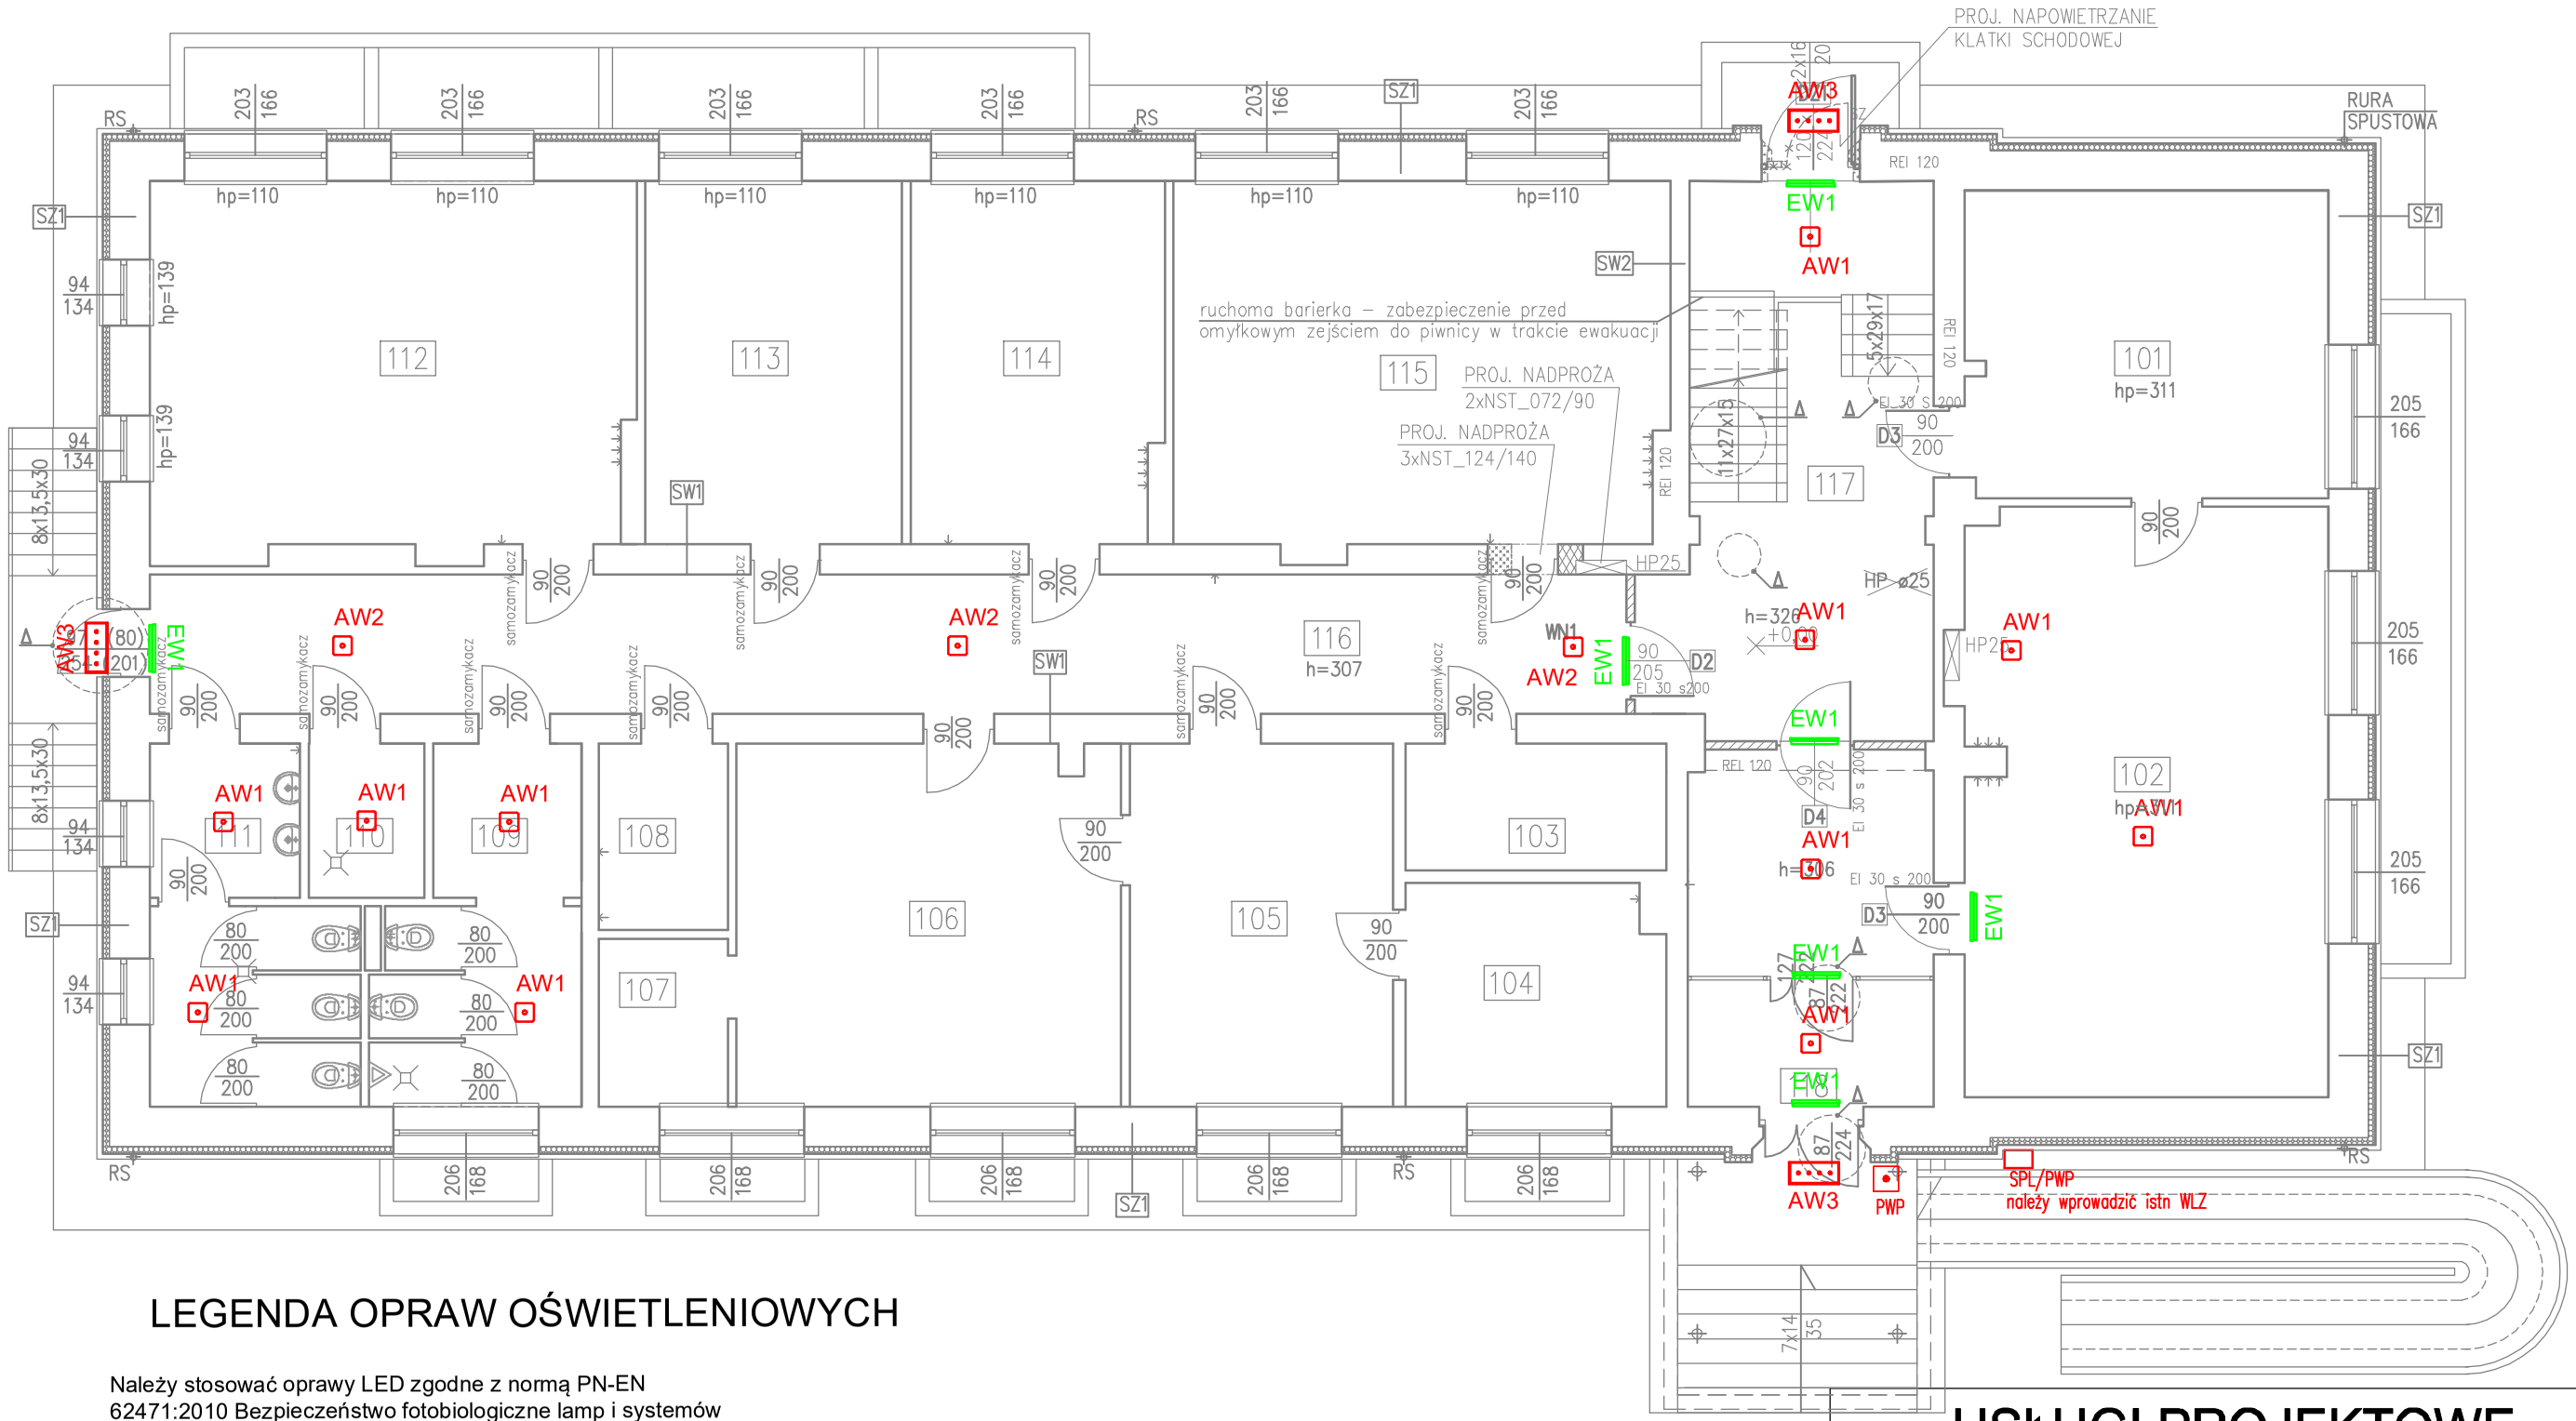

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.
Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

AW1	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LUN A 1x3 TC 1 WD IP65.
AW2	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LUN A 1x3 TC 1 CR IP65.
AW3	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego OP3 A 4x1 TC 1 WD N IP65.
EW1	Oprawa oświetlenia kierunkowego OP1 A 1,2 TC 1 z piktogramem.
EW2	Oprawa oświetlenia kierunkowego DS1 A 1,2 TC 1 z piktogramem.

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Piotr Ścibior

Bartłomiejowice 7
24-160 Wąwolnica
kom. 507037223

REGON: 361509238
NIP: 716-258-86-59
e-mail: p.scibior@wp.pl

Obiekt/adres:	DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ OBRĘB: NAŁĘCZÓW, JEDN. EWID.: NAŁĘCZÓW DZ. NR. EW. 30/6			Data: 01.2022 Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU – OŚW AW			Branża: ELEKTRYCZNA
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:100
Projektant.:	mgr inż. Arkadiusz Karwat	LUB/0212/POOE/11		
Sprawdzający.:	mgr inż. Remigiusz Karwat	LUB/0090/PWOE/11		Nr rys. E2