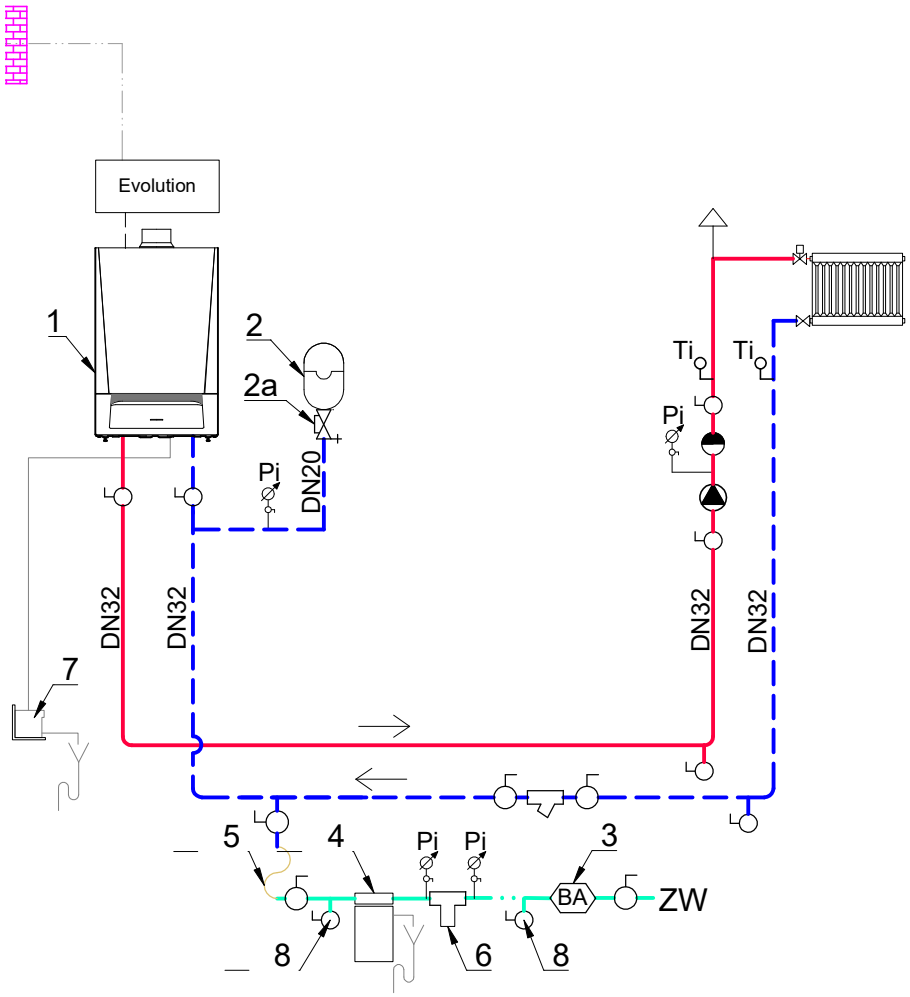

LEGENDA:

1 - Kocioł kondensacyjny o mocy do 28 kW

2 - Naczynie przeponowe o poj. 100 dm³
Uwaga: Ciśnienie wstępne w naczyniu przepnowym należy ustawić na wartośc 1.0 bara

2a - Zawór kołpakowy z możliwościa opróżniania

3 - Zawór antyskażeniowy klasy BA dn 15

4 - Stacja uzdatniania wody kotłowej

5 - Wężyk elastyczny do napełniania instalacji

6 - Filtr wstępny 3/4 "

7 - Króciec do poboru próbek

8 - Urządzenie do neutralizacji kondensatu (opcja)

Zasilanie

Powrót

Zimna woda

Pompa obiegowa

Filtr siatkowy

Zawór kulowy

Zawór zwrotny

Pi Manometr

Odpowietrznik automatyczny

Odprowadznie do kanalizacji zasyfonować

Ti Termometr tarczowy bimetaliczny

abp studio
PRACOWNIA PROJEKTOWA ABP STUDIO ARCHITEKT BARTOSZ PROKOP
UL. W. DANKA 8/U9 31-229 KRAKÓW TEL. 664474567 biuro@abpstudio.pl

WERYFIKACJA: MGR INŻ. KRZYSZTOF DRAG, UPR. NR PDK/0163/POOS/05

AUTOR: MGR INŻ. PAWEŁ DERYŁO, UPR. NR PDK/0115/POOS/08

DATA: 3.2023

SKALA: ...

NR: S03

NAZWA: MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA

ADRES: ŁUCZYCE DZ. NR 2491, J. EWID. 120805_2.0012 ŁUCZYCE

TYTUŁ: SCHEMAT KOTŁOWNI