




LEGENDA

- Teren projektowany
- Teren istniejący

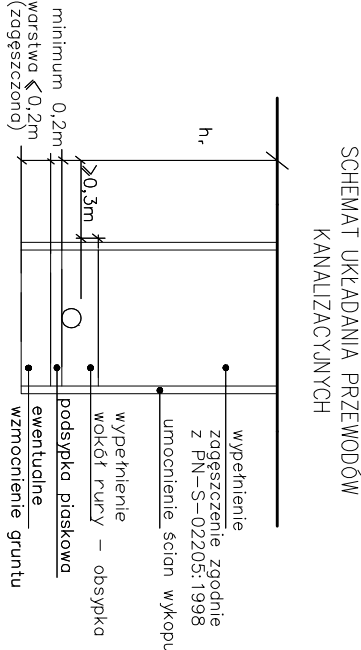

UWAGA:

- po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygować profil kanalizacji i dostosować projektowane rzędnę do rzeczywistych
- rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym
- na profilach przyjęto normatywne zagłębienie: w – 1,7m, g – 1,0m, e – 0,6m, t – 1,0m

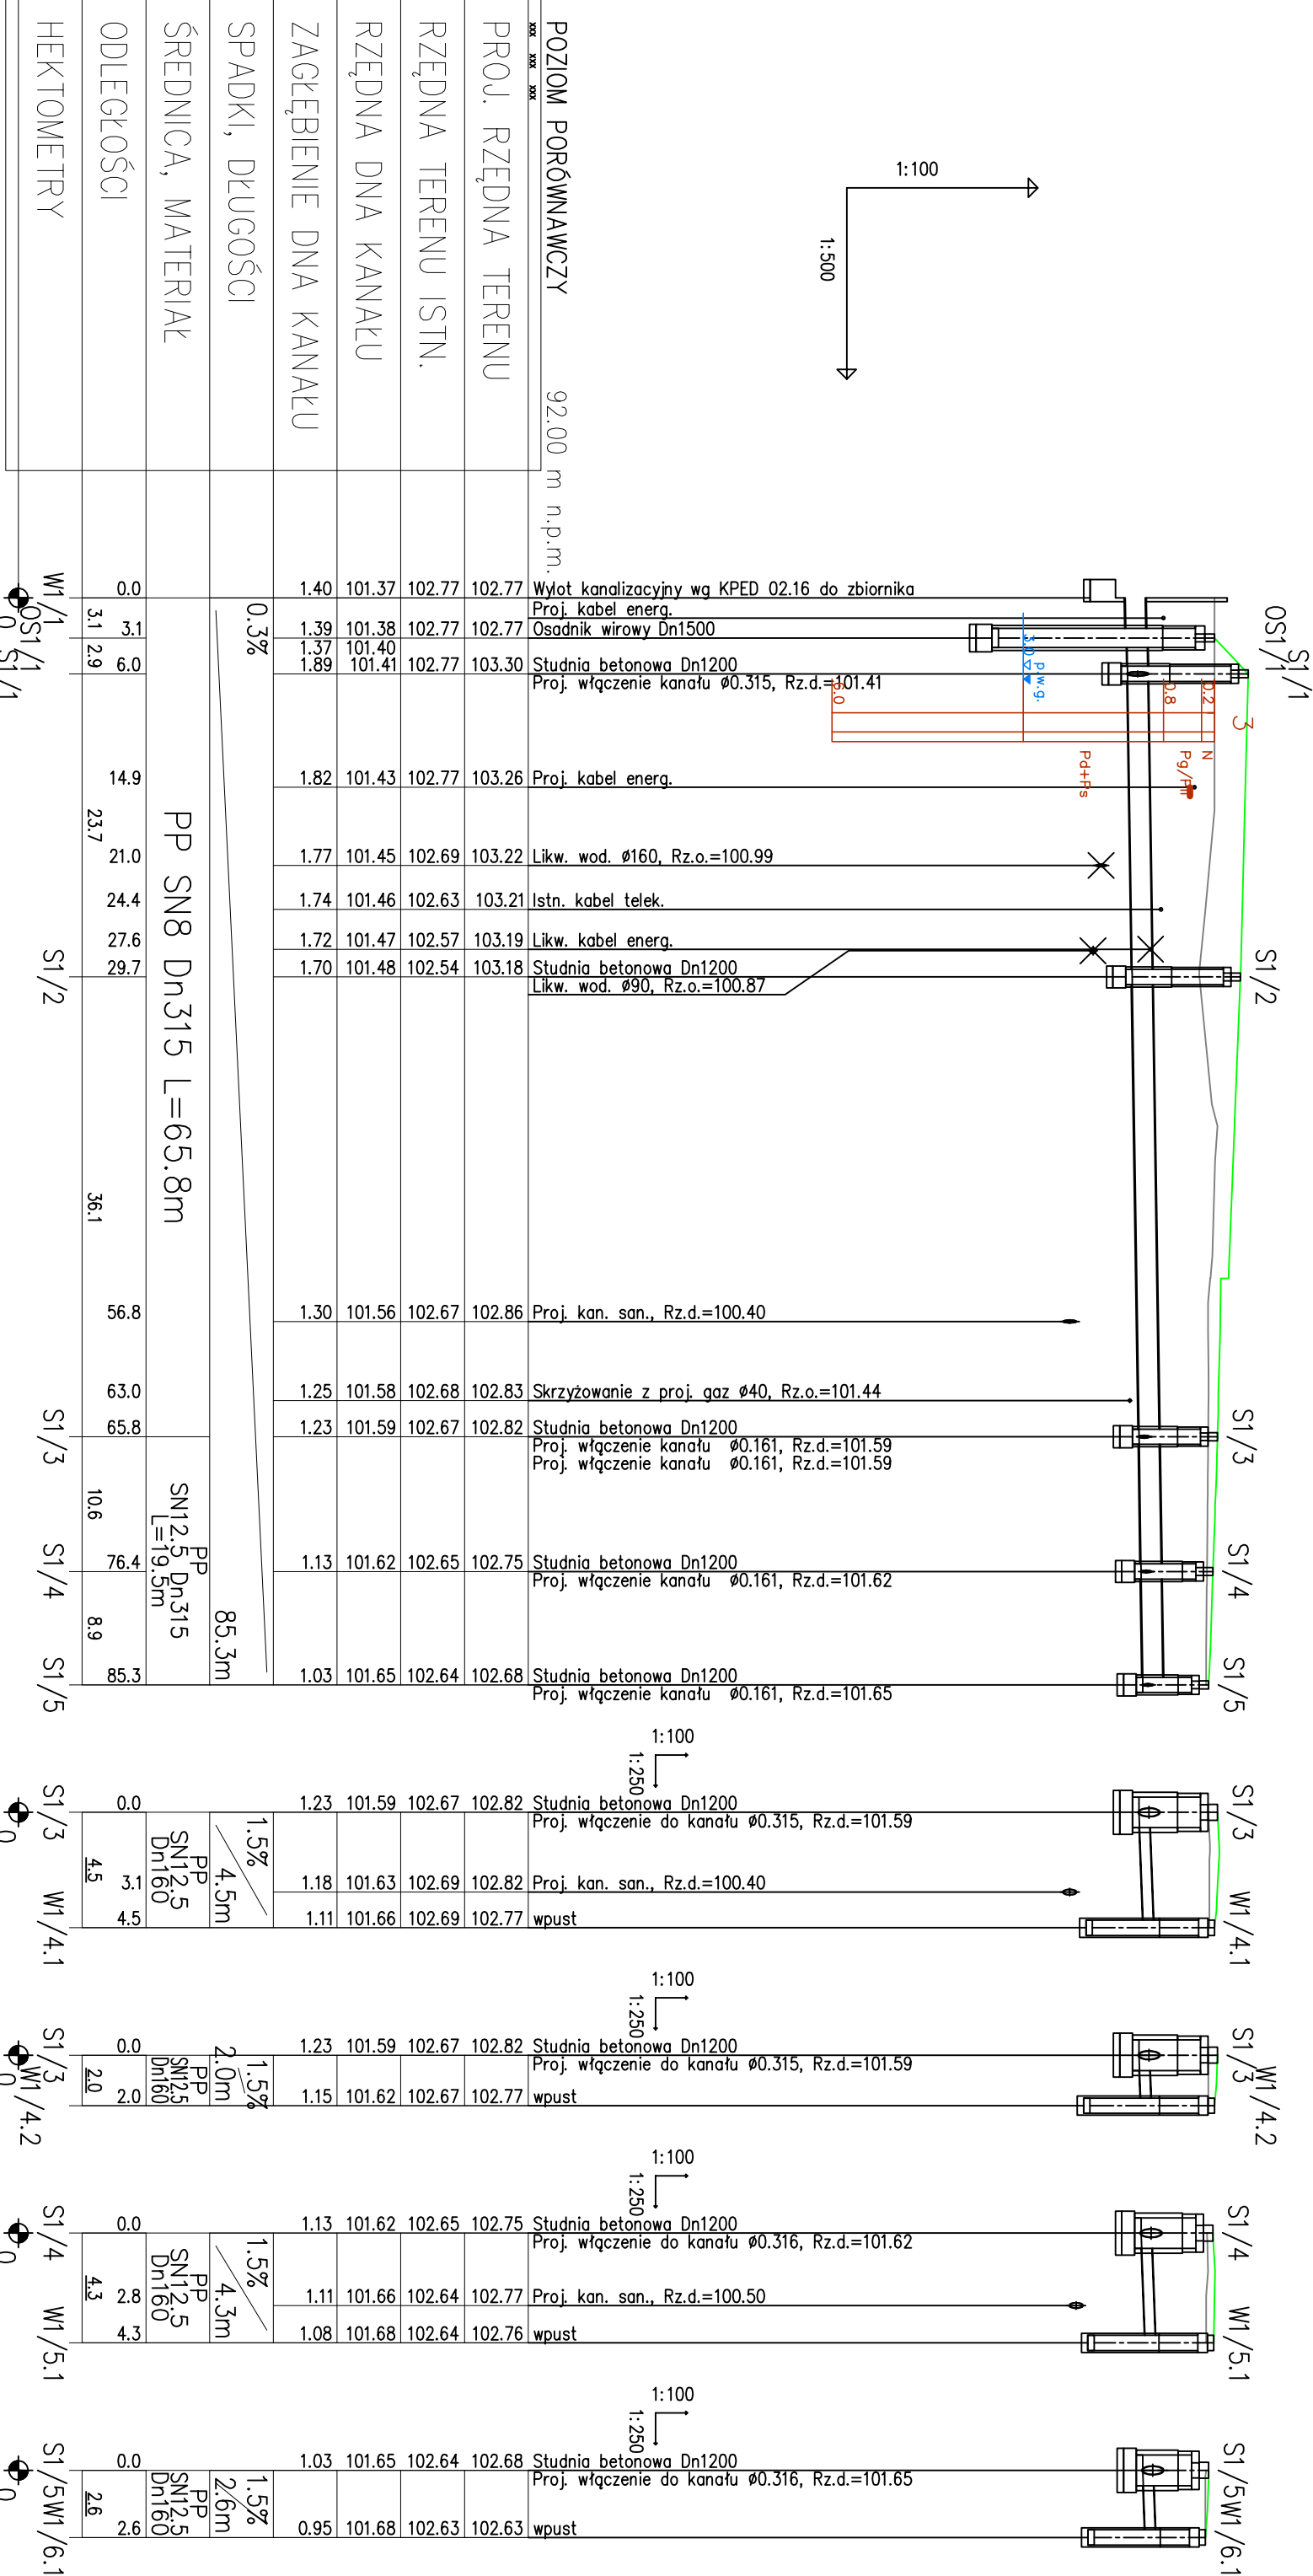

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA			
NAZWA OBIĘKTU BUDOWLANEGO	ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grójec tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl www.biuroinzynierskie.com		
INWESTOR	Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki		
BRANŻA	Sanitarna-kanalizacja deszczowa	RAZĄ PROJEKTU	Projekt wykonawczy
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Gliński	NUMER PROJEKTU	MAZ/0037/PO05/12
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Modrakowski	NUMER LUBRYKACJI	MAZ/0422/PO05/09
TITUL KRSINIU	Profil podłużny kanalizacji deszczowej	SPRZĘTALNOŚĆ	Modeling w zakresie ciętnych, walcówkowych i innych
DATA	06.2020	SKALA	1:250; 1:500
		ARBITR	1/3
		NUMER RYSUNKU	III-03