


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 1 PIĘTRA

1k.1 korytarz 1 25,83płyty granitowe	sala 201 rozpraw 100 K 61,08 terakota	215 serwerownia 8,71 tarket
kl.1 klatka schodowa 25,83płyty granitowe	sala 202 rozpraw 102 R 23,35tarket	215a informacja 12,06tarket
Przedsiamek p.poz. 1.k2 korytarz 2 38,90 terakota	203 wydział karny 103 27,9tarket	wydz.karny 217 wykonanie 16,90tarket
klatka kl.1 schodowa 14,10płytki terrakoty	sekretoariat wydz. 205 karnego 18,7tarket	218 pok.prokuratorów 13,58tarket
2.k3 korytarz 3 14,70terakota	206 karnego wydz. 20,80tarket	sekretoariat 219 wydz.rodzinnego 27,00tarket
216 korytarz 3 a 1,9 tarket	wydział karny KNS 18,2tarket	wydział 220 rodzinny 15,9tarket
1.k4 korytarz 4 49,60 terakota	sekretoariat wydz. 208 cywilnego 16,23tarket	
213 toaleta damskie 2 18,10terakota	wydział cywilny 30,1tarket	
toaleta 2 męskie 214 sala przesłuchań 7,20 terakota	210 a.pokoje 1 4,24PCV	
	wydział cywilny 17,09 tarket	
	wydział cywilny 6,70 tarket	

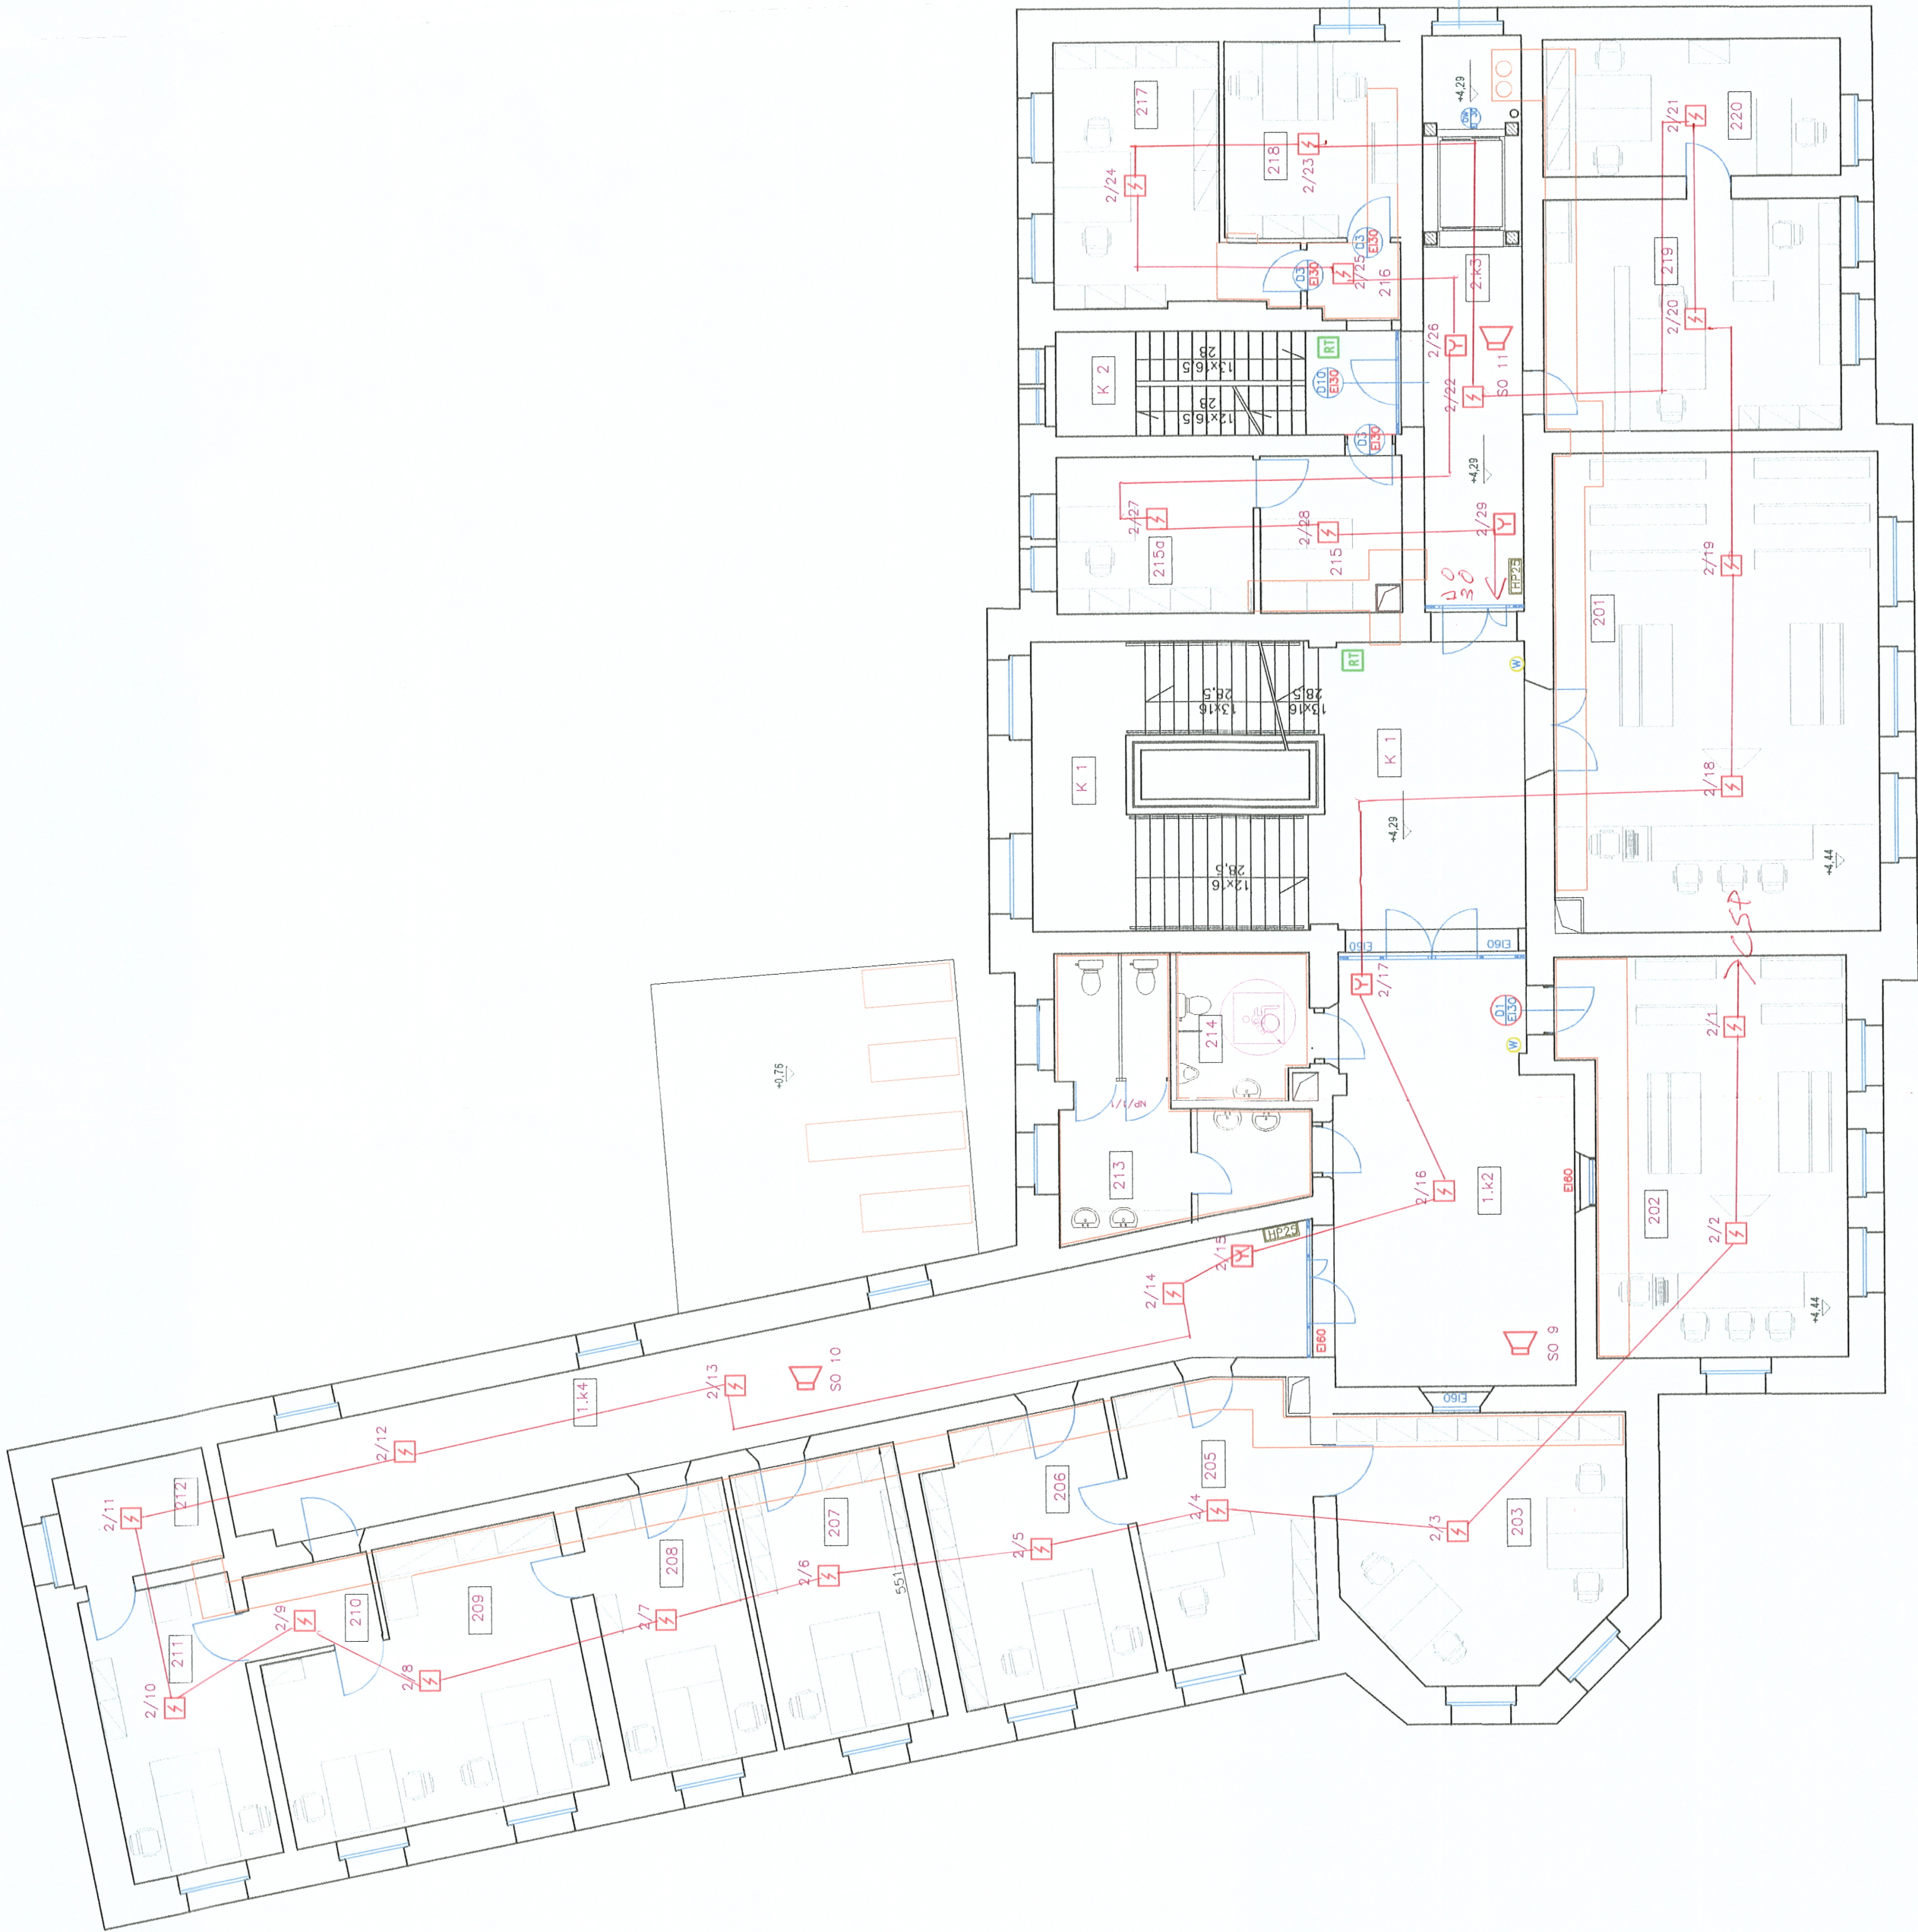

LEGENDA:

- CSP Centrala Sygnalizacji Pożaru Polon 4000
- ZSP Zasilacz Mierzeck
- USC Centrala Odrymiania US 800
- Czujka wielosensorowa dymu i ciepła
- Czujka temperatury
- SY Sygnalizator akustyczny SU4001
- RZP Ręczny Odrzeczacz Pożarowy ROP
- EKS Element Kontrolno Sterujący EKS
- SKW – Sygnalizator akustyczny

UWAGI:

- EKS 2 wej/2 wyj
- zasilacz 5A należy doprowadzić 230V
- Czujki wielosensorowe DOT 4046
- nr. elementów zostaną nadane podczas konfiguracji CSP

POZTRAS s.c 72-600 Świnoujście ul. Chemiczarskiego 20/3	
Nazwa Działania	NR RYS. 3
System Sygnalizacji Pożaru	
Brzoza Ochrona przeciwpożarowa	
Inwestor	
SAD REJONOWY ul. Podarzewskiego 6 Świnoujście	
Opis Opis, w at. sp. mgr inż. Inżynier Budowlany	podpis
Obiekt	
SAD REJONOWY Świnoujście ul. Podarzewskiego	
Data 15.05.2022r.	il. korektora nazwisko
	1 : 100

Projektant  
Jan Wrota  
kw.144/SZ/808  
15.05.2022r. 4 lit. d