

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA


klatka k.2, schodowa 6,70 terakota	sala 301 rozpraw 205 C 61,52 terakota	pokój 310 siedziego 21,21 tarket
klatka k.2, schodowa 14,10 terakota	pokój 302 siedziego 14,13 tarket	pokój 311 siedziego 14,58 tarket
2.k4 korytarz 3 14,70 terakota	kancelaria 303 tajna 8,61 tarket	pokój 312 siedziego 24,82 tarket
2.k4 korytarz 4 49,70 terakota	pokój 304 siedziego 14,11 tarket	oddział 315 finansowy 20,72 tarket
2.k4 korytarz 9 23,00 terakota	pokój prezesa 305 sądu 29,63 parkiet debowy	pokój 316 siedziego 17,14 tarket
3.k2 korytarz 10 40,90 terakota	sekretariat 306 prezesa sądu/ 19,9 parkiet debowy	pokój dyrektora 317 sądu rejonowego 13,98 tarket
3.k5 korytarz 13 4,70 terakota	pokój 307 siedziego 20,72 tarket	archiwum oddziału 318 finansowego 27,49 tarket
toaleta damska 4 18,80 terakota	pokój 308 siedziego 17,58 tarket	archiwum oddziału 319 finansowego 16,98 tarket
toaletamska 3 31,4 dla niepełnosprawnych 7,08 terakota	pokój 309 siedziego 16,80 tarket	

LEGENDA:

- CSP Centrala Sygnalizacji Pożaru Polon 4800
- ZSP Zasilacz Merwek
- UCS Centrala Odgrymiania UCS 800
- Z Czujka wielosensorowa dymu i ciepła
- CT Czujka temperatury
- SA Sygnalizator akustyczny SAU4001
- RPP Rezerwy Odłączasz Pożarowy ROP
- EKS Element Kontrolno Sterujący EKS
- SWK – Sygnalizator akustyczny

UWAGI:

- EKS 2 wej/2 wyj
- zasilacz SA należy doprowadzić 230V
- Czujki wielosensorowe DOT 4046
- nr. elementów zostaną nadane podczas konfiguracji CSP

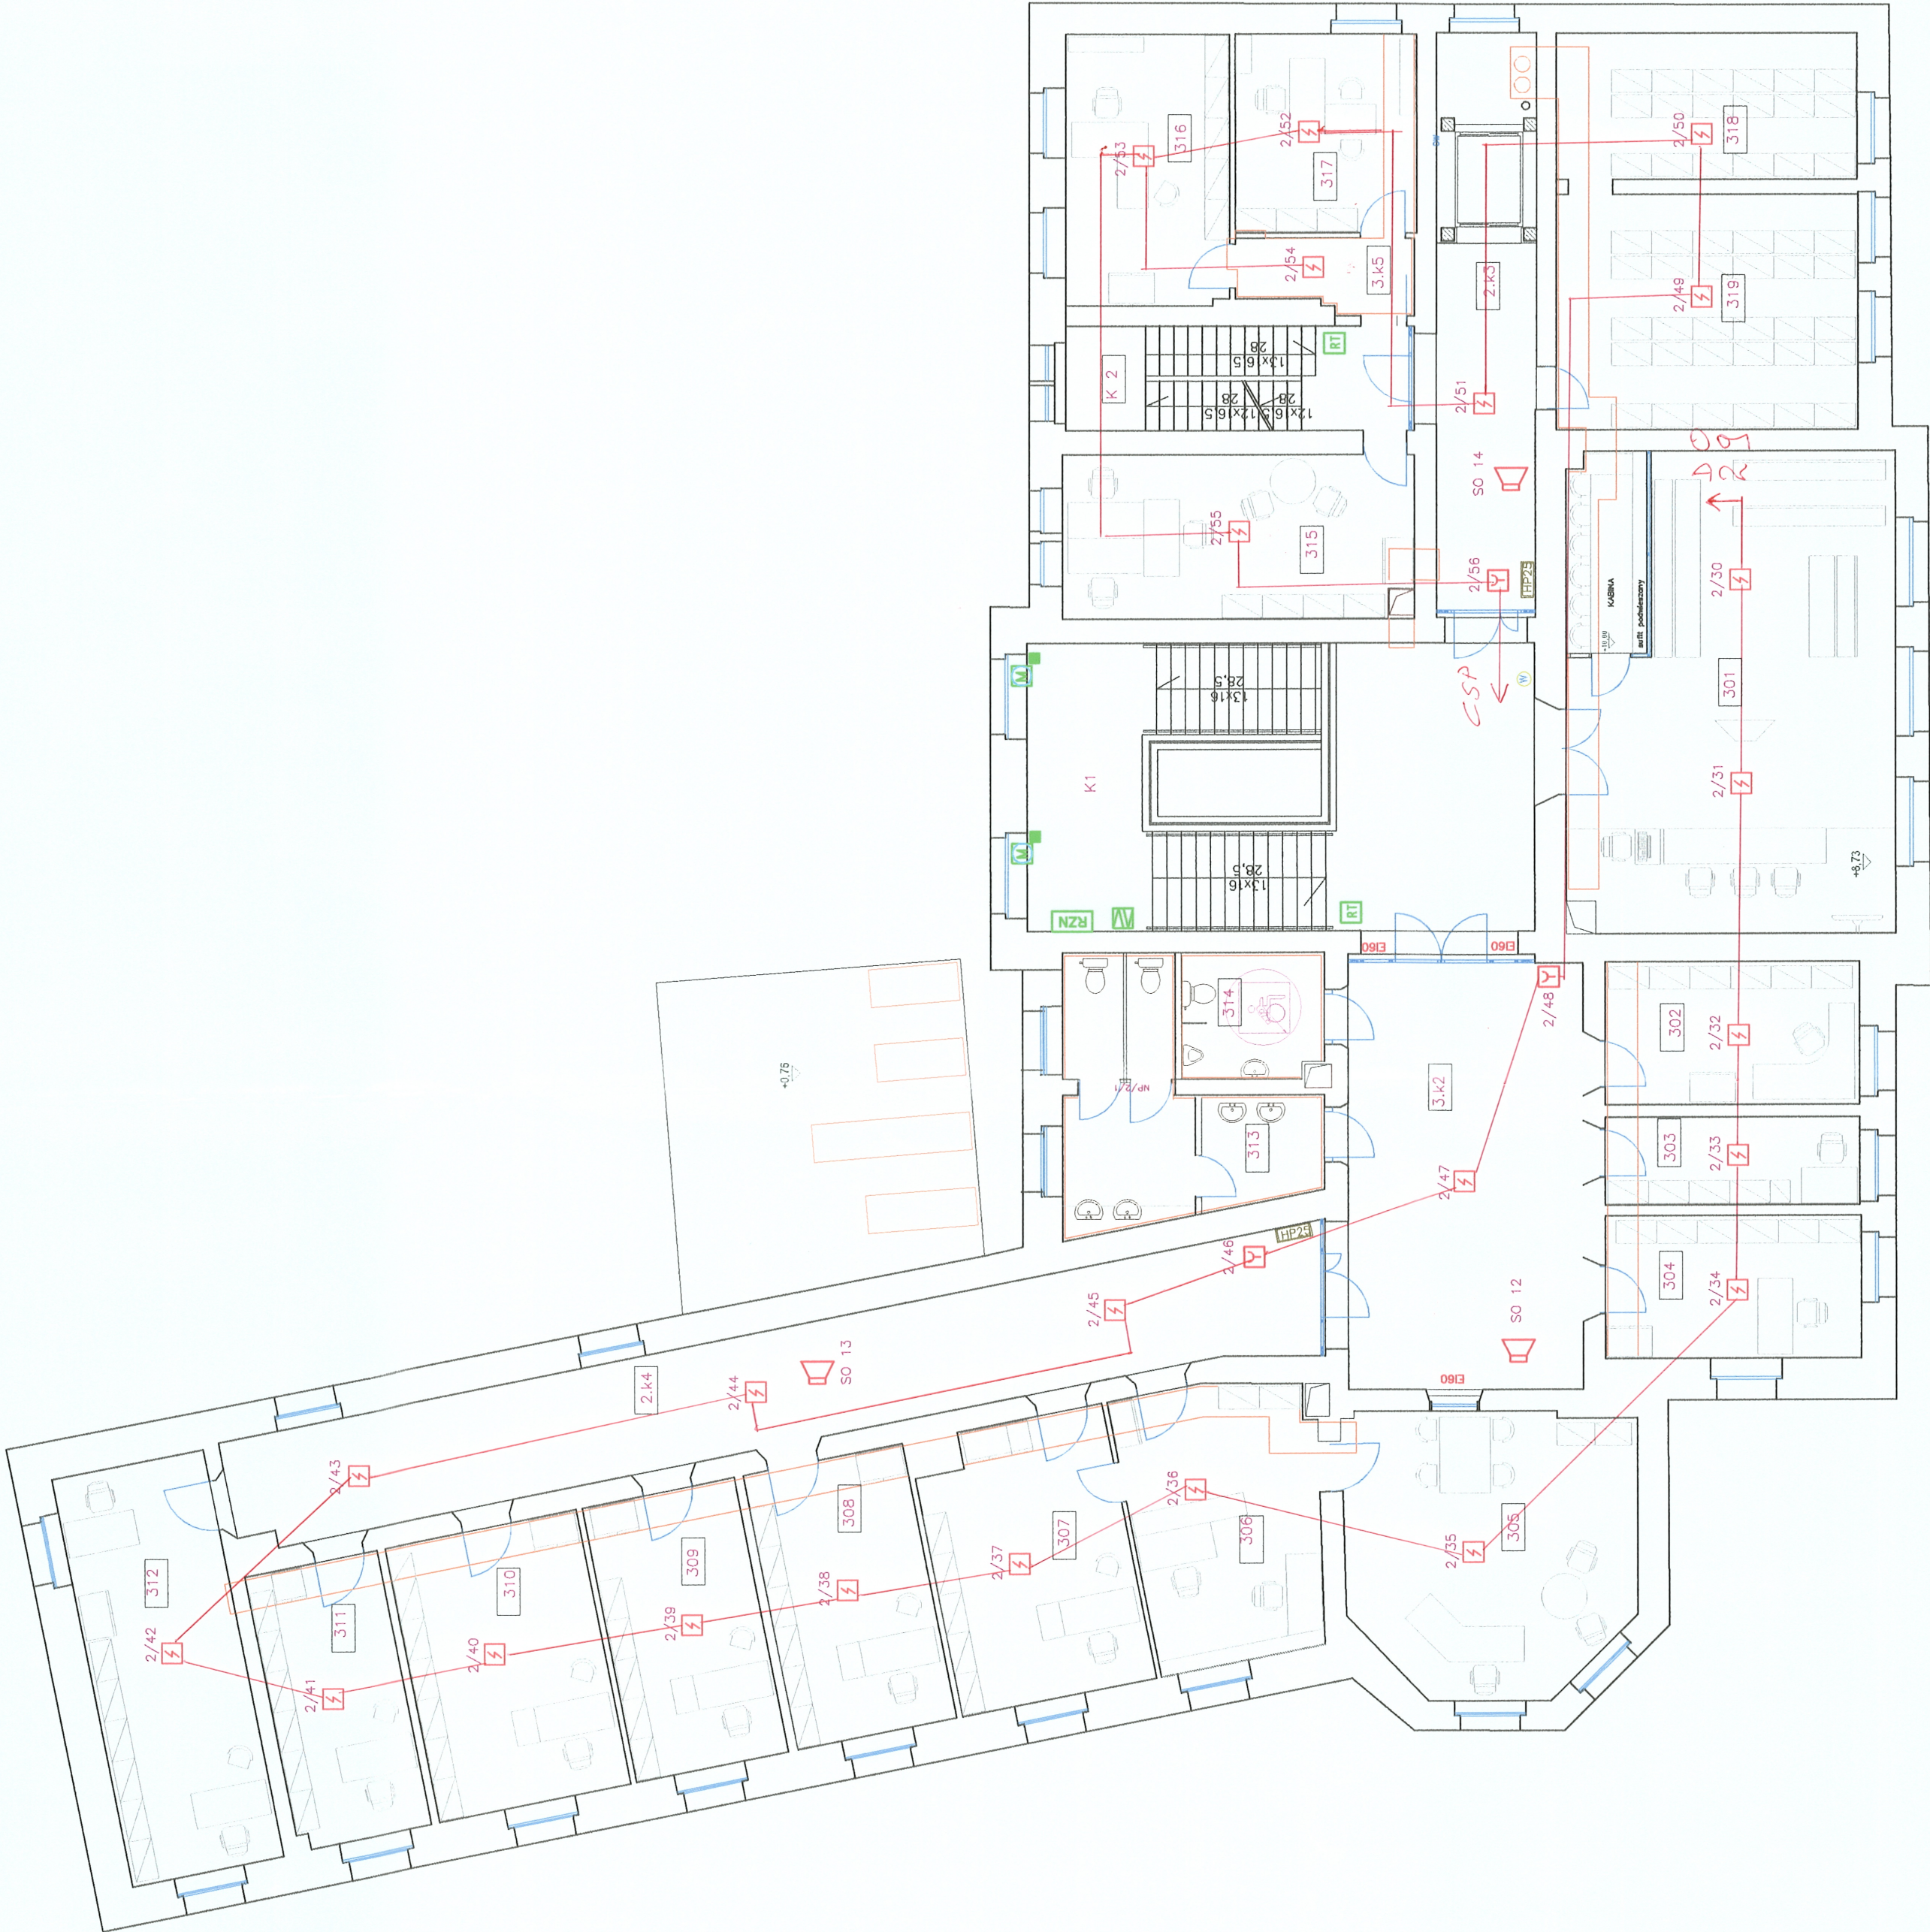

POZIBANS s.c. 72-600 Swinoujście ul. Chelmonskiego 2d/3	
Nazwa rysunku	NR rys. 4
System Sygnalizacji Pożaru	
Branża Ochrona przeciwpożarowa	
Inwestor SĄD REJONOWY ul. Podarewskiego 6 Swinoujście	
Opracował mgr inż. Jacek Włodek ul. Podarewskiego 6 Swinoujście	
Obiekt SĄD REJONOWY Swinoujście ul. Podarewskiego	
Data listopad 2022r.	III kondygnacja podziemia
1 : 100	

mgr inż. Elektryk  
Jacek Włodek  
ul. Podarewskiego 6 Swinoujście  
51-101 Swinoujście

187