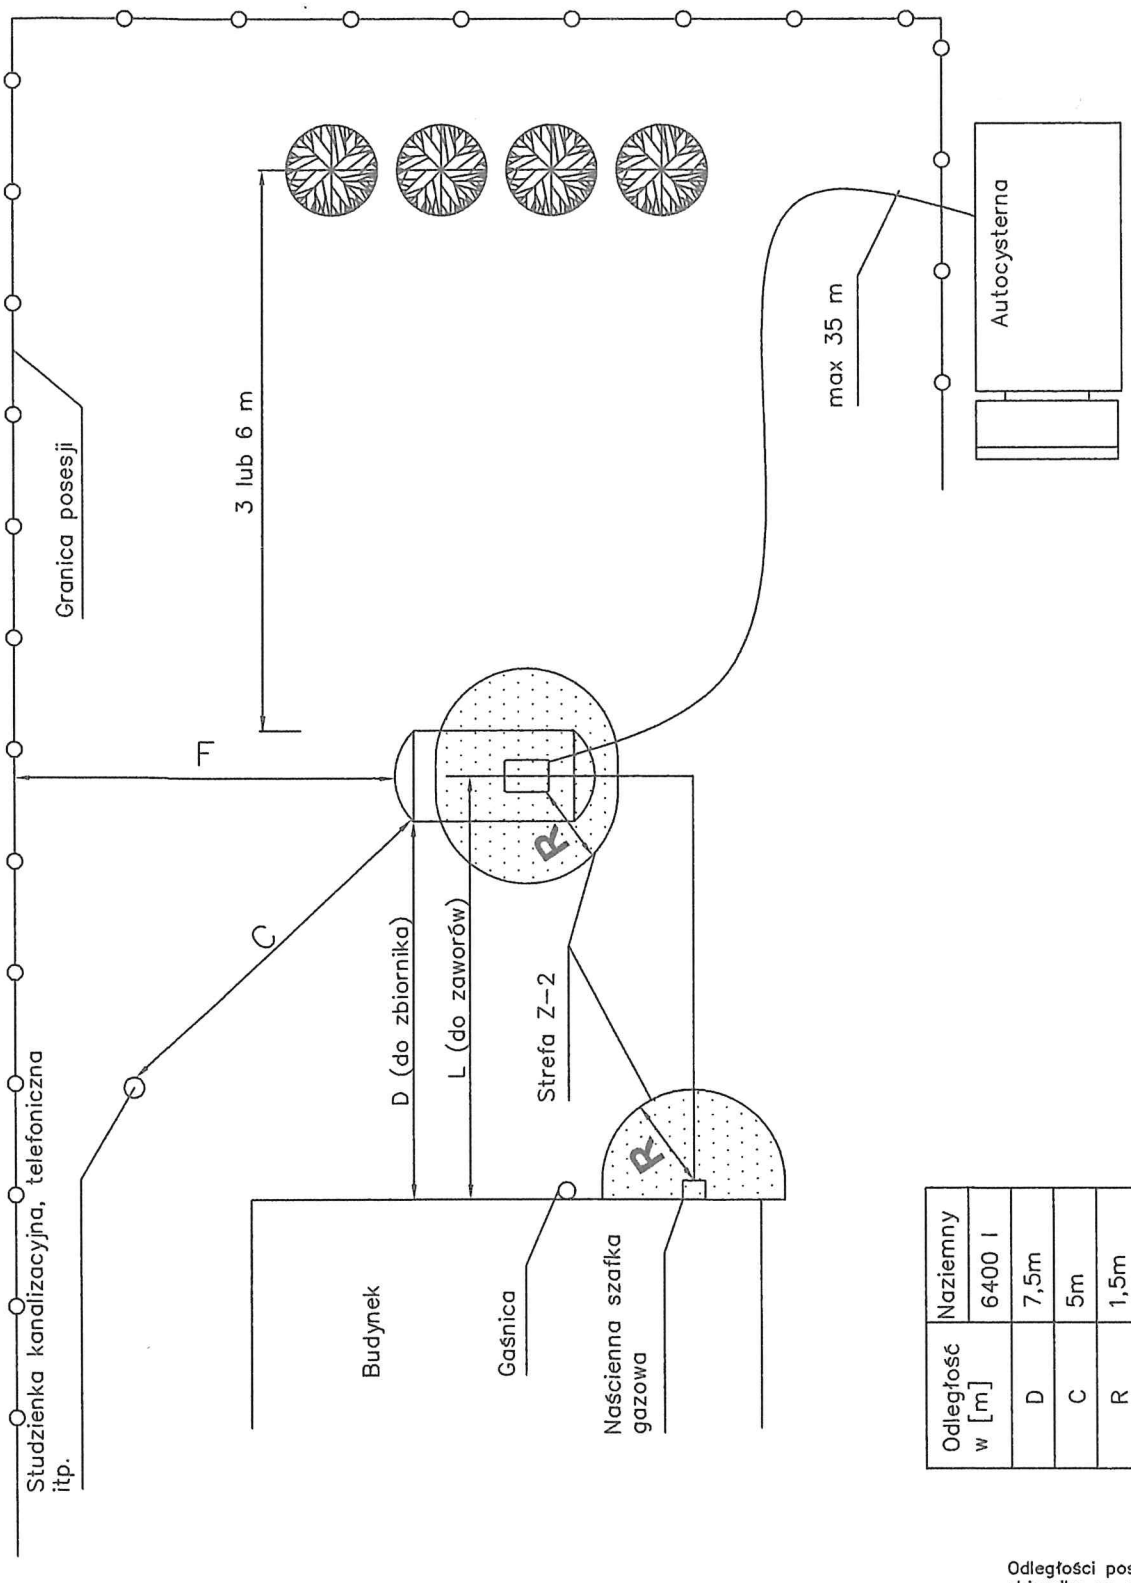

Z-2 – strefa zagrożenia wybuchem

Odległość w [m]	Naziemny 6400 l
D	7,5m
C	5m
R	1,5m
e	1m
L	7,5m
F	5m

Odległości posadowienia zbiornika na gaz LPG

JRP INSTALACJE				Nazwa obiektu budowlanego: Instalacja gazowa zewnętrzna i wewnętrzna w budynku	
09-200 SIERPC UL. MICKIEWICZA 53 ,TEL. 604974472				Adres obiektu budowlanego: 09-200 Sierpc, ul. Dworcowa 42, dz. nr ewid. 1718/6	
	Imię i Nazwisko , specjalność i nr uprawnień budowlanych	data:	podpis		
projektował	mgr inż. Waldemar Lis upr. bud. nr MAZ/0259/PWOS/10	2022		Tytuł rysunku: Schemat technologiczny instalacji zbiornikowej na gaz LPG	Nr rys. 5
sprawdził				Skala: x 1:500 y 1:500	Branża: Sanitarna