


OBUDOWA NAŚCIEJNA, MIN. 4x24 MOD., MIN. IP44

TKU

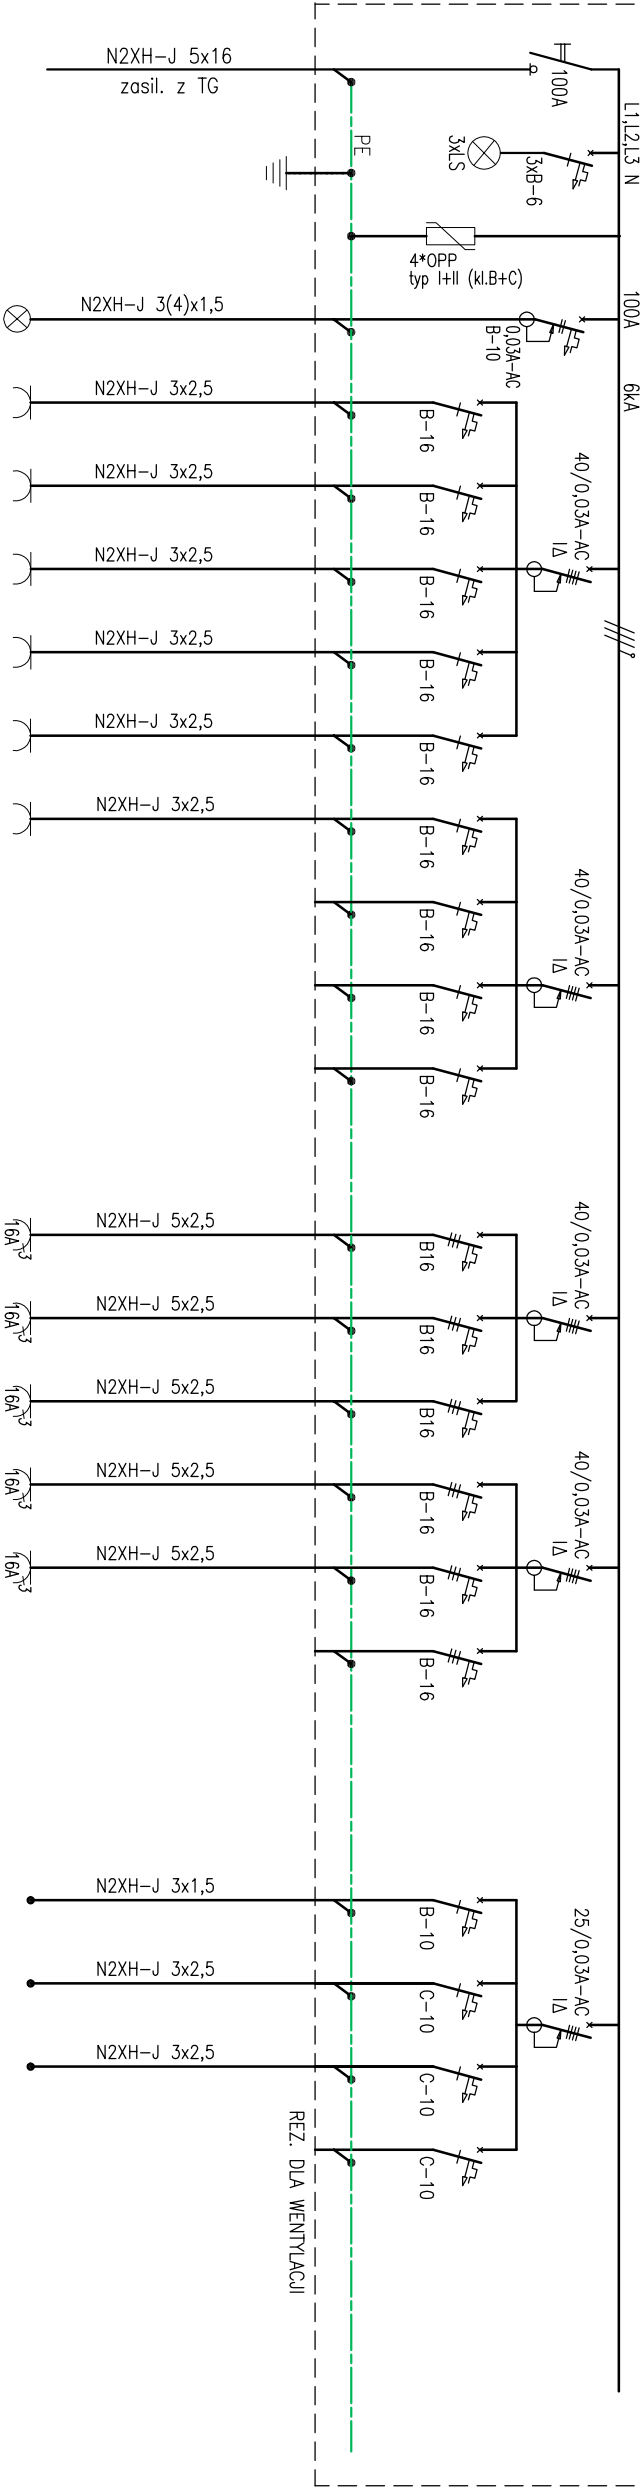

Ilość odbiorców
Moc zainst. [kW]
Pomieszczenie
Nr obwodu

16	3	5	4	2	3	2	XX	XX	XX
0,35	0,60	1,0	0,80	0,40	0,60	0,4	XX	XX	XX
2,10-2,14	2,10	2,14	2,11,2,12	2,11	2,11	2,13	XX	XX	XX
1	G1	G2	G3	G4	G5	G6	REZ.	REZ.	REZ.


1	1	1	1	1	XX	
5,0	5,0	5,4	6,9	--	XX	
2.11	2.11	2.11	2.11	2.9	XX	
K3	K3	K2	K1	K4-REZ.	REZ.	
S1	S2	S3	S4	S5	S6	

OK	CW	WD	XX
0,10	0,76	0,60	XX
2,11	2,14	DACH	XX
W1	W2	W3	W4

UWAGA: PRZED WYKONANIEM INSTALACJI ZAPOŻYKAĆ SIĘ Z DTR STOSOWANYCH URZĄDZEŃ, W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI POMIĘDZY ZAŁOŻENIAMI PROJEKTOWYMI, A FAKTYCZNIE STOSOWANYMI URZĄDZENIAMI, DOSTOSOWAĆ WARTOŚCI ZABEZPIECZEŃ I PRZEKROJE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH ORAZ SPOSÓB PODŁĄCZENIA – WYKONAĆ ZGODNIE Z DTR URZĄDZEŃ, PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM.

TG

ROZDZIELNICA N/T, min. IP20, NR. 4x18 w ISTN. WNEĆCE
LUB WYMIANA NA ROZDZIELNICĘ WNEKOWĄ

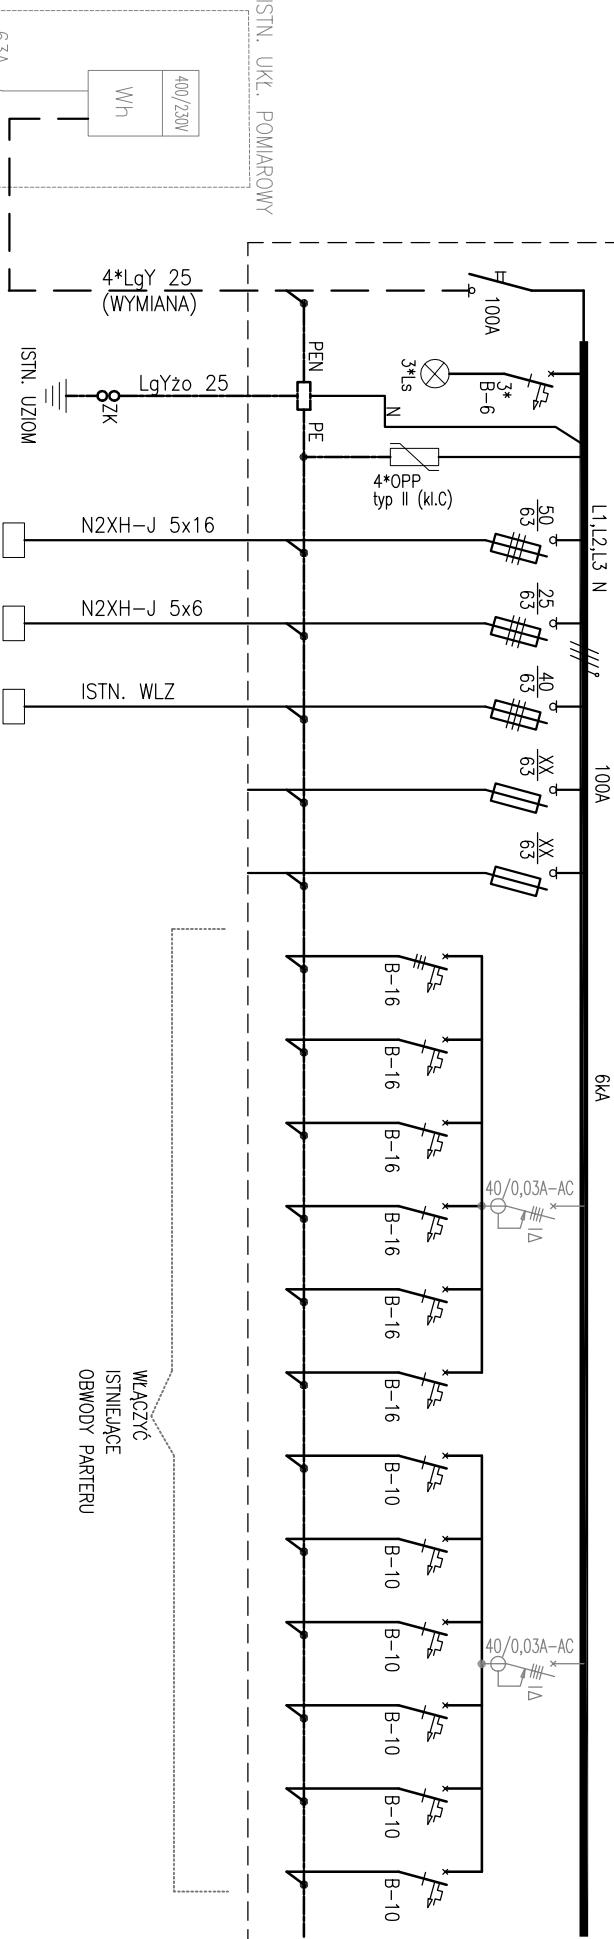

Ilość odbiorców lub ozn.	TKU	TK		XX	XX												
Moc zainst. [kW]	35,0	1,3	XX	XX	XX												
Nr pomieszczenia/ uwagi	26	15		REZ	REZ												
			TABL. PIĘTRA														
Nr obwodu	TG/1	TG/2	TG/3	TG/4	TG/5	TG/6	TG/7	TG/8	TG/9	TG/10	TG/11	TG/12	TG/13	TG/14	TG/15	TG/16	TG/17

Usługi Projektowo - Instalacyjne mgr inż. Andrzej Borkowski				ul. Sportowa 92 42-229 Częstochowa	
NAZWA OPRACOWANIA	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. SABINOWSKIEJ 81/83				
ADRES INWESTYCJI	CZĘSTOCHOWA, UL. SABINOWSKA 81/83 DZIAŁKA NR 230, OBR. 297				
INWESTOR	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA 42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. ŚLĄSKA 11/13				
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	SKALA 1:100	DATA 11.2022	RYS. IE.4	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. SZYMON SZMIDT	NR UPR.	SLK/5430/PWO/14	PODPIS	
SPRAWDZIŁ	inż. TADEUSZ SZMIDT	NR UPR.	FT-83861/105/1552/82	PODPIS	