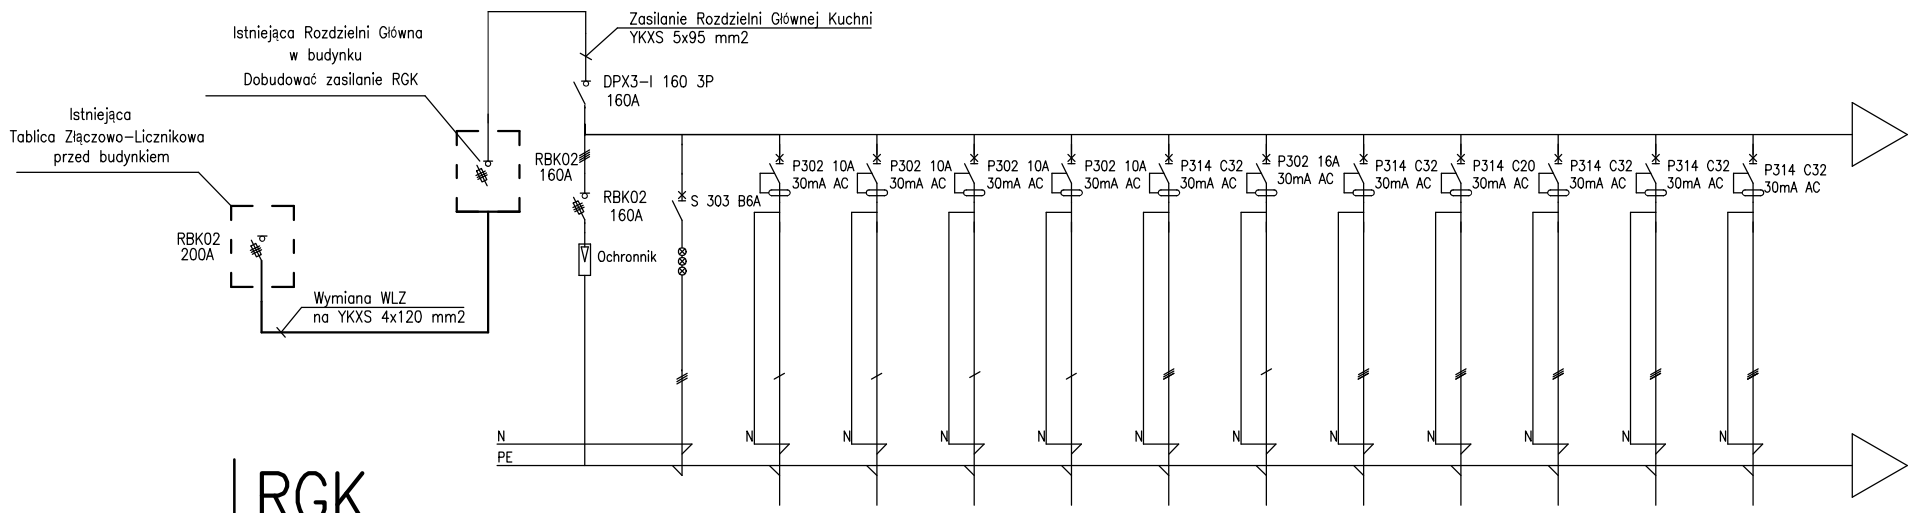

RGK

Pi=137kW
tj=0,675
Psz=92,5kW
Isz=149A

Numer obwodu: TGK			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Opis	ochrona przepi?ciowa typu B+C	kontrola napi?cia	Zasilanie o?wietlenia	Zasilanie o?wietlenia	Zasilanie o?wietlenia	Zasilanie o?wietlenia	Taboret	Piekarnik	Piec konwekcyjny	Kocio? warzelny Obieraczka	Patelnia elektryczna	Kocio? warzelny	Zmywarka
Typ, przek?j kabla	5xLgY 6mm	LgY 1,5mm2	YDYp?o 3x1,5	YDYp?o 3x1,5	YDYp?o 3x1,5	YDYp?o 3x1,5	YDY 5x6	YDYp?o 3x2,5	YDY 5x6	YDY 5x4	YDY 5x6	YDYp?o 5x6	YDYp?o 5x6
Moc	–	–	P=0,42 kW	P=0,4 kW	P=0,36 kW	P=0,63 kW	P=18 kW	P=2,65 kW	P=16 kW	P=8,2 kW	P=12 kW	P=18 kW	P=14,5 kW

ROZDZIELNICA G??WNA VX 600x2000x400 RITTAL 8604000

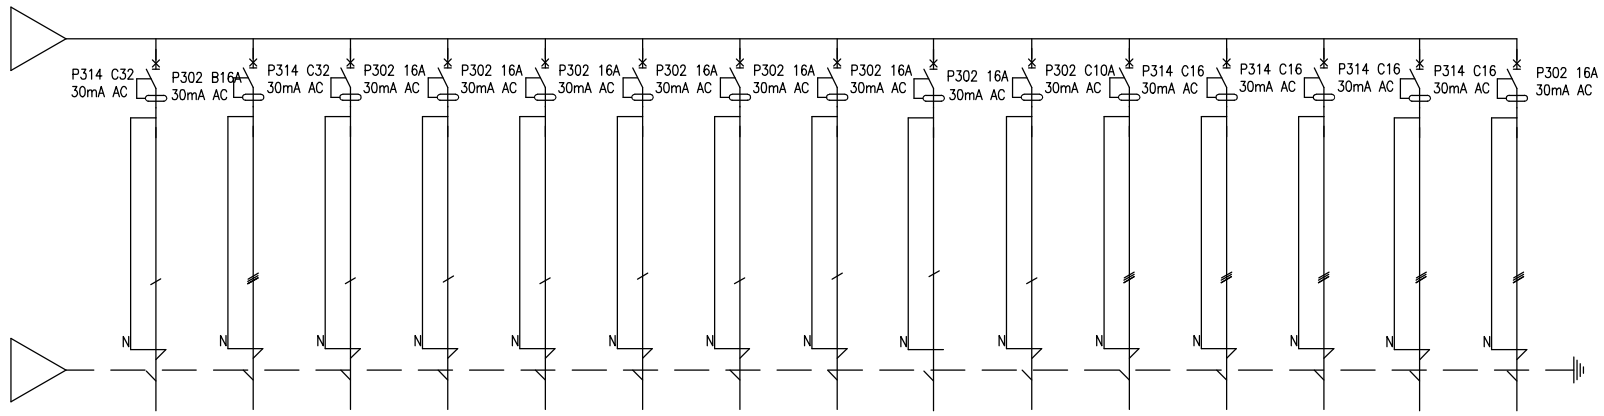

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Bemar	Dzwig towarowy	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Zasilanie gniazd	Dzwig Pomocnicze	Klimatyzacja, wentylacja	Klimatyzacja, wentylacja	Klimatyzacja, wentylacja	Klimatyzacja, wentylacja	Klimatyzacja, wentylacja
YDYp?o 3x2,5	YDY 5x4	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDYp?o 3x2,5	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 5x4	YDY 3x2,5
P=2,1 kW	P=4 kW	P=2 kW	P=2 kW	P=2 kW	P=2 kW	P=2 kW	P=2 kW	P=2 kW	P=0,3 kW	P=5.9 kW	P=5.9 kW	P=5.8 kW	P=8,0 kW	P=1,6 kW

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

Nazwa rys.: Instalacja elektryczna - Schemat zasilania i TGK

Nr rys.: E-4

Nazwa inwestycji: Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce

Adres inwestycji: ul Traugutta 9a, 07-410 Ostrołęka
działka nr ewid. 20377
jednostka ewidencyjna: 146101_1 Ostrołęka
obręb ewidencyjny: 0002

Skala:

Inwestor: Bursa Regionalna w Ostrołęce
ul. Traugutta 9a, 07-410 Ostrołęka

Projekt techniczny

Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis
Projektant Stanisław Siedlecki	elektr.	39/89/Os	
Sprawdzający Tadeusz Lis	elektr.	Wa-101/02	

branża elektryczna

Data: 09.2023r.