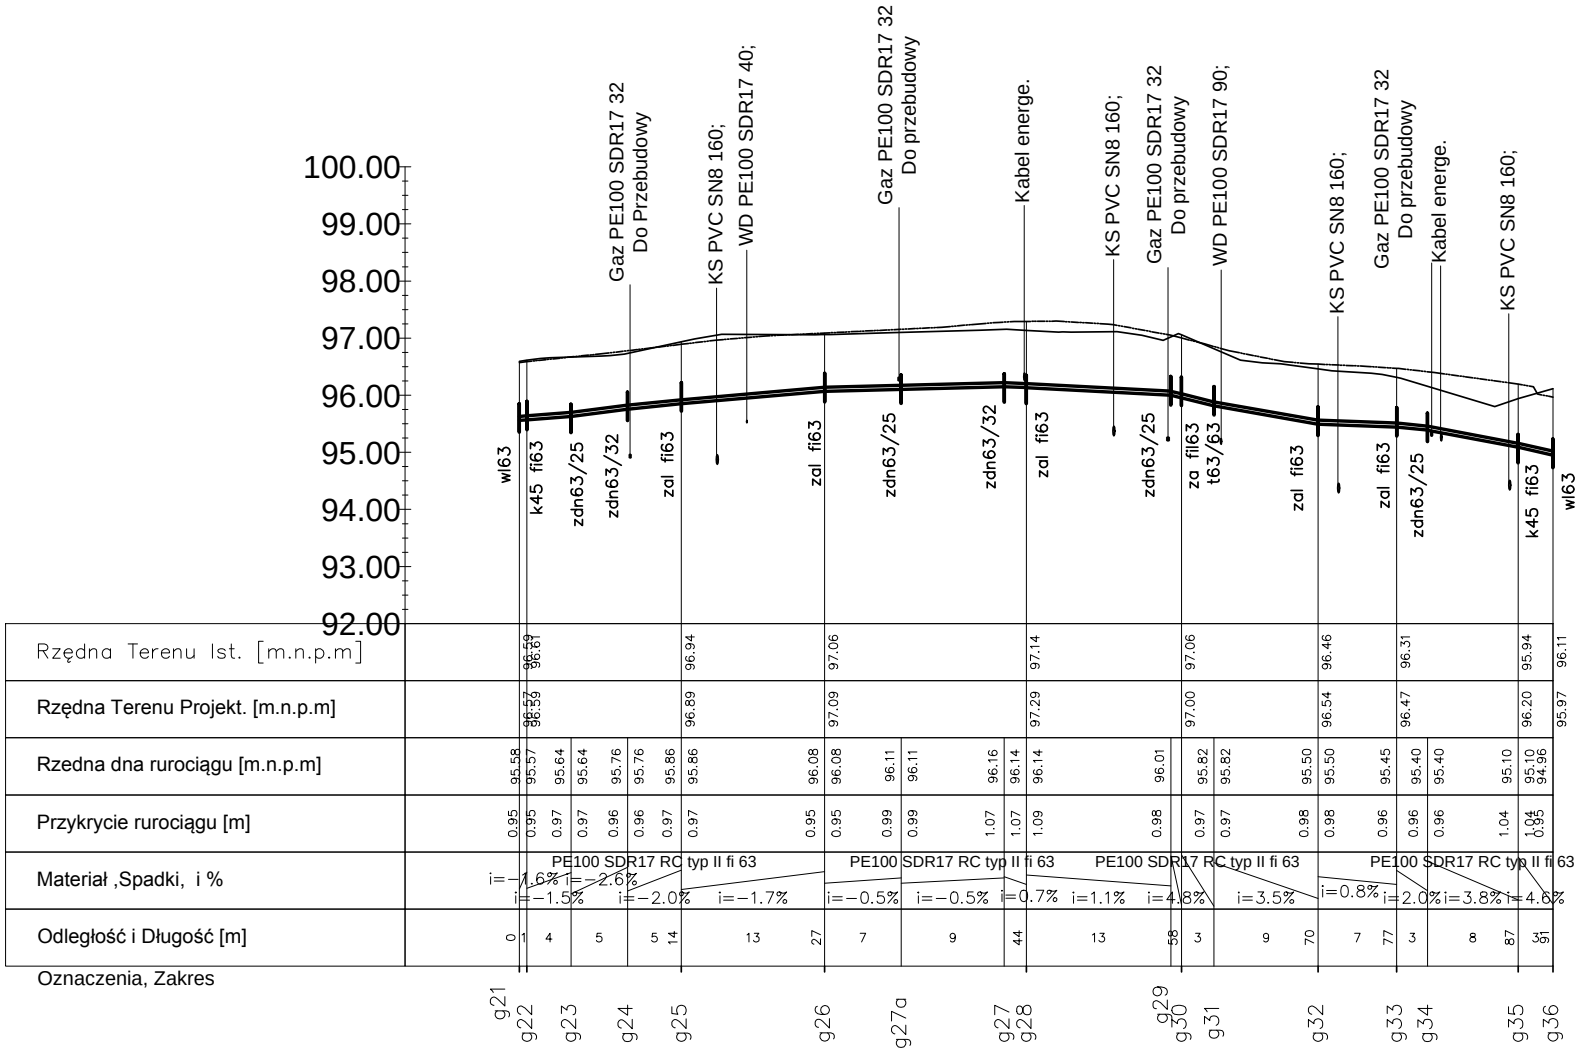
Gaz PE100 SDR17 32
Do Przebudowy
KS PVC SN8 160;
WD PE100 SDR17 40;
Gaz PE100 SDR17 32
Do przebudowy
Kabel energe.
KS PVC SN8 160;
Gaz PE100 SDR17 32
Do przebudowy
WD PE100 SDR17 90;
KS PVC SN8 160;
Gaz PE100 SDR17 32
Do przebudowy
Kabel energe.
KS PVC SN8 160;
100.00
99.00
98.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
wl63
k45 fi63
zdn63/25
zdn63/32
zal fi63
zal fi63
zdn63/25
zdn63/32
zal fi63
zdn63/25
za fi63
t63/63
zal fi63
zal fi63
zdn63/25
k45 fi63
wl63
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]
96.59 96.61 96.94 97.06 97.14 97.06 96.46 96.31 95.94 96.11
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]
96.57 96.59 96.89 97.09 97.29 97.00 96.54 96.47 96.20 95.97
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]
95.58 95.57 95.64 95.64 95.76 95.76 95.86 95.86 96.08 96.08 96.11 96.11 96.16 96.14 96.14 96.01 95.82 95.82 95.50 95.50 95.45 95.40 95.40 95.10 95.10 94.96
Przykrycie rurociągu [m]
0.95 0.95 0.97 0.97 0.96 0.96 0.97 0.97 0.95 0.95 0.99 0.99 1.07 1.07 1.09 0.98 0.97 0.97 0.98 0.98 0.96 0.96 0.96 1.04 1.04 0.95
Materiał ,Spadki, i %
PE100 SDR17 RC typ II fi 63
PE100 SDR17 RC typ II fi 63
PE100 SDR17 RC typ II fi 63
PE100 SDR17 RC typ II fi 63
i=−1.6% i=−2.6% i=−1.5% i=−2.0% i=−1.7% i=−0.5% i=−0.5% i=0.7% i=1.1% i=4.8% i=3.5% i=0.8% i=2.0% i=3.8% i=4.6%
Odległość i Długość [m]
0 1 4 5 5 14 13 27 7 9 44 13 58 3 9 70 7 77 3 8 87 3 91
Oznaczenia, Zakres
g21 g22 g23 g24 g25 g26 g27a g27 g28 g29 g30 g31 g32 g33 g34 g35 g36

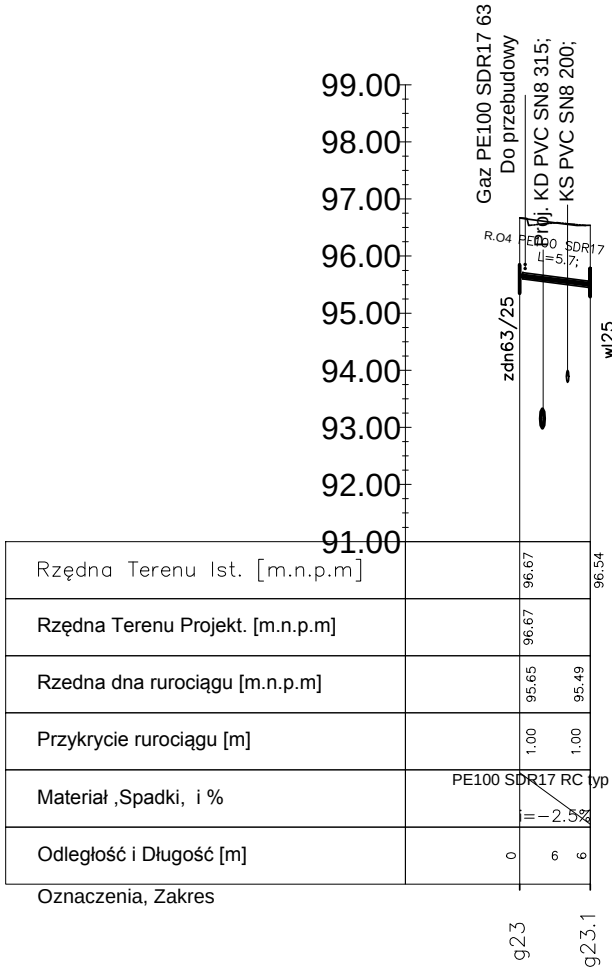
Gaz PE100 SDR17 63
Do przebudowy
Proj. KD PVC SN8 315;
KS PVC SN8 200;
R.O4 PE100 SDR17
L=5.7;
99.00
98.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
zdn63/25
wl25
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]
96.67 96.54
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]
96.67
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]
95.65 95.49
Przykrycie rurociągu [m]
1.00 1.00
Materiał ,Spadki, i %
PE100 SDR17 RC typ
i=−2.5%
Odległość i Długość [m]
0 6 6
Oznaczenia, Zakres
g23 g23.1

110;

II fi 25



99.00
98.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
WD PE100 SDR17 90;
Kabel energe.
WD PE100 SDR17 90;
Kabel energe.
zdn63/32
wl32
zdn63/25
wl25

	g24	g24.1	g27a	g27a.1
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	96.73	96.81	97.10	97.15
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	96.78		97.15	
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	95.79	95.78	96.13	96.12
Przykrycie rurociągu [m]	0.99	0.93	1.00	0.95
Materiał ,Spadki, i %	PE100 SDR17 RC typ II fi 32 i=0.8%		PE100 SDR17 RC typ II fi 25 i=0.1%	
Odległość i Długość [m]	0	2	0	2
Oznaczenia, Zakres	g24	g24.1	g27a	g27a.1

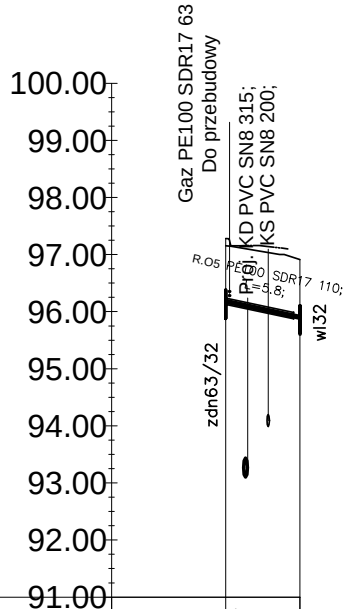

100.00
99.00
98.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
Gaz PE100 SDR17 63
Do przebudowy
KD PVC SN8 315;
KS PVC SN8 200;
R.O5 PE100 SDR17 110;
Proj.
L=5.8;
zdn63/32
wl32

	g27		g27.1
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	97.15		96.91
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	97.28		
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	96.17		95.89
Przykrycie rurociągu [m]	0.96		1.00
Materiał ,Spadki, i %		PE100 SDR17 RC typ II fi 32 i=−4.3%	
Odległość i Długość [m]	0	7	7
Oznaczenia, Zakres	g27		g27.1



100.00
99.00
98.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
WD PE100 SDR17 90;
Kabel energe.
zdn63/25
wl25

	g29	g29.1
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	97.02	97.23
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	97.05	97.09
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	96.02	96.26
Przykrycie rurociągu [m]	1.01	0.81
Materiał ,Spadki, i %	PE100 SDR17 RC typ II fi 25 i=16.8%	
Odległość i Długość [m]	0	1
Oznaczenia, Zakres	g29	g29.1


99.00
98.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
Gaz PE100 SDR17 63
Do przebudowy
Proj. KD PVC SN8 315;
KS PVC SN8 200;
R.O. PE100 SDR17 110;
L=5.9;
t63/63
z50
wl63

Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]		96.81	96.36
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]		96.85	
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	95.80	95.82	95.34
Przykrycie rurociągu [m]	0.99	0.97	0.97
Materiał ,Spadki, i %	PE100 SDR17 RC typ II fi 63 i=−7.6%	i=−7.4%	
Odległość i Długość [m]	0	6	7
Oznaczenia, Zakres	g31	g31.1	g31.2


99.00
98.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
WD PE100 SDR17 90;
Kabel energe.
zdn63/25
wl25

Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	96.16	96.13
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	96.41	
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	95.41	95.22
Przykrycie rurociągu [m]	0.73	0.88
Materiał ,Spadki, i %	PE100 SDR17 RC typ II fi 25 i=−9.9%	
Odległość i Długość [m]	0	2
Oznaczenia, Zakres	g34	g34.1

Legenda

——— Teren istniejący

——— Teren projektowany

Uwaga!!

1. Rzędne elementów terenowych takich jak włazy, obudowy zasuw,obudowy hydrantów należy dostosować do projektowanego terenu według dokumentacji drogowej.

Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przyległych w Jankowie Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci gazowej i elektroenergetycznej kolidującej z planowaną budową.			
Tytuł rysunku:	Profile Sieć Gazociągowa	Skala: 1:100/500	Nr rys.-Ark.: G2.2
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Specjalność	Data Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Zieliński	POM/0212/POOS/08 Instalacje, sieci Wod – kan – gaz	02.2018 r. Zieliński
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Bieniecki	POM/0031/POOS/08 Instalacje, sieci Wod – kan – gaz	02.2018 r. T. Bieniecki