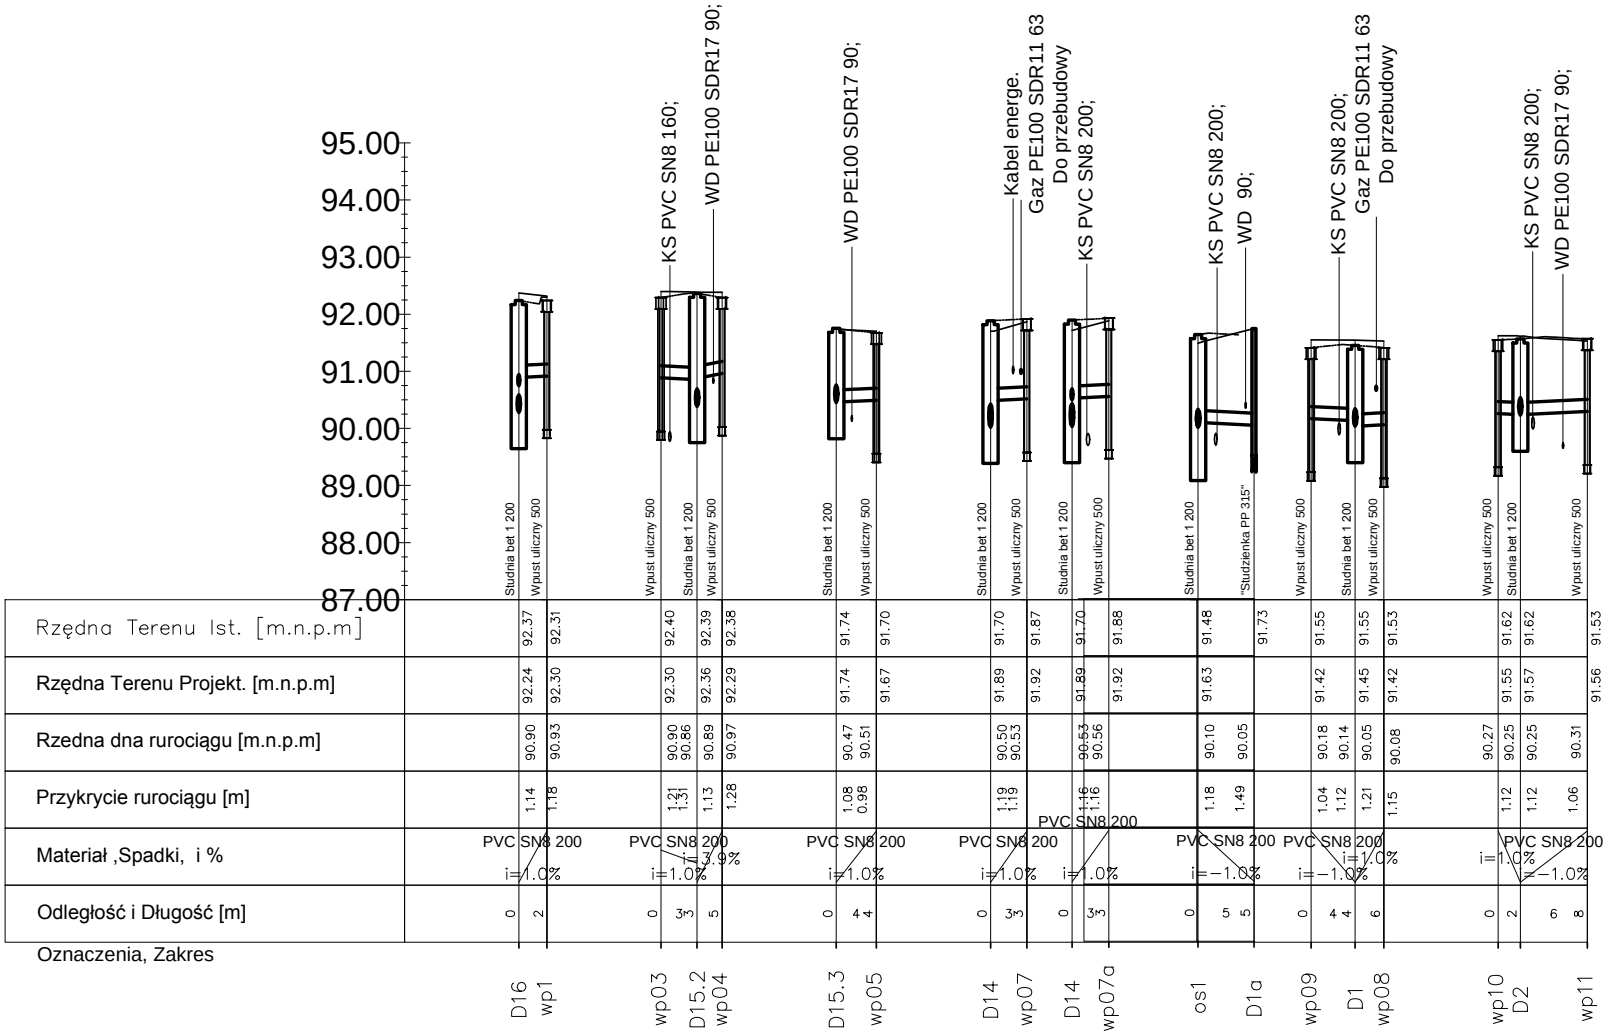
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
89.00
88.00
87.00
KS PVC SN8 160;
WD PE100 SDR17 90;
WD PE100 SDR17 90;
Kabel energe.
Gaz PE100 SDR11 63
Do przebudowy
KS PVC SN8 200;
KS PVC SN8 200;
WD 90;
KS PVC SN8 200;
Gaz PE100 SDR11 63
Do przebudowy
KS PVC SN8 200;
WD PE100 SDR17 90;
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
"Studzienka PP 315"
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]
92.37 92.31 92.40 92.39 92.38 91.74 91.70 91.70 91.87 91.70 91.88 91.48 91.73 91.55 91.55 91.53 91.62 91.62 91.53
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]
92.24 92.30 92.30 92.36 92.29 91.74 91.67 91.89 91.92 91.89 91.92 91.63 91.42 91.45 91.42 91.55 91.57 91.56
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]
90.90 90.93 90.90 90.86 90.89 90.97 90.47 90.51 90.50 90.53 90.53 90.56 90.10 90.05 90.18 90.14 90.05 90.08 90.27 90.25 90.25 90.31
Przykrycie rurociągu [m]
1.14 1.18 1.21 1.31 1.13 1.28 1.08 0.98 1.19 1.19 1.16 1.16 1.18 1.49 1.04 1.12 1.21 1.15 1.12 1.12 1.06
Materiał ,Spadki, i %
PVC SN8 200 i=1.0%
PVC SN8 200 i=1.0% i=3.9%
PVC SN8 200 i=1.0%
PVC SN8 200 i=1.0%
PVC SN8 200 i=1.0%
PVC SN8 200 i=−1.0%
PVC SN8 200 i=−1.0% i=1.0%
PVC SN8 200 i=1.0% i=−1.0%
Odległość i Długość [m]
0 2 0 3 3 5 0 4 4 0 3 3 0 3 3 0 5 5 0 4 4 6 0 2 6 8
Oznaczenia, Zakres
D16
wp1
wp03
D15.2
wp04
D15.3
wp05
D14
wp07
D14
wp07a
os1
D1a
wp09
D1
wp08
wp10
D2
wp11

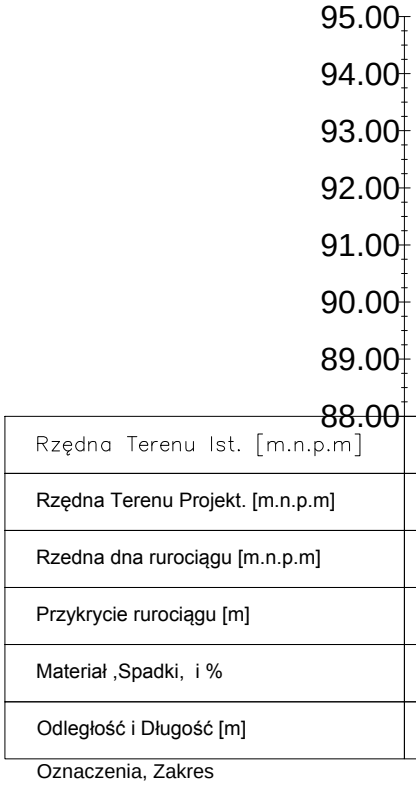
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
89.00
88.00
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]
Przykrycie rurociągu [m]
Materiał ,Spadki, i %
Odległość i Długość [m]
Oznaczenia, Zakres

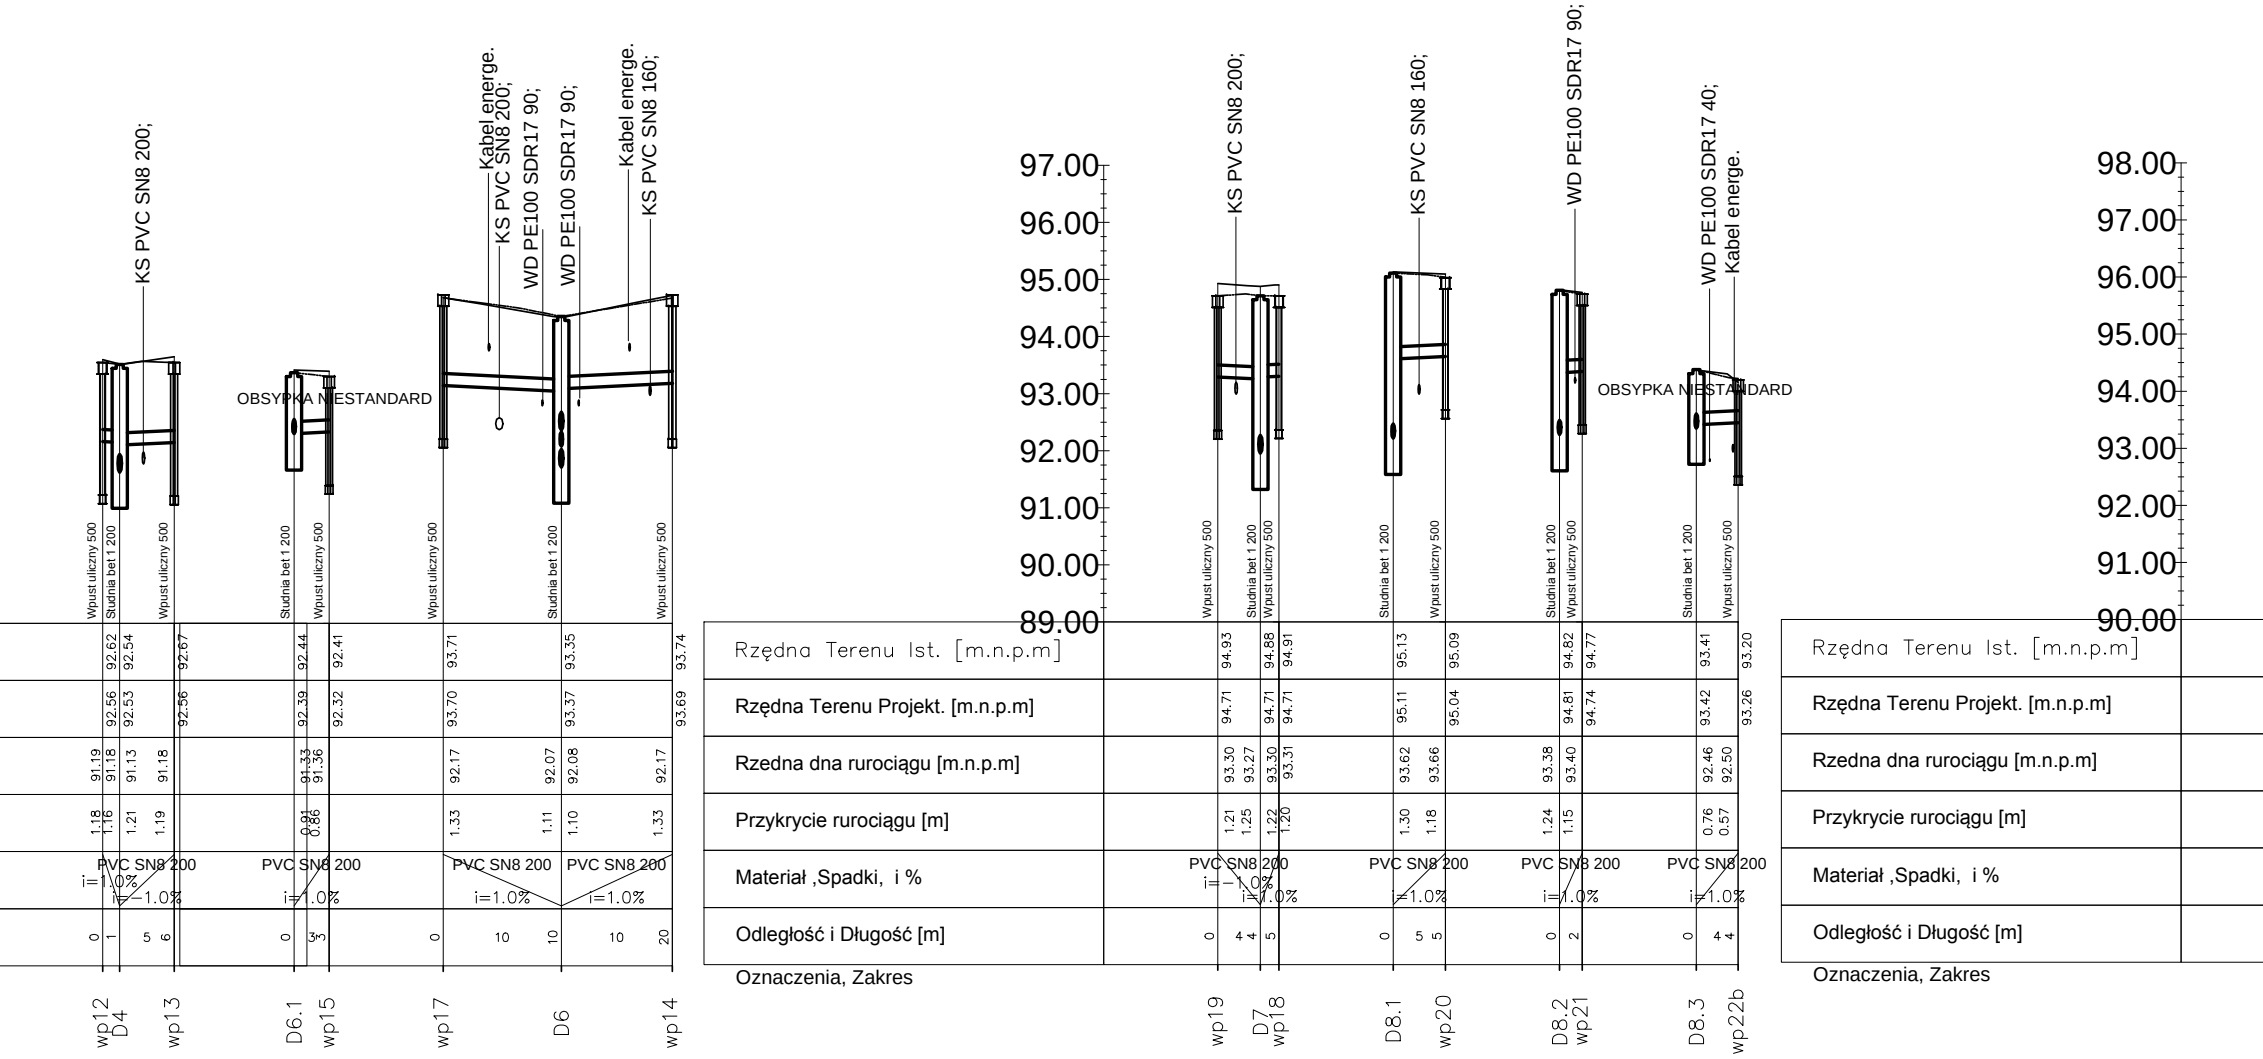
KS PVC SN8 200;
Kabel energe.
KS PVC SN8 200;
WD PE100 SDR17 90;
WD PE100 SDR17 90;
Kabel energe.
KS PVC SN8 160;
OBSYPKA NIESTANDARD
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
92.62
92.54
92.67
92.44
92.41
93.71
93.35
93.74
92.56
92.53
92.56
92.39
92.32
93.70
93.37
93.69
91.19
91.18
91.13
91.18
91.33
91.36
92.17
92.07
92.08
92.17
1.18
1.16
1.21
1.19
0.91
0.86
1.33
1.11
1.10
1.33
PVC SN8 200
i=1.0%
i=−1.0%
PVC SN8 200
i=1.0%
PVC SN8 200
i=1.0%
PVC SN8 200
i=1.0%
0 1 5 6
0 3 3
0 10 10 10 20
wp12
D4
wp13
D6.1
wp15
wp17
D6
wp14
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
89.00
KS PVC SN8 200;
KS PVC SN8 160;
WD PE100 SDR17 90;
WD PE100 SDR17 40;
Kabel energe.
OBSYPKA NIESTANDARD
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]
Przykrycie rurociągu [m]
Materiał ,Spadki, i %
Odległość i Długość [m]
Oznaczenia, Zakres
94.93
94.88
94.91
95.13
95.09
94.82
94.77
93.41
93.20
94.71
94.71
94.71
95.11
95.04
94.81
94.74
93.42
93.26
93.30
93.27
93.30
93.31
93.62
93.66
93.38
93.40
92.46
92.50
1.21
1.25
1.22
1.20
1.30
1.18
1.24
1.15
0.76
0.57
PVC SN8 200
i=−1.0%
i=1.0%
PVC SN8 200
i=1.0%
PVC SN8 200
i=1.0%
PVC SN8 200
i=1.0%
0 4 4 5
0 5 5
0 2
0 4 4
wp19
D7
wp18
D8.1
wp20
D8.2
wp21
D8.3
wp22b
98.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]
Przykrycie rurociągu [m]
Materiał ,Spadki, i %
Odległość i Długość [m]
Oznaczenia, Zakres

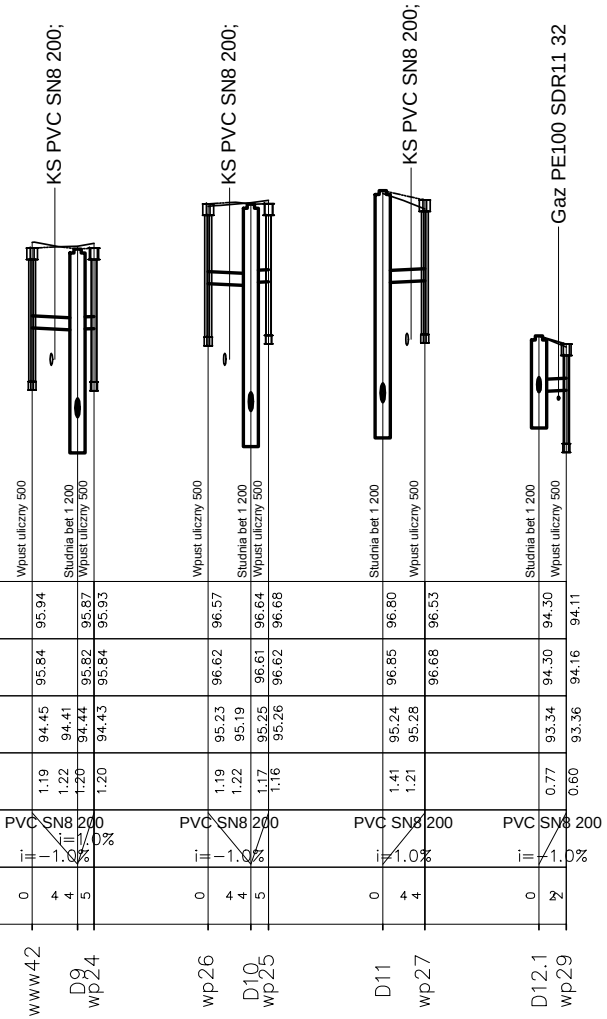
KS PVC SN8 200;
KS PVC SN8 200;
KS PVC SN8 200;
Gaz PE100 SDR11 32
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
Studnia bet 1 200
Wpust uliczny 500
95.94 95.87 95.93
95.84 95.82 95.84
94.45 94.41 94.44 94.43
1.19 1.22 1.20 1.20
96.57 96.64 96.68
96.62 96.61 96.62
95.23 95.19 95.25 95.26
1.19 1.22 1.17 1.16
96.80 96.53
96.85 96.68
95.24 95.28
1.41 1.21
94.30 94.11
94.30 94.16
93.34 93.36
0.77 0.60
PVC SN8 200
i=1.0%
i=−1.0%
PVC SN8 200
i=−1.0%
PVC SN8 200
i=1.0%
PVC SN8 200
i=−1.0%
0 4 4 5
0 4 4 5
0 4 4
0 2
www42
D9
wp24
wp26
D10
wp25
D11
wp27
D12.1
wp29

Legenda

——— Teren istniejący

——— Teren projektowany

Uwaga!!
1. Rzędne elementów terenowych takich jak włazy, obudowy zasuw, obudowy hydrantów należy dostosować do projektowanego terenu według dokumentacji drogowej.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przyległych w Jankowie Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci gazowej i elektroenergetycznej kolidującej z planowaną budową.

Tytuł rysunku: Profile Kanalizacji Deszczowej		Skala: 1:100/500	Nr rys.-Ark.: kd2.3
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Specjalność	Data Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Zieliński	POM/0212/POOS/08 Instalacje, sieci Wod – kan – gaz	02.2018 r. Zieliński
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Bieniecki	POM/0031/POOS/08 Instalacje, sieci Wod – kan – gaz	02.2018 r. T. Bieniecki