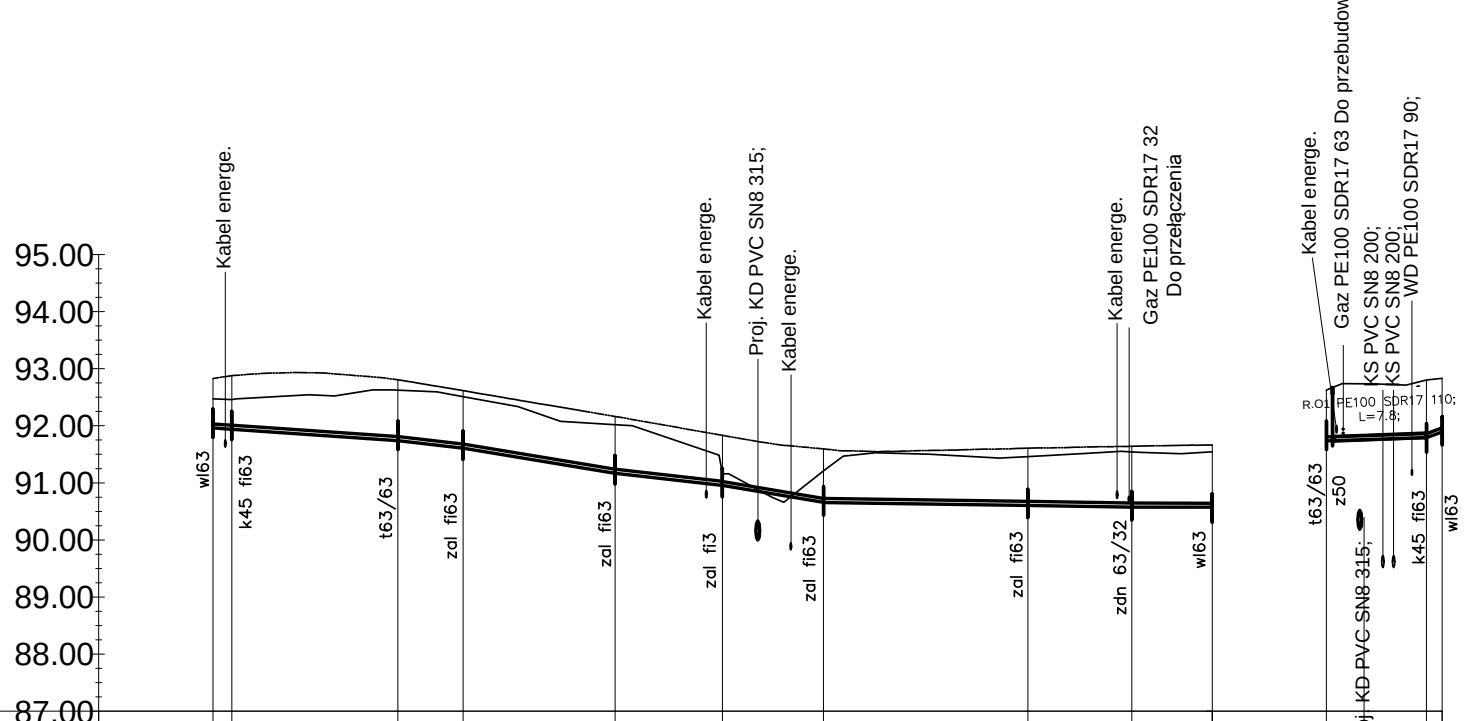
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
89.00
88.00
87.00
Kabel energe.
wl63
k45 fi63
t63/63
zal fi63
zal fi63
Kabel energe.
Proj. KD PVC SN8 315;
Kabel energe.
zal fi3
zal fi63
Kabel energe.
Gaz PE100 SDR17 32
Do przełączenia
zal fi63
zdn 63/32
wl63
Kabel energe.
Gaz PE100 SDR17 63 Do przebudowy
KS PVC SN8 200;
KS PVC SN8 200;
WD PE100 SDR17 90;
R.O1
PE100 SDR17 110;
L=7.8;
t63/63
z50
~~Proj. KD PVC SN8 315;~~
k45 fi63
wl63

Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]	92.47		92.46		92.63		92.51		92.02		91.16		91.21		91.46		91.54		91.54	92.63				92.80		92.83
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]	92.83		92.88		92.80		92.62		92.16		91.83		91.59		91.61		91.64		91.66							
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]	91.97		91.95		91.75 91.75		91.62 91.62		91.18 91.18		90.96 90.96		90.66 90.66		90.61 90.61		90.58 90.58		90.58	91.74		91.75		91.80		91.90
Przykrycie rurociągu [m]	0.80		0.87		1.00 1.00		0.94 0.94		0.93 0.93		0.81 0.81		0.87 0.87		0.94 0.94		1.00 1.00		1.02	0.87		0.99		0.94		0.87
Materiał ,Spadki, i %		i=1.4%		i=1.4%		PE100 SDR17 RC typ II fi 63 i=2.3%		i=3.3%		PE100 SDR17 RC typ II fi 63 i=2.3%		i=3.4%		PE100 SDR17 RC typ II fi 63 i=0.3%		PE100 SDR17 RC typ II fi 63 i=0.3%		i=0.0%			i=0.6%		PE100 SDR17 RC typ II fi 63 i=0.7%		i=7.3%	
Odległość i Długość [m]	0		2	15	16	6	22	13	35	9	45	9	53	18	71	9	80	7	88	0		1	8	9		10
Oznaczenia, Zakres	g1		g2		g3		g4		g5		g6		g7		g8		g9		g10	g3		g3.1		g3.2		g3.3

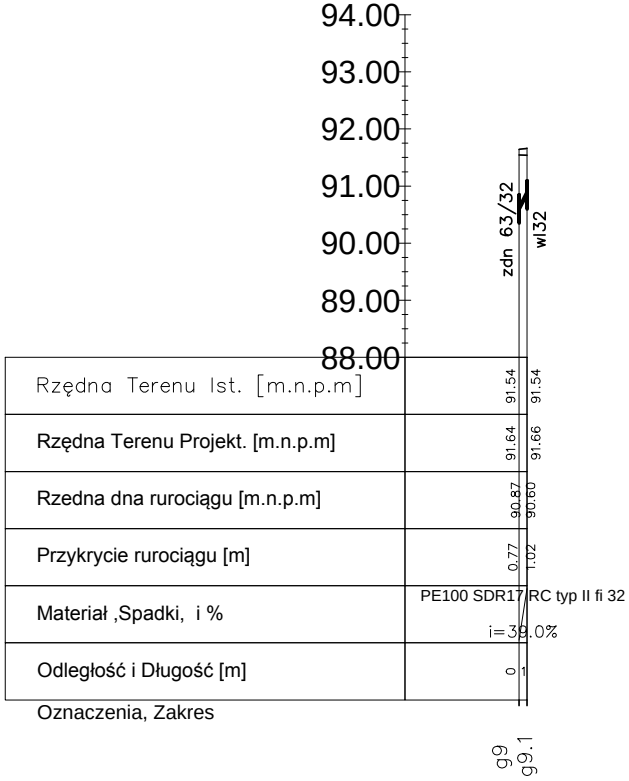
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
89.00
88.00
zdn 63/32
wl32
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m] 91.54 91.54
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m] 91.64 91.66
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m] 90.87 90.60
Przykrycie rurociągu [m] 0.77 1.02
Materiał ,Spadki, i % PE100 SDR17 RC typ II fi 32 i=39.0%
Odległość i Długość [m] 0 1
Oznaczenia, Zakres
g9
g9.1

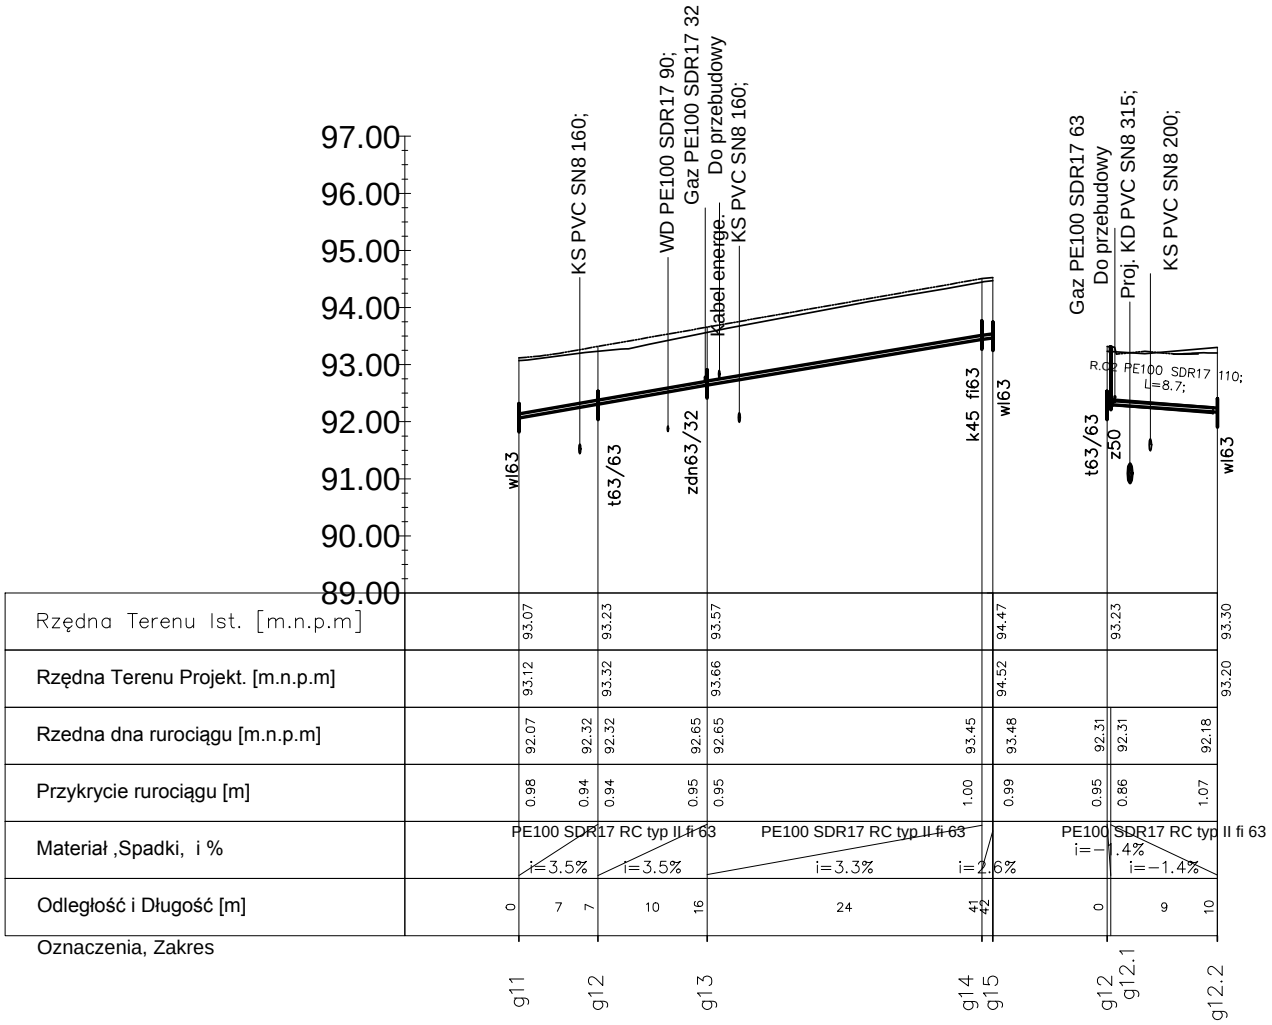
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
89.00
KS PVC SN8 160;
WD PE100 SDR17 90;
Gaz PE100 SDR17 32
Do przebudowy
Kabel energe.
KS PVC SN8 160;
Gaz PE100 SDR17 63
Do przebudowy
Proj. KD PVC SN8 315;
KS PVC SN8 200;
R.02 PE100 SDR17 110;
L=8.7;
wl63
t63/63
zdn63/32
k45 fi63
wl63
t63/63
z50
wl63
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m] 93.07 93.23 93.57 94.47 93.23 93.30
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m] 93.12 93.32 93.66 94.52 93.20
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m] 92.07 92.32 92.32 92.65 92.65 93.45 93.48 92.31 92.31 92.18
Przykrycie rurociągu [m] 0.98 0.94 0.94 0.95 0.95 1.00 0.99 0.95 0.86 1.07
Materiał ,Spadki, i % PE100 SDR17 RC typ II fi 63 i=3.5% i=3.5% PE100 SDR17 RC typ II fi 63 i=3.3% i=2.6% PE100 SDR17 RC typ II fi 63 i=−1.4% i=−1.4%
Odległość i Długość [m] 0 7 7 10 16 24 41 42 0 9 10
Oznaczenia, Zakres
g11
g12
g13
g14
g15
g12
g12.1
g12.2

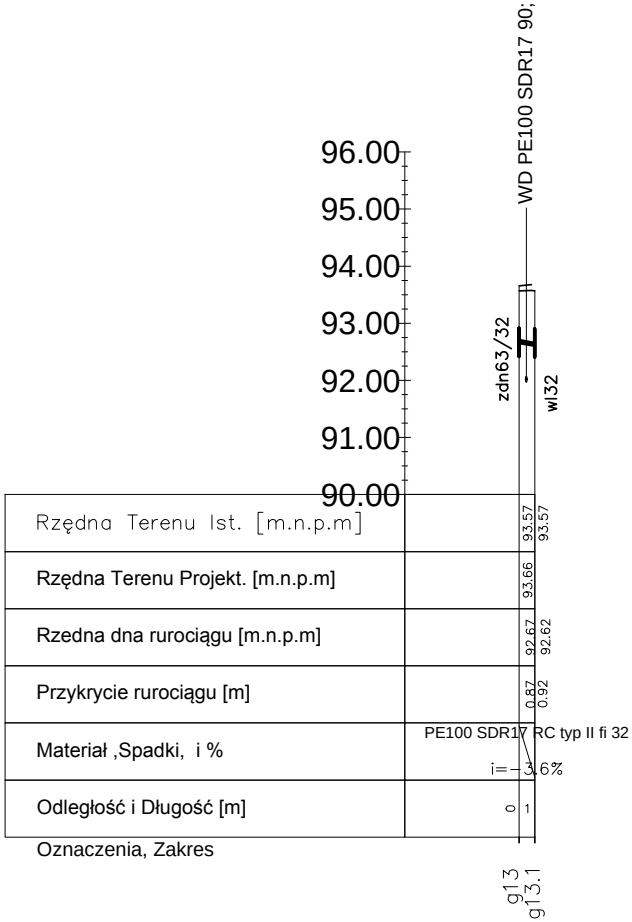

WD PE100 SDR17 90;
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
90.00
zdn63/32
wl32
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]
93.57
93.57
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]
93.66
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]
92.67
92.62
Przykrycie rurociągu [m]
0.87
0.92
Materiał ,Spadki, i %
PE100 SDR17 RC typ II fi 32
i=−3.6%
Odległość i Długość [m]
0
1
Oznaczenia, Zakres
g13
g13.1

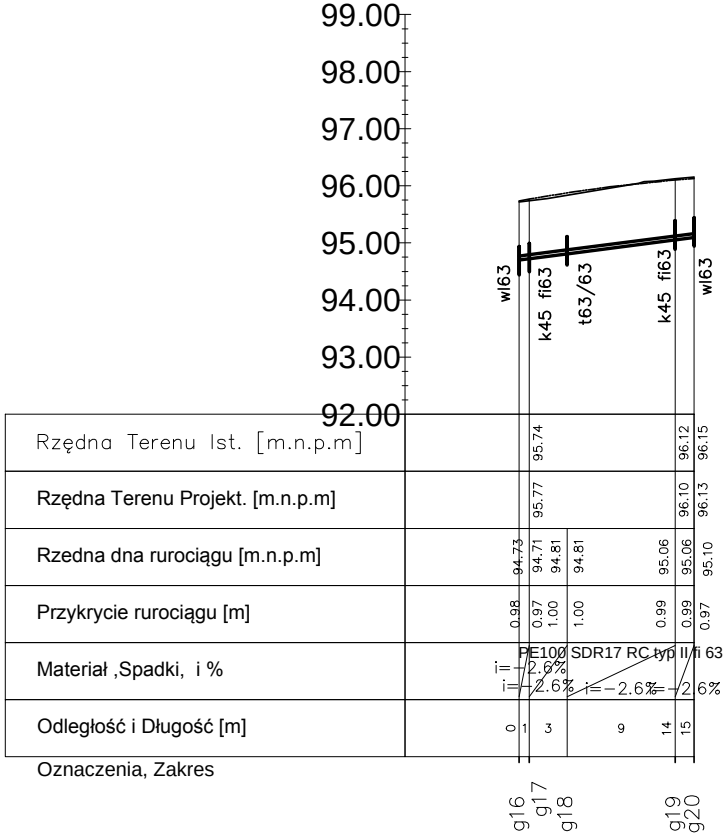

99.00
98.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
wl63
k45 fi63
t63/63
k45 fi63
wl63
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]
95.74
96.12
96.15
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]
95.77
96.10
96.13
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]
94.73
94.71
94.81
94.81
95.06
95.06
95.10
Przykrycie rurociągu [m]
0.98
0.97
1.00
1.00
0.99
0.99
0.97
Materiał ,Spadki, i %
PE100 SDR17 RC typ II fi 63
i=−2.6%
i=−2.6%
i=−2.6%
i=−2.6%
Odległość i Długość [m]
0
1
3
9
14
15
Oznaczenia, Zakres
g16
g17
g18
g19
g20

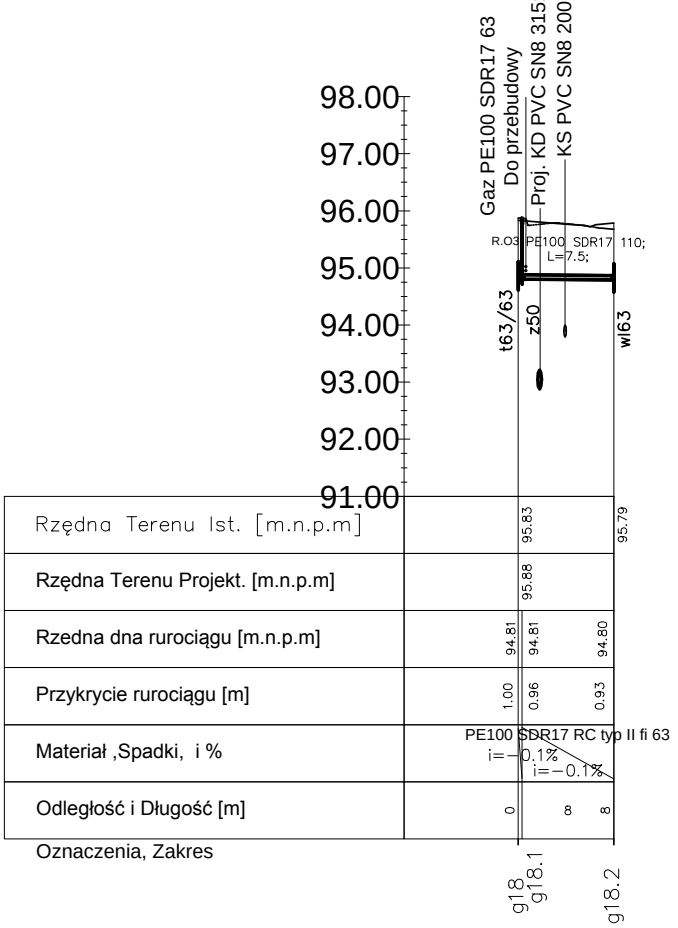

Gaz PE100 SDR17 63
Do przebudowy
Proj. KD PVC SN8 315;
KS PVC SN8 200;
98.00
97.00
96.00
95.00
94.00
93.00
92.00
91.00
R.O3
PE100 SDR17 110;
L=7.5;
t63/63
z50
wl63
Rzędna Terenu Ist. [m.n.p.m]
95.83
95.79
Rzędna Terenu Projekt. [m.n.p.m]
95.88
Rzedna dna rurociągu [m.n.p.m]
94.81
94.81
94.80
Przykrycie rurociągu [m]
1.00
0.96
0.93
Materiał ,Spadki, i %
PE100 SDR17 RC typ II fi 63
i=−0.1%
i=−0.1%
Odległość i Długość [m]
0
8
8
Oznaczenia, Zakres
g18
g18.1
g18.2

Legenda

———	Teren istniejący
- - - -	Teren projektowany

Uwaga!!
1. Rzędne elementów terenowych takich jak włazy, obudowy zasuw,obudowy hydrantów należy dostosować do projektowanego terenu według dokumentacji drogowej.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa ul. Turkusowej oraz ulic przyległych w Jankowie Gdańskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci gazowej i elektroenergetycznej kolidującej z planowaną budową.

Tytuł rysunku: Profile - siecć gazociągowa		Skala: 1:100/500	Nr rys.-Ark.: G2.1
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Specjalność	Data Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Zieliński	POM/0212/POOS/08 Instalacje, sieci Wod – kan – gaz	02.2018 r. Zieliński
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Bieniecki	POM/0031/POOS/08 Instalacje, sieci Wod – kan – gaz	02.2018 r. T. Bieniecki